



ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตรยาว568.00เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,813.00 ตารางเมตร
บ้านตีด หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเวียงกลาง
จังหวัดน่าน



หมายเหตุ

จุดที่ 1 STA.0+000-0+382 กว้าง 3.00 ม.

จุดที่ 2 STA.0+000-0+050 กว้าง 3.00 ม. 0+050 - 0+086 กว้าง 4.00 ม.

จุดที่ 3 STA.0+000-0+100 กว้าง 4.00 ม.

(นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์) **แผนผังก่อสร้าง**
NOT TO SCALE
วิศวกรโยธา สย. 12648



โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 568.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,813.00 ตารางเมตร
บ้านตีด หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเวียงกลาง จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตีด หมู่ที่ 10
ต.พระพุทธบาท อ.เวียงกลาง
จ.น่าน

เขียนแบบ

ลงชื่อ
นายจุฑพล หมื่นเหมย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจออกแบบ

ลงชื่อ
นายสมศักดิ์ ชื่นทะสีมา
ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบแบบแปลน

ลงชื่อ
นายศยามวัฒน์ ชื่นทะสีมา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
นางธนิกา มาลา
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
รักษาการนายกเทศมนตรี

อนุมัติ

ลงชื่อ
นาย อนุวัฒน์ กันภัย
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี

วัน-เดือน-ปี

12 มิ.ย 69

มาตราส่วน

NO SCALE



โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยทางผิวลาดทางลาดผิว
คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตรยาว 268.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ขั้วหินปูนไม่น้อยกว่า 1,83.00 ตาราง
เมตร
น้ำบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดัด หมู่ที่ 10
ต.พระพุทธรบาท อ.ชัยบาดาล
จ.น่าน

เขียนแบบ

ลงชื่อ
นายจตุพล หนิมเหมย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจออกแบบ

ลงชื่อ
นายสมศักดิ์ ชันทะเสมา
ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบแบบแปลน

ลงชื่อ
นายสยามรัตน์ ชันทะเสมา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
นางธนิตา มาลา
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
รักษาการนายกเทศมนตรี

อนุมัติ


ลงชื่อ
นาย ดนุพัฒน์ กันภัย
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี

วัน-เดือน-ปี

12 มิ.ย 69

มาตราส่วน

NO SCALE

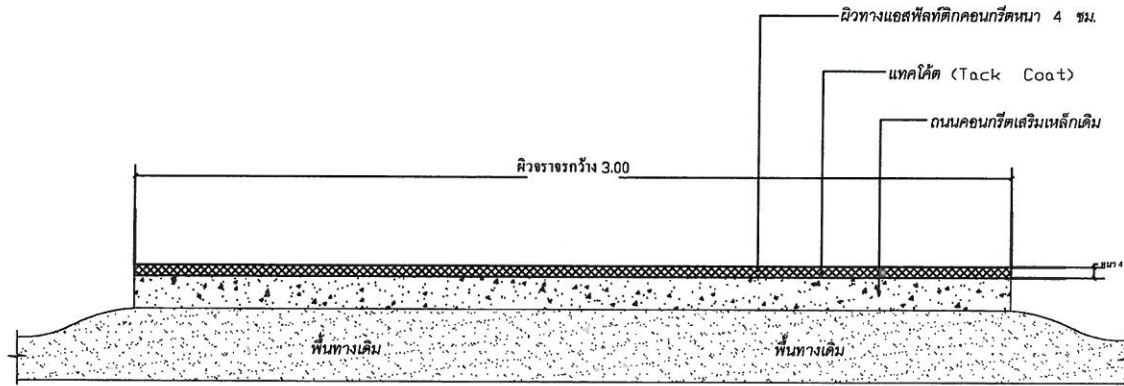

รูปตัดตามขวางช่วงขนาดความกว้าง 3.00 เมตร

SCALE

1 : 25

ลำดับที่		ข้อกำหนด
1	โหล่ทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต " มทข.230-2563
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต " มทข.230-2563
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคต " มทข.227-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นโหล่ทาง	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE BASE) ตามมาตรฐาน มทข.203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25 % ค่า PL ไม่มากกว่า 6 % ค่าความสึกกร่อนไม่มากกว่า 40 % การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80 % หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทด.-3-110(1) - 110(4)

หมายเหตุ - งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCRETE ให้ยึดตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด - 7 - 201 ,602

(นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์)
วิศวกรโยธา สย. 12648



โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยทางบริษัทเอกชน
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
หน้า 0.04 เมตร ขั้วหินในแนว 1.3.00 เมตร
หน้า 10 ส่วนของพื้นที่ก่อสร้าง
จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสีด หมู่ที่ 10
ต.พระพุทธรักษา อ.เชิงกลาง
จ.นนทบุรี

เขียนแบบ

ลงชื่อ
นายจตุพล หนี้นนทบุรี
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจออกแบบ

ลงชื่อ
นายสมศักดิ์ ชื่นเหสิน
ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบแบบแปลน

ลงชื่อ
นายสยามรัตน์ ชื่นเหสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
นางสนธิดา มาลา
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
รักษาการนายกเทศมนตรี

อนุมัติ


ลงชื่อ
นาย อนุวัฒน์ กันภัย
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี

วัน-เดือน-ปี

12 มิ.ย 69

มาตราส่วน

NO SCALE

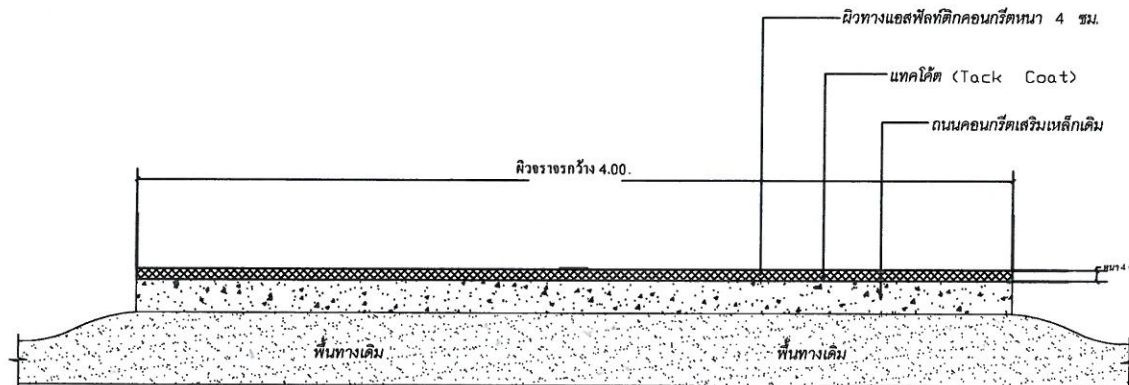

รูปตัดตามขวางช่วงขนาดความกว้าง 4.00 เมตร

SCALE

1 : 25

ลำดับที่		ข้อกำหนด
1	โหลทาง แอสฟัลท์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต " มทพ.230-2563
2	ผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต " มทพ.230-2563
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทพ.227-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นโหลทาง	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE BASE) ตามมาตรฐาน มทพ.203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25 % ค่า PL ไม่มากกว่า 6 % ค่าความสึกกร่อนไม่มากกว่า 40 % การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80 % หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทด.-3-110(1) - 110(4)

หมายเหตุ - งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCRETE ให้ยึดตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด - 7 - 201 ,602

(นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์)
วิศวกรโยธา สย. 12648