




รายละเอียดต่อไปนี้

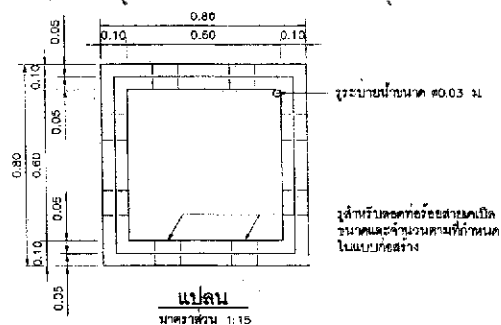

แปลน
มาตราส่วน 1:15

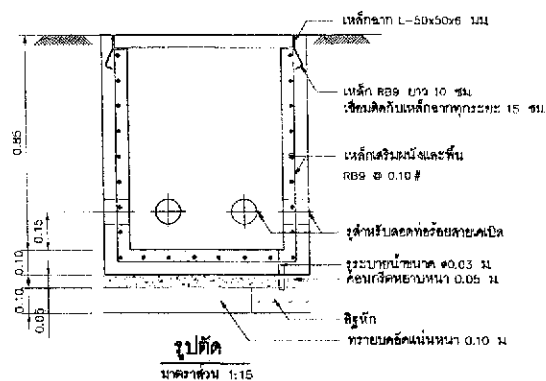


รายละเอียดข้อบกพร่อง (HAND HOLE)

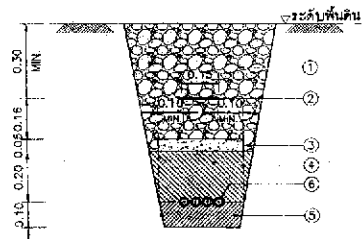

รายละเอียดการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน
มาตราส่วน 1:15

- ① กลบหิ้วยกด้วยดินเดิม (SOIL BACKFILL)
 - ② เทปเตือนอันตราย (WARNING SIGN STRIP)
 - ③ แผ่นคอนกรีตหนา 50 มม.
(ใช้คอนกรีต #2 ตาม มทพ101)
 - ④ ทราย (SAND)
 - ⑤ ทรายอัดแน่น (COMPACT SAND)
 - ⑥ สายชนิด NYY
๖. ระดับพื้นเดิมหรือทางเท้า

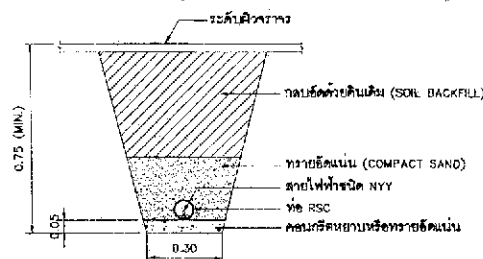

รายละเอียดการเดินสายไฟฟ้าใต้ผิวจราจร
ภาคส่วน 1:15

ข้อกำหนด

1. สายไฟฟ้าขึ้นดอกลัดบนในสาย NYI เดินในท่อ RSC หนึ่งตัวต่อคนกีด
DUCT BANK ขนาดตามมาตรฐานของสายไฟฟ้า
2. ภาวณว้าวงคนกีด DUCT BANK ดอกลัดบน ระดับผิวถนน
ของ DUCT BANK ต้องอยู่จากแนวข้างของถนน ไม่น้อยกว่า 500 มม.
3. ท่อร้อยสาย RSC หนึ่งตัวต่อคนกีด ต้องนำตัวต่อคนกีดมาในข้อยาว 75 มม.

หมายเหตุ

1. มิใช่เป็นนครนอกราชการะฐเป็นนอย่างอื่น
2. คอนกรีต ค2 ตาม มทข101
3. ชนิดของปลอกท่อสายโพลีเอท กำหนดในแบบก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ

แบบมาตรฐาน
การเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน และบ่อพักสาย

ชื่อโครงการ	เขียนแบบ	ผู้ตรวจสอบ
ชื่อหน่วยงาน	ผู้ควบคุม	ผู้อำนวยการโครงการ
ชื่อและตำแหน่งวิศวกร	ชื่อและตำแหน่งวิศวกร	อนุมัติ
วันที่ 134	แบบครั้งที่ 1-109/55	หน้า