




แบบปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยเจาะบ่อบาดาล Ø 6" โดยมีความลึกไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร
(บริเวณวัดสระแก้ว)
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง



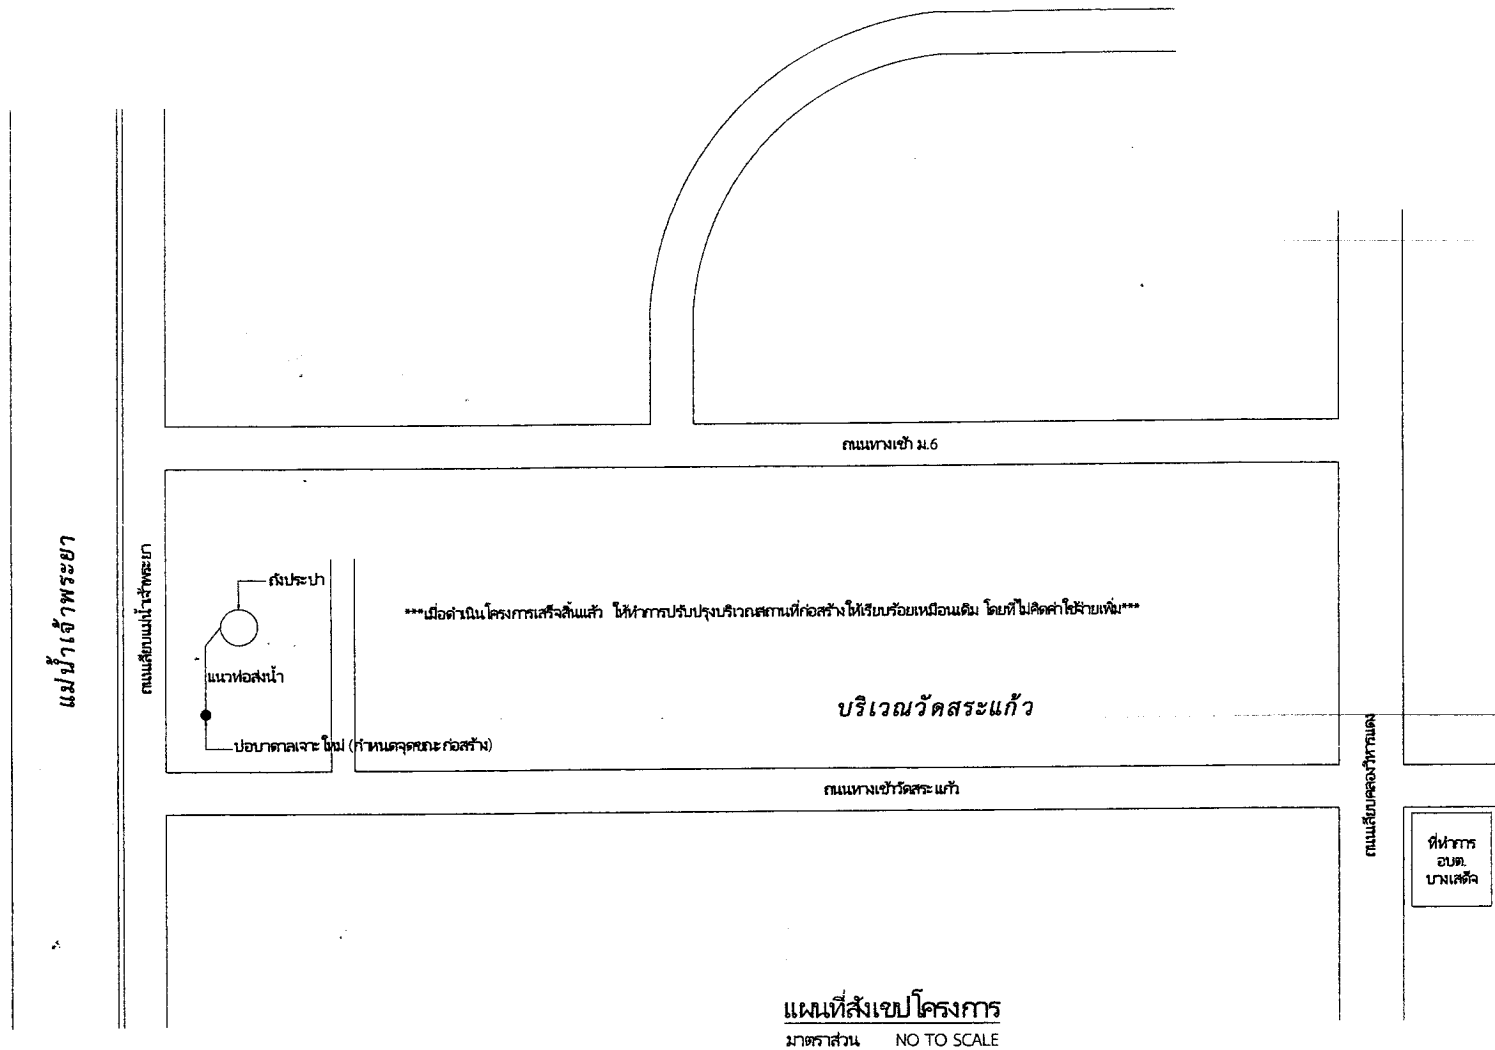


หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอบำมอ จังหวัดอ่างทอง




หมายเหตุ

- ในการใช้แบบแปลนและรายการประกอบแบบฉบับหรือไม่ตรงกัน จะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ การวินิจฉัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การราชการ
- หากมีสิ่งแก้ไขเพิ่มเติมในแบบแปลนให้ขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานโดยไม่มีเงื่อนไข

แผนที่ส่งแบบโครงการ
มาตราส่วน NO TO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทร 035-610460	
	
โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	
เขียน  นายสุจินต์ เดชกัญญา	
ออกแบบ  นายสุจินต์ เดชกัญญา สามัญศวกกร สย.4782	
ตรวจพิจารณา  นายภูมิพัฒน์ มีตรมุลิก นิติกรชำนาญการ	
<p>การดำเนินการแทนผู้อำนวยการองค์ฯ เห็นชอบ</p> <p>ว่าที่ร้อยตรี (ชนสิทธิ์ สบาย) ปลัด อบต.บางเสด็จ</p>	
อนุมัติ  (นายบัญชา ฉัตรแหลม) นายก อบต.บางเสด็จ	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บางเสด็จ	
แผ่นที่ 1	จำนวน 5
วันที่ พฤษภาคม 2567	

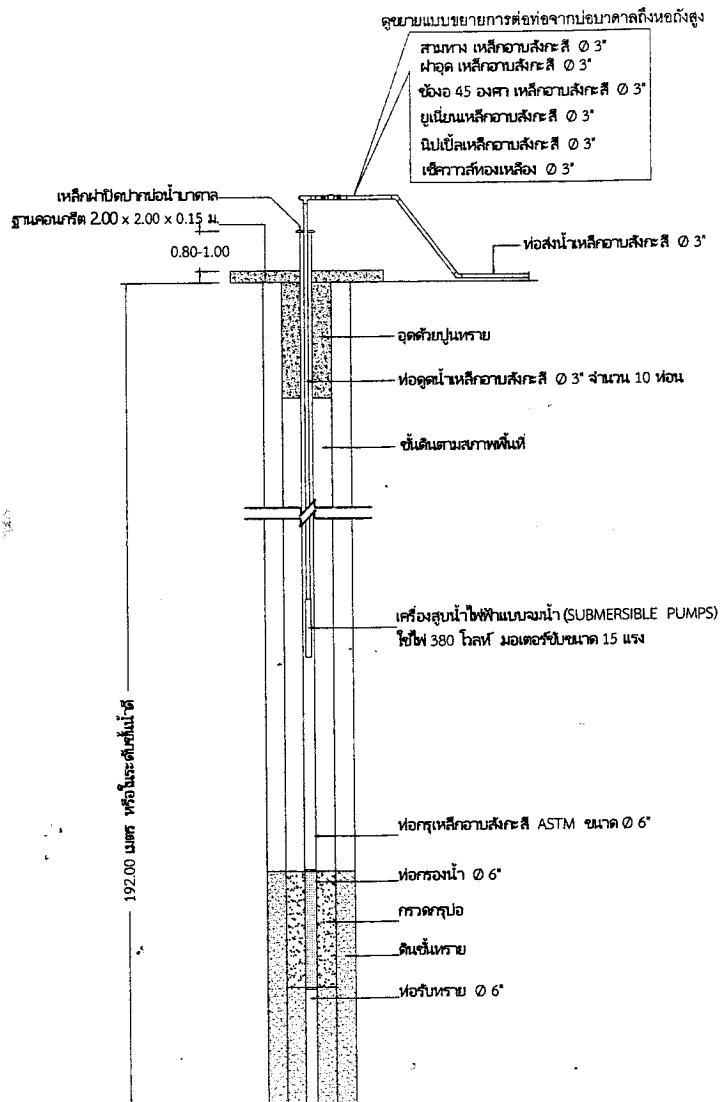

บ่อบาดกลขนาด $\phi 6"$
มาตราส่วน NO TO SCALE

รายการประกอบแบบและรายละเอียดเจาะบ่อบาดและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

- บ่อบาด ขนาด $\phi 6"$ ความลึกของบ่อบาด ไม่ต่ำกว่า 192.00 เมตร หรือในระดับน้ำใต้ดิน
 - ท่อสูบชนิดเหล็กกล้า ASTM ขนาด $\phi 6"$
 - ท่อกรองน้ำ ใช้ชนิดเดียวกับท่อสูบ โดยทำการเจาะรูเปิดทางน้ำเข้า ความยาว 6.00 เมตร
 - ท่อสูบและท่อกรองน้ำต้องทำด้วยวัสดุเหล็กกล้า ใช้ใยหินหรือพลาสติกเคลือบผิวท่อของท่อสูบ และท่อกรองน้ำทุกท่ออย่างปราณีต
 - การกรุกรัดท่อกรองน้ำ ให้กว้างเท่าที่จำเป็นและขนาดที่เหมาะสมกับช่องว่างของท่อกรองน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก
 - เมื่อช่องว่างระหว่างท่อสูบกับผนังหลุมเจาะด้วยดินหรือโคลน
 - พัฒนาบ่อบาดโดยวิธีปั๊มโคลนลงบ่อบาดให้สะอาดปราศจากดินโคลนและทราย
 - คุณภาพบ่อบาดที่ดีและ สะอาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบ่อบาด
- ปริมาณและคุณสมบัติของน้ำบาดาล
 - น้ำบาดาลต้องเป็นปริมาณการไหลต่อเนื่องใน 1 ชั่วโมง ไม่ต่ำกว่า 25 แกลลอน / นาที
 - คุณภาพของน้ำใต้ดินมาตรฐานสำหรับการบริโภค และต้องมีความเค็มไม่เกิน 0.25 ส่วน ในพันส่วน
- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซีเมนต์คอนกรีต มอเตอร์ปั๊ม ขนาด 15 HP 3 สาย สูบน้ำได้ประมาณ 24-30 ลบ.ม. / ชม.
 - ตัวเครื่องสูบน้ำต้องเป็นเหล็กปลอดสนิม
 - ขนาดท่อส่งน้ำ $\phi 3"$
 - ใบพัดต้องทำด้วยพลาสติกไนล่อนหรือเหล็กปลอดสนิม
 - ใบพัดทั้งสองต้องไม่ต่ำกว่า 16 ชิ้น
 - ท่อส่งน้ำเป็นชนิดท่อประปาเหล็กกล้าหรือท่อเหล็กกล้าขนาด $\phi 3"$ ตามมาตรฐาน มอก.
- มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ
 - ตัวเรือนหุ้มด้วยเหล็กปลอดสนิม
 - ใช้ไฟ 3 สาย 380 โวลท์ มีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า
 - สายไฟชนิดกันน้ำอย่างดี ตามมาตรฐาน มอก. 3-1-1
- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซีเมนต์คอนกรีต มอเตอร์ปั๊ม ขนาด 15 HP และสวิตช์อัตโนมัติ

หมายเหตุ

ในการจัดทำแบบแปลนและรายการประกอบแบบขุดเจาะหรือโครงสร้างอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ การวินิจฉัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง โดยผู้จ้างต้องปฏิบัติตาม
โดยไม่ผิดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร 035-610460



โครงการ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เขียน

นายสุจินต์ เดชวิญญา

ออกแบบ

นายสุจินต์ เดชวิญญา
สามัญวิศวกร สย.4782

ตรวจพิจารณา

(นายภูมิพัฒน์ มีตรมสุก,
นิติกรชำนาญการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี
(นายสุชาติ สมาย)
ปลัด อบต.บางเสด็จ

อนุมัติ

(นายปัญญา ชัดแหลม)
นายก อบต.บางเสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.บางเสด็จ

แผ่นที่


2

จำนวน

5

วันที่

พฤษภาคม 2567

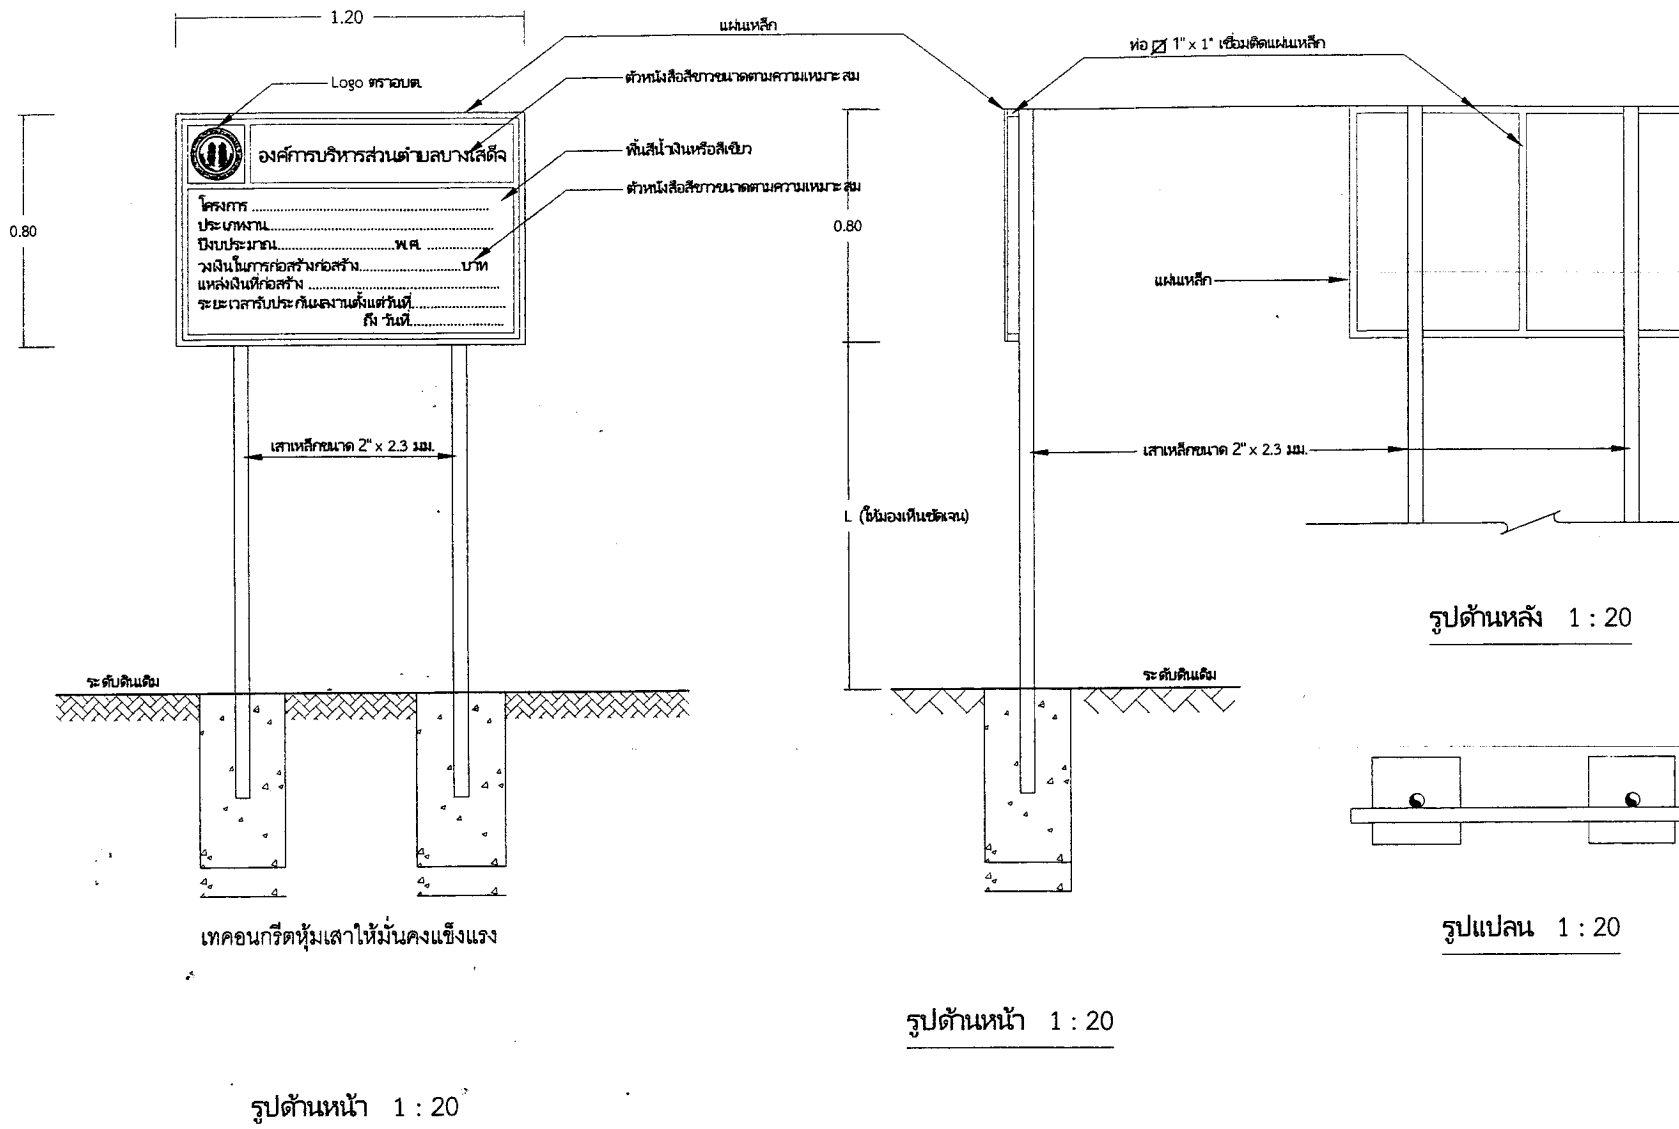

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร 035-610460



โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เขียน
นายสุจินต์ เจริญญา

ออกแบบ
นายสุจินต์ เจริญญา
สามัญวิศวกร สย.4782

ตรวจพิจารณา
(นายภูมิพัฒน์ มิตร์มุลิก)
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการแผนงานวิชาการกองช่าง
เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี
(ชนสิทธิ์ สบาย)
ปลัด อบต.บางเสด็จ

อนุมัติ
(นายปัญญา จิตร์แหลม)
นายก อบต.บางเสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 6 ต.บางเสด็จ

แผ่นที่ 4 จำนวน 5

วันที่ พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
โทร 035-610460



โครงการ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เขียน



นายสุจินต์ เดชกัญญา

ออกแบบ



นายสุจินต์ เดชกัญญา
สามัญวิศวกร สย.4782

ตรวจพิจารณา




(นายภูมิพัฒน์ มีตรมุลิก)
นิติกรชำนาญการ

ให้ตรวจสอบการแทนผู้อำนวยการองค์ฯ



(ชนสิทธิ์ สบาย)
ปลัดอบต.บางเสด็จ

อนุมัติ



(นายปัญญา ชื่นตรนหลน)
นายก อบต.บางเสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.บางเสด็จ

แผ่นที่

5

จำนวน

5

วันที่

พฤษภาคม 2567

2.40

1.20



องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

หมู่ที่ ... ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โครงการ.....

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด

ช่างควบคุมงาน 1.....

ช่างควบคุมงาน 2.....

ราคาก่อสร้าง (.....)

ก่อสร้างด้วยงบประมาณ..... ปีงบประมาณ 256.....

กรรมการตรวจการจ้าง 1.

2.

3.

4.

5.

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ 2 (ป้ายไวนิลชั่วคราว)

มาตรฐาน

NO TO SCALE

รายละเอียดป้ายโครงการ 1

1. ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 ม. สีเขียว
2. ตัวอักษรสีขาวขนาดตามความเหมาะสม
3. ตราองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม
4. ตำแหน่งติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นชัดเจน