



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง
สะเตา จากหน้าบ้านนายทองพูน ชื่นชม ไปถึงถนนลาดยางชมสะอาด-เมยวดี หมายเลข
๒๔๑๘ เมยวดี-โพหนอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๑๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน ๔๐ จุด

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา ตำบลหนองสะเดา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 ปริมาณกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,210 เมตร ทน 4.00 ซม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร
 หรือติดตั้งโคมไฟถนน ALL in one 200 W solar cell. Made in Thailand (MIT) จำนวน 40 ชุด
 (สายจากห้บ้านนายทองพูน ชื่นชม ไม่ถึง ถนนลาดยางหนองสะเดา-เมยวดี หมายเลข 2418 เมยวดี โพนทอง
 พัดที่ N : 16.396990,104.131792
 E : 16.387709,104.116919

เหนือ





แผนผังบริเวณโครงการ

NOT
SCALE

TO

	เทศบาลตำบลหนองสะเดา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	PROJECT TITLE : โครงการ ก่อสร้างถนนวงแหวนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	OWNER : เทศบาลตำบลหนองสะเดา	ARCHITECT :	SURVEY : นายทองพูน ชื่นชม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	DRAWN BY : นายพิพัฒน์ ชื่นชม ผู้ออกแบบการก่อสร้าง	นายสิริภัทร พิษุภธาดา ปลัดเทศบาลตำบล	นายวิชัย ทัพวัน นายช่างควบคุมงานก่อสร้างเทศบาลหนองสะเดา	LANDSCAPE : หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา หนองสะเดา อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	DRAWING TITLE :	TOTAL :
--	--	--	--------------------------------	-------------	--	---	---	--	---	-----------------	---------

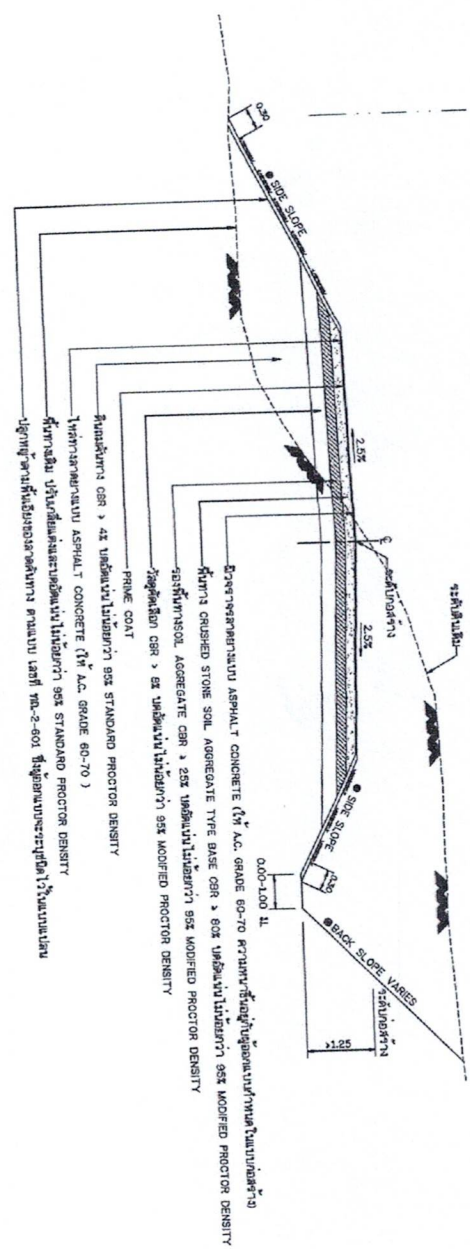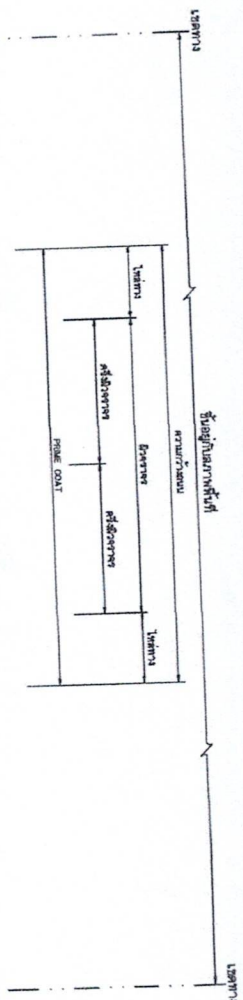


รูปตัดขวางไหล่ทางด้านซ้าย (SIDE SLOPE)


ตารางแสดงค่าวัสดุชั้นต่าง (BACK SLOPE)

ความหนาแน่น (ม.ค.)	ชั้น	ชั้น	ชั้น	ชั้น
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1

วัสดุชั้นต่างในตารางเป็นแบบ : ทราย
- ในกรณีที่มีการถมดินหรือถมทรายสูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ตามรูปที่แนบมา
- ทรายถมหรือ ทรายถมทราย ตามแบบ มท-2-301
- ถ้าไม่ได้พบดินหรือถมดินในแบบรูปที่แนบมา
- BACK SLOPE USE SIDE SLOPE ให้ใช้ตามแบบที่แนบมา

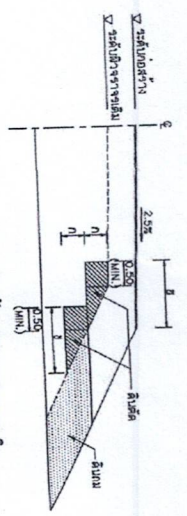

รูปตัดขวางไหล่ทางด้านซ้าย (SIDE SLOPE)

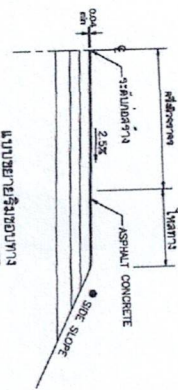

แบบขยายไหล่ทาง


แบบขยายไหล่ทาง ASPHALT CONCRETE

ความหนาแน่น (ม.ค.)	ชั้น	ชั้น	ชั้น	ชั้น
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1


ความหนาแน่น (ม.ค.)	ชั้น	ชั้น	ชั้น	ชั้น
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1

หมายเหตุ


1. กรณีที่มีการถมดินหรือถมทรายสูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ตามรูปที่แนบมา
2. ทรายถมหรือ ทรายถมทราย ตามแบบ มท-2-301
3. ถ้าไม่ได้พบดินหรือถมดินในแบบรูปที่แนบมา
4. BACK SLOPE USE SIDE SLOPE ให้ใช้ตามแบบที่แนบมา

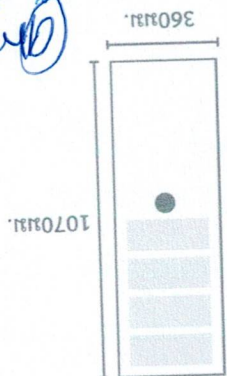[illegible]

សម្រាប់ប្រើប្រាស់តែម្ដង
(ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងការប្រើប្រាស់)

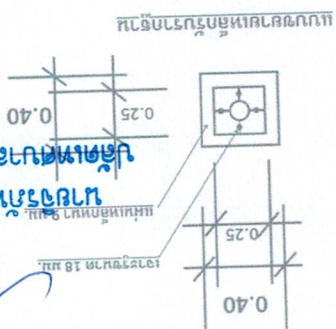[illegible]

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)

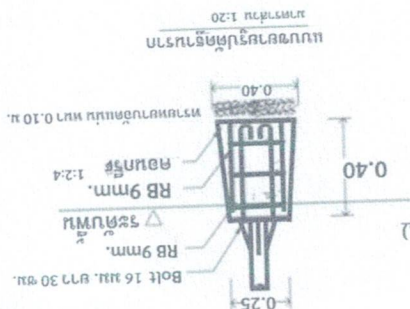

แบบใดที่พบในสารละลายที่มี All in One

