

เทศบาลตำบลแม่แตด

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เสริมวิทยายนหอศิลปวัฒนธรรม

สาย บ้านนาข่อย - บ้านนาข่อย

บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แตด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร


หรือมีพื้นที่ขุดหลุมลึก 1.100.00 ตารางเมตร

តេស្តសម្ភាសជ័រដ៏ងាយ
ចំរើនមុនមុខមាត់ ចំរើនមុនមុខមាត់

សេរីអិលឈឺ ចង់សម្ភាសនា


ບັນຍາກາ ພາກທີ 5 ຕຳນະໄນເກດ ຕຳນະໄນຈະມາສາຫາ ຫຼັກຊັກມາສາຫາ

1774 4.00 H. 0047 0.05 14475

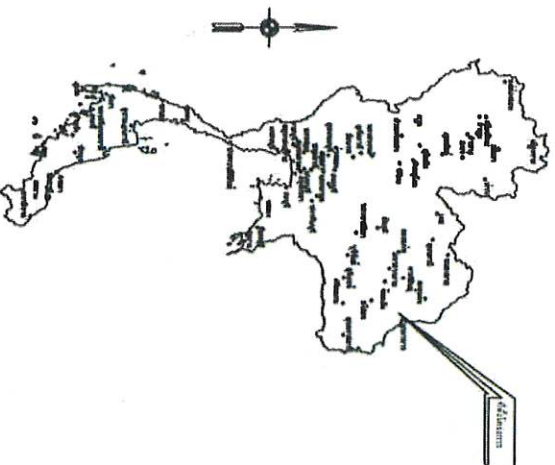[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ស្ថាប័នសាងសង់

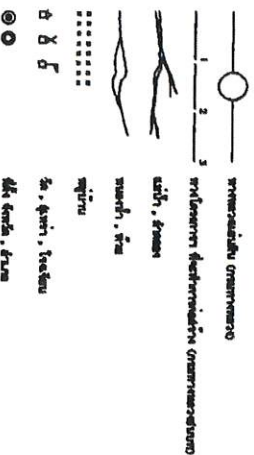

สถาปนาที่สุโขทัย

เมทริกซ์กำลังสอง

แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น			
เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่
1	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้างาน	15/10/2564
2	นางสาวสมใจ ใจดี	พนักงาน	15/10/2564
3	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้างาน	15/10/2564
4	นางสาวสมใจ ใจดี	พนักงาน	15/10/2564
5	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้างาน	15/10/2564
6	นางสาวสมใจ ใจดี	พนักงาน	15/10/2564
7	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้างาน	15/10/2564
8	นางสาวสมใจ ใจดี	พนักงาน	15/10/2564
9	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้างาน	15/10/2564
10	นางสาวสมใจ ใจดี	พนักงาน	15/10/2564

๕. การประชาสัมพันธ์โครงการ


1. ผู้ปฏิบัติงานจะละทิ้งสมมติฐานปฏิบัติทำงานภายใน 7 วัน นับถึงจากวันลงนามในสัญญาต่อสัญญาจ้าง เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนการปฏิบัติงาน
2. ผู้จ้างจะละทิ้งสมมติฐานกับคู่สัญญาผู้มาจ้างสมมติฐานทางภายใน 15 วัน นับถึงจากวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือออกแบบตัวทางตามมาตรฐานการทางหลวงชนบท
3. งานติดตั้งลิ้นชัก
- 3.1 วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งลิ้นชักจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุของลิ้นชัก (มาตรา 201-2545) ที่ไม่สามารถทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
- 3.2 วัสดุที่จะทำการทดสอบแต่ละชิ้นต้องส่งให้แก่ผู้จ้างก่อน แล้วพร้อมนำตามจำนวนที่ต้องการ ใช้ผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ส่งค่าเสนอเกินกว่าการติดตั้ง
- 3.3 การผลิตลิ้นชักจะต้องเป็นลิ้นชัก ขึ้นหนึ่งขา ขาหนึ่ง 20 เท่าลิ้นชัก ทุกชิ้นต้องติดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
4. งานติดตั้งลิ้นชัก
- 4.1 วัสดุที่ใช้ในงานติดตั้งลิ้นชัก จะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุของลิ้นชัก (มาตรา 202-2545) ที่ไม่สามารถทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
- 4.2 บริษัทจะประเมิน หรือคำนวณใหม่ ถ้ามีข้อมูลจะละทิ้งสมมติฐานและข้อตกลงในแนบก่อน แล้วจึงนำวัสดุของลิ้นชักมาคำนวณและข้อตกลงเป็นลิ้นชัก ขึ้นหนึ่งขาหนึ่ง 20 เท่า และให้มีความหนาแน่นแต่ละชิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Modified Proctor Density
5. งานติดตั้งลิ้นชัก
- 5.1 วัสดุในงานติดตั้งลิ้นชัก ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัสดุของลิ้นชัก (มาตรา 203-2545) ที่ไม่สามารถทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
- 5.2 บริษัทให้หรือชี้แจงให้ทราบว่าวัสดุที่ทำการทดสอบแล้ว (segregated) จากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือข้อมูล (scatter) อาจประสบผลความล้มเหลวได้หากไม่ทำการวัสดุที่ทำการทดสอบแล้วในแนบวงหาข้อมูลบริษัทไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะต้องนำวัสดุไปแยกและนำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องมาใหม่
- 5.3 Control Test จะเก็บตัวอย่างทดสอบอนุภาค ระยะ 1000 เมตร และทุกตำแหน่งที่วัสดุประมาณโดยการทดสอบของ Steve Amador และ Competence เท่านั้น แต่ทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยวัสดุคุณภาพไม่ดี ผู้ส่งค่าผู้มาจ้างสามารถทดสอบทั้งหมด หรือ General Test ได้
- 5.4 ขาดความหนาแน่นในสนาม (field Density) จะทดสอบการกระแทก 50 เมกาสโตร 1 หลุมตัวอย่าง หรือค่าที่ต่ำกว่าค่าในแนบอย่างน้อย
6. งาน Prime Coat มาตรา 225-2545
- 6.1 ยางผสมหิวด เป็ยชนิด MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
- 6.2 ผิวทางที่ทางจะละทิ้งสมมติฐานการตรวจสอบและหินที่หลุดหรือวัสดุอื่นใด โดยการการทดสอบเป็นเศษวัสดุออก
7. งาน Tack Coat มาตรา 227-2545
- 7.1 ยางผสมหิวด เป็ยชนิด CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
- 7.2 ก่อนที่จะทำการ Tack Coat จะต้องทำการการดูแลพื้นที่ที่หลุดออกให้หมดแล้ว ให้เครื่องปาล์มไปปูนอกให้หมด
- 7.3 เมื่อทดสอบยางผสมหิวดและหินที่หลุดออกแล้ว ให้ระยะเวลา 10-18 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการติดตั้งต่อไป
8. งานติดตั้งลิ้นชักคอนกรีต
- 8.1 พื้นผิวที่จะปูเอสทีคอนกรีตจะต้องทำการ Prime Coat ตาม มาตรา 225-2545 หรือ Tack Coat ตาม มาตรา 227-2545 ก่อน
- 8.2 พื้นทางจะละทิ้งสมมติฐานการทาง หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นใด
- 8.3 พื้นทางจะมีลักษณะการยุบตัว (depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะบน แต่ไม่ใช่ของคอนกรีต (soft spot) ถ้าเฉลี่ยได้ไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจแยกปูเสริมเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของผิวหรือคอนกรีต หรือจะปูรวมไปพร้อมกับกัน การปูผิวทางผสมหิวดที่คอนกรีตให้โดยให้อยู่ในระดับที่จางของผิวบนสนาม แต่ทั้งนี้ความหนาแน่นที่จะปูจะไม่น้อยเกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนาแน่นเกิน 80 มิลลิเมตร จะต้องแยกปูเสริมเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของผิวหรือคอนกรีตเป็นแอ่งก่อน ถ้าเฉลี่ยได้เกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องปูเสริมปรับปรุงความหนาแน่นของผิวคอนกรีต โดยให้ปูเป็นลิ้นชัก ขาหนึ่ง 20 เท่าลิ้นชัก 50 มิลลิเมตร
- 8.4 ผิวที่จะทำการทดสอบที่จางของปูเอสทีคอนกรีต จะต้องมีวัสดุอยู่ตามขวางบน และรอบตัวส่วนผิวที่ติดอยู่ที่ผิวพื้นคอนกรีตหรือให้ตามลิ้นชักความละเอียดที่จะให้ตามพื้นผิวในเครื่องปาล์มไปปูนอกให้หมดแล้วทำการ Tack Coat ก่อนปูเอสทีคอนกรีต

- [illegible]

[illegible]

အနောက်ဘက်ရှိ နေရာများကို နေရာချထားရန် အချိန်မီ ဖြစ်နိုင်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။

ข้อส่ายทาง : บ้านนางสรี - บ้านม่วงคง หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ
ตำบลแม่คด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ระยะทาง 0.275 กิโลเมตร

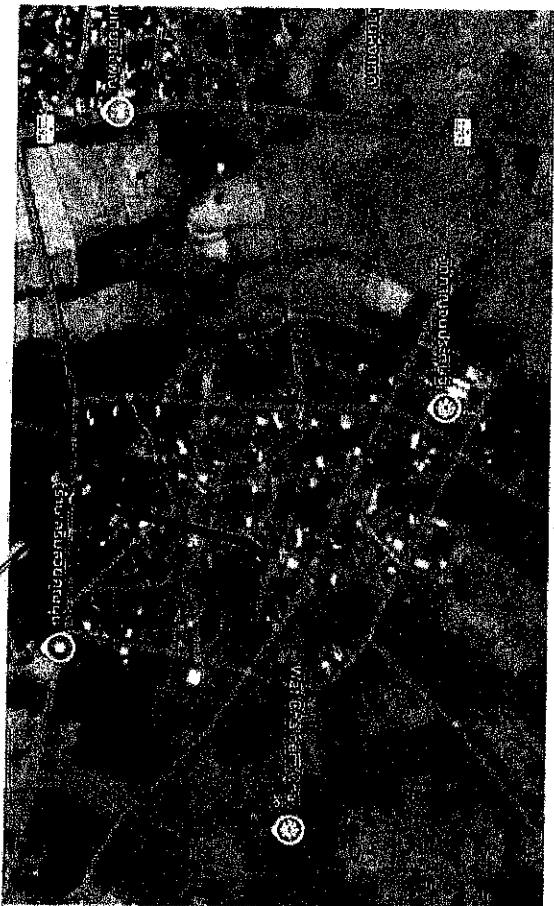

๒๑๓. ฐานานุรูป

NOT TO SCALE

1. **ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে**

(ในการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณของนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 100 คน ซึ่งถูกสุ่มเลือกมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 1,000 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 100 คน ซึ่งถูกสุ่มเลือกมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 1,000 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 100 คน ซึ่งถูกสุ่มเลือกมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 1,000 คน

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	หมายเลข
1	แผ่นที่ 1	1
2	รายการ 1	1
3	รายการ 2	1
4	รายการ 3	1
5	รายการ 4	1

[illegible]

ผู้ควบคุมงาน

๑ _____

๒ _____

– เทลลิก 1" x 1" – เรือนมติดตามแผ่นเทลลิก

 ≈ 0.10

— 1 / 16 —

นายแพทย์ ฌานีสวอ
ผู้ว่าการการกของช่าง

4. ឆ្នាំរំលឹក ប្រឆាំង 1.20 ឆ្នាំ. ឬ 2.40 ឆ្នាំ.

Scale 1 : 25

มาตุลี (พระ)

นายกเทศมนตรีตำบลฝาง