




รูปด้าน
scale 1 : 25

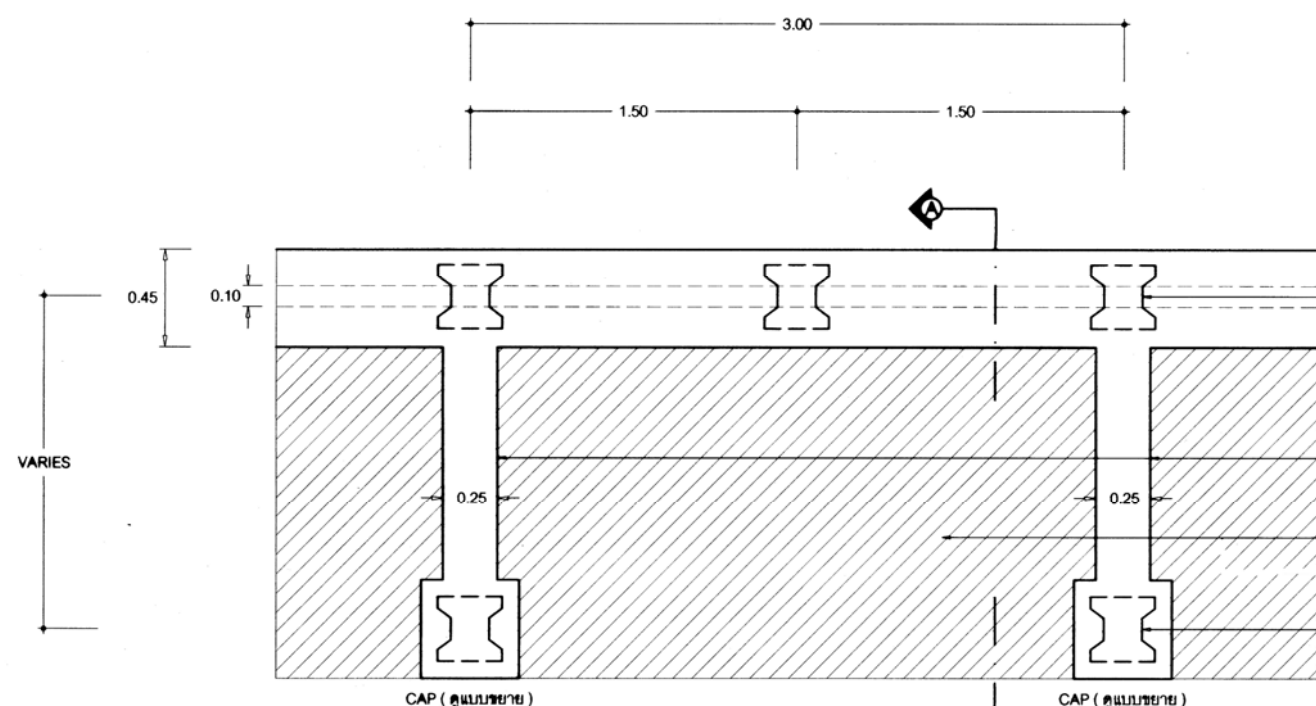


แปลน
scale 1 : 25

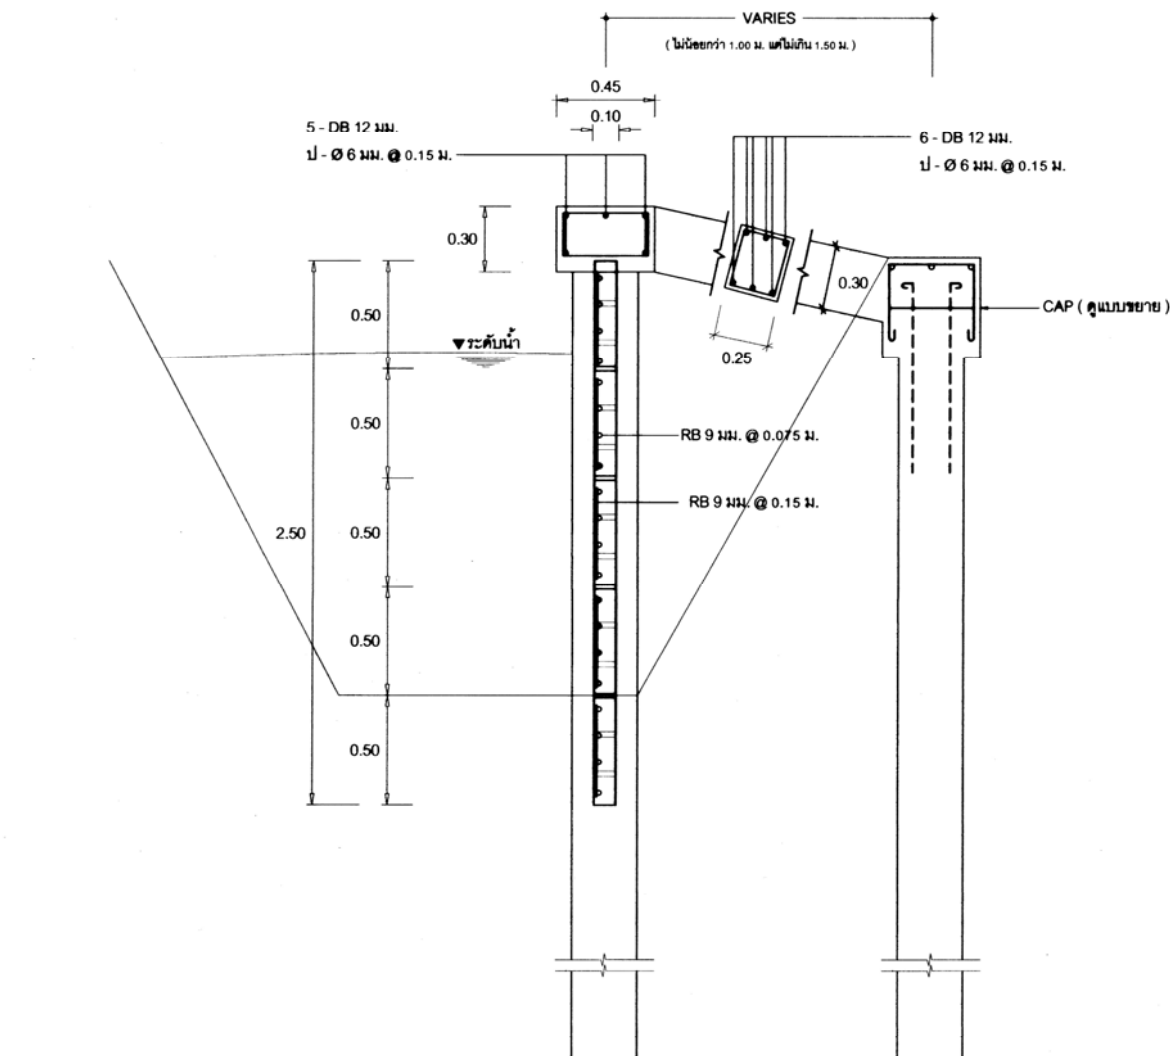


รูปตัด A-A
scale 1 : 25

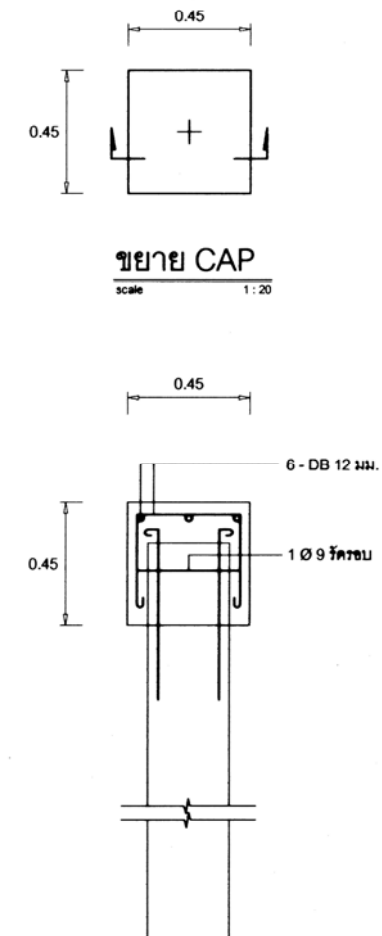

รูปตัด CAP
scale 1 : 20

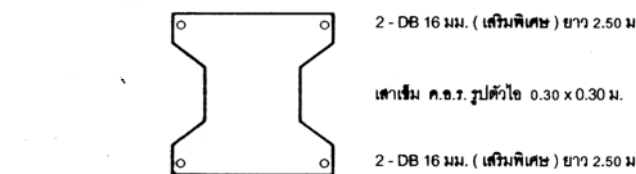

แสดงเหล็กเสริมพิเศษในเสาเข็ม ค.อ.ร.
scale 1 : 10

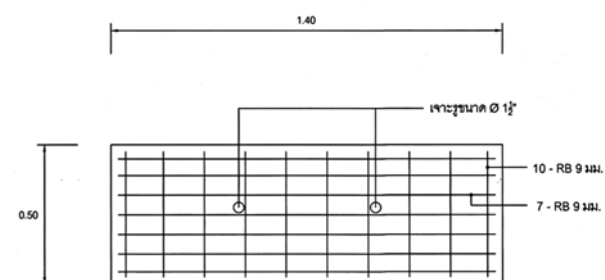

ขยายแผ่นพื้น
scale 1 : 20

หมายเหตุ

- งานคอนกรีตโคกกรวด แท่งคอนกรีตมาตรฐาน ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่การบ่ม 28 วัน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ 12/2561
ลงวันที่ 1 มี.ค. 61

แบบมาตรฐานกำแพงกันดิน คสล. RETAINING WALL (ความลึกไม่เกิน 2.50 ม.)

สำรวจ	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
เขียนแบบ	อนุมัติ
ตรวจ	วิศวกรโยธา
ตรวจ	หน้าผาดำรงและออกแบบ