



เขียนแบบ :

(นายสมคิด สันติสุข)  
ผู้ควบคุมงานโยธา

วิศวกรโยธา :

ตรวจสอบ :

(นายสมคิด สันติสุข)  
ผู้ควบคุมงานโยธา

ตรวจสอบ :

เห็นชอบ :

(นายวิชา ศาสตร์ธรรม)  
รองอธิบดีพิเศษ รักษาการแทน  
อธิบดีกอง

อนุมัติ :


(นายประจักษ์ เตชะคนธา)  
นายกเทศมนตรี

เลขที่แบบ


1/1

รายการก่อสร้าง งานแบบคอนกรีตภายในหมู่บ้าน


1. ติดตั้งท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตขนาด 150 มม. ให้เป็นไปตามความสูงตามการก่อสร้างตามผังเมือง (มท.ค.)
2. ติดตั้งท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตขนาด 150 มม. ให้เป็นไปตามความสูงตามการก่อสร้างตามผังเมือง (มท.ค.)
3. EXPANSION JOINT ให้ใช้วัสดุประเภท 100 มม.
4. ใช้วัสดุแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURING ELASTIC TYPE) ตาม มท.ค. 479
5. ใช้วัสดุแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้ใช้ตามคำแนะนำของ มท.ค. 1041
6. ส่วนฐานของท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (COMPRESSIVE STRENGTH) ของท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. ความหนาของท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 28 ซม. ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่ติดตั้งจะต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อการกดทับของรถบรรทุก 28 ตัน
7. ท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 17 ซม.
8. ใช้วัสดุแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURING ELASTIC TYPE) ตาม มท.ค. 479
9. ท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 17 ซม.
10. ติดตั้งท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURING ELASTIC TYPE) ตาม มท.ค. 479
11. ติดตั้งท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้ใช้ตามคำแนะนำของ มท.ค. 1041
12. ใช้วัสดุแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพิเศษ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURING ELASTIC TYPE) ตาม มท.ค. 479

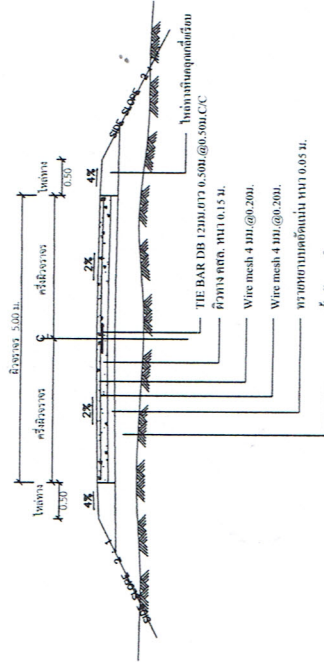


รูปตัดตาม ค.ด.ค.  
NOT TO SCALE

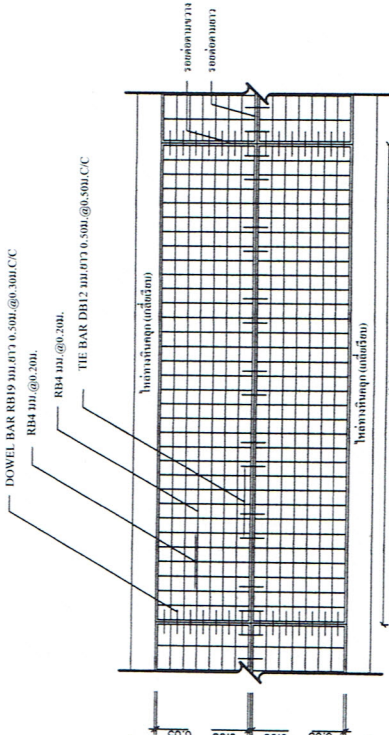


แปลนแสดงการเสริมเหล็กภายใน ค.ด.ค.  
NOT TO SCALE

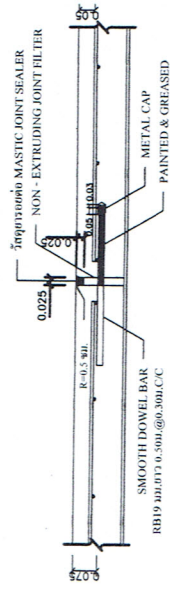

ขนาดของ EXPANSION JOINT  
NOT TO SCALE

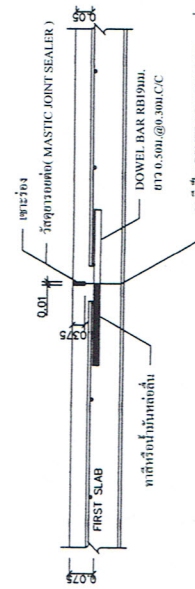

ขนาดของ CONSTRUCTION JOINT (MASTIC JOINT SEALER)  
NOT TO SCALE

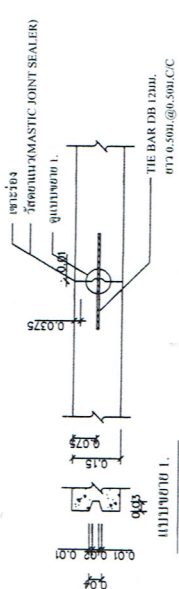

ขนาดของ LONGITUDINAL JOINT  
NOT TO SCALE

(นายสมคิด สันติสุข)  
ส.ป. ๑๑๑๒๒๒