


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำหอม
ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง/หน่วย
	<p>โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำหอม โดยติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ดังนี้ กลุ่มบ้านห้วยน้ำหอม และกลุ่มบ้านบ่อชุมแสง ดังนี้</p> <p>๑) ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว พร้อมตัวกรองบน-ล่าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง<u>แมงกานีส</u> จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมกรวดกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร (ต่อหนึ่งจุด) <u>ประกอบด้วย</u></p> <p>-ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ถัง ✓ -ค่าวัสดุอุปกรณ์วาล์ว/บอลวาล์ว พีวีซี Ø ๓ นิ้ว (ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕) จำนวน ๒ ชุด -ค่าวัสดุสารกรองแมงกานีส จำนวน ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่ากรวดทรายกรอง จำนวน ๕๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่า Sihht Glass ช่องมองสารด้านล่าง จำนวน ๒ ชุด -ค่าติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็ก จำนวน ๒ ถัง</p> <p>ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว พร้อมตัวกรองบน-ล่าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง<u>คาร์บอน</u> จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมกรวดกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร (ต่อหนึ่งจุด) <u>ประกอบด้วย</u></p> <p>-ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ถัง -ค่าวัสดุอุปกรณ์วาล์ว/บอลวาล์ว พีวีซี Ø ๓ นิ้ว (ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕) จำนวน ๒ ชุด -ค่าวัสดุสารกรองคาร์บอน จำนวน ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่ากรวดทรายกรอง จำนวน ๕๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่า Sihht Glass ช่องมองสารด้านล่าง จำนวน ๒ ชุด -ค่าติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็ก จำนวน ๒ ถัง ✓</p> <p>ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว พร้อมตัวกรองบน-ล่าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง<u>เรซิน</u> จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมกรวดกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร (ต่อหนึ่งจุด) <u>ประกอบด้วย</u></p> <p>-ถังกรองน้ำสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร (๒๔ นิ้ว) ความสูง ๑.๕๐ เมตร ขนาดหน้าวาล์ว ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ถัง -ค่าวัสดุอุปกรณ์วาล์ว/บอลวาล์ว พีวีซี Ø ๓ นิ้ว (ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕) จำนวน ๒ ชุด -ค่าวัสดุสารเรซิน จำนวน ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่ากรวดทรายกรอง จำนวน ๕๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด -ค่า Sihht Glass ช่องมองสารด้านล่าง จำนวน ๒ ชุด -ค่าติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็ก จำนวน ๒ ถัง</p> <p>งานฐานราก + งานประสานระบบท่อ PVC -พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ มม. Ø ๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ห้วยน้ำหอม กำหนด)</p>	๒ ถัง	๑๕๙,๐๐๐.๐๐
		๒ ถัง	๑๗๐,๒๐๐.๐๐
		๒ ถัง	๑๗๗,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๕๐๖,๒๐๐.๐๐

(ลงชื่อ) ส.อ.....ประธานกรรมการ
(สนอง เก่งสาริกการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายหนี่ สังข์คิด)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพิกุล คุ่มเพื่อน)

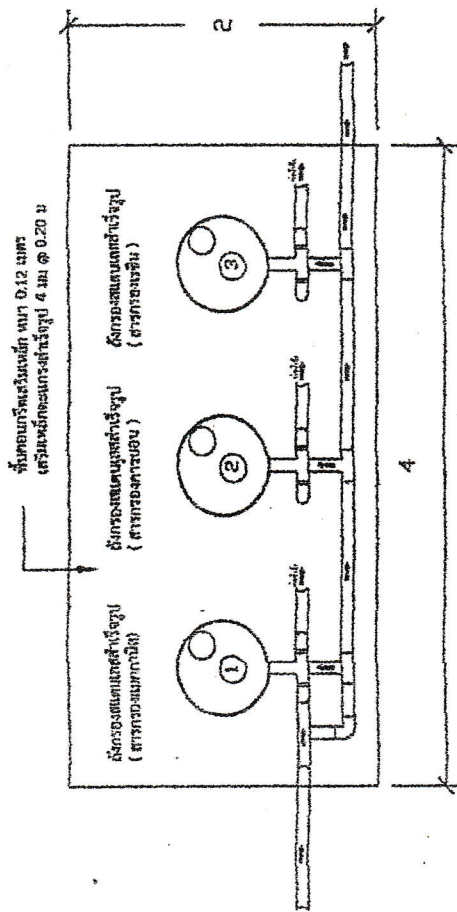

นบลิ้นรูปแบบแสดงการติดตั้งระบบถังกรองน้ำ
สลิ้มเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน

รายการแสดงคุณลักษณะ

- ① ถังกรองน้ำสลิ้มเหล็กสำหรับกรองกรวยกรอง ขนาด Ø 60 เซนติเมตร (24 นิ้ว) ความสูง 1.50 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว พร้อมตัวกรองแบบ - ล้าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง แมกนีไซต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมกรวยกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- ② ถังกรองน้ำสลิ้มเหล็กสำหรับกรองกรวยกรอง ขนาด Ø 60 เซนติเมตร (24 นิ้ว) ความสูง 1.50 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว พร้อมตัวกรองแบบ - ล้าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง คาร์บอน จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมกรวยกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- ③ ถังกรองน้ำสลิ้มเหล็กสำหรับกรองกรวยกรอง ขนาด Ø 60 เซนติเมตร (24 นิ้ว) ความสูง 1.50 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว พร้อมตัวกรองแบบ - ล้าง ถังสแตนเลส ภายในใส่สารกรอง เรซิน จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมกรวยกรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

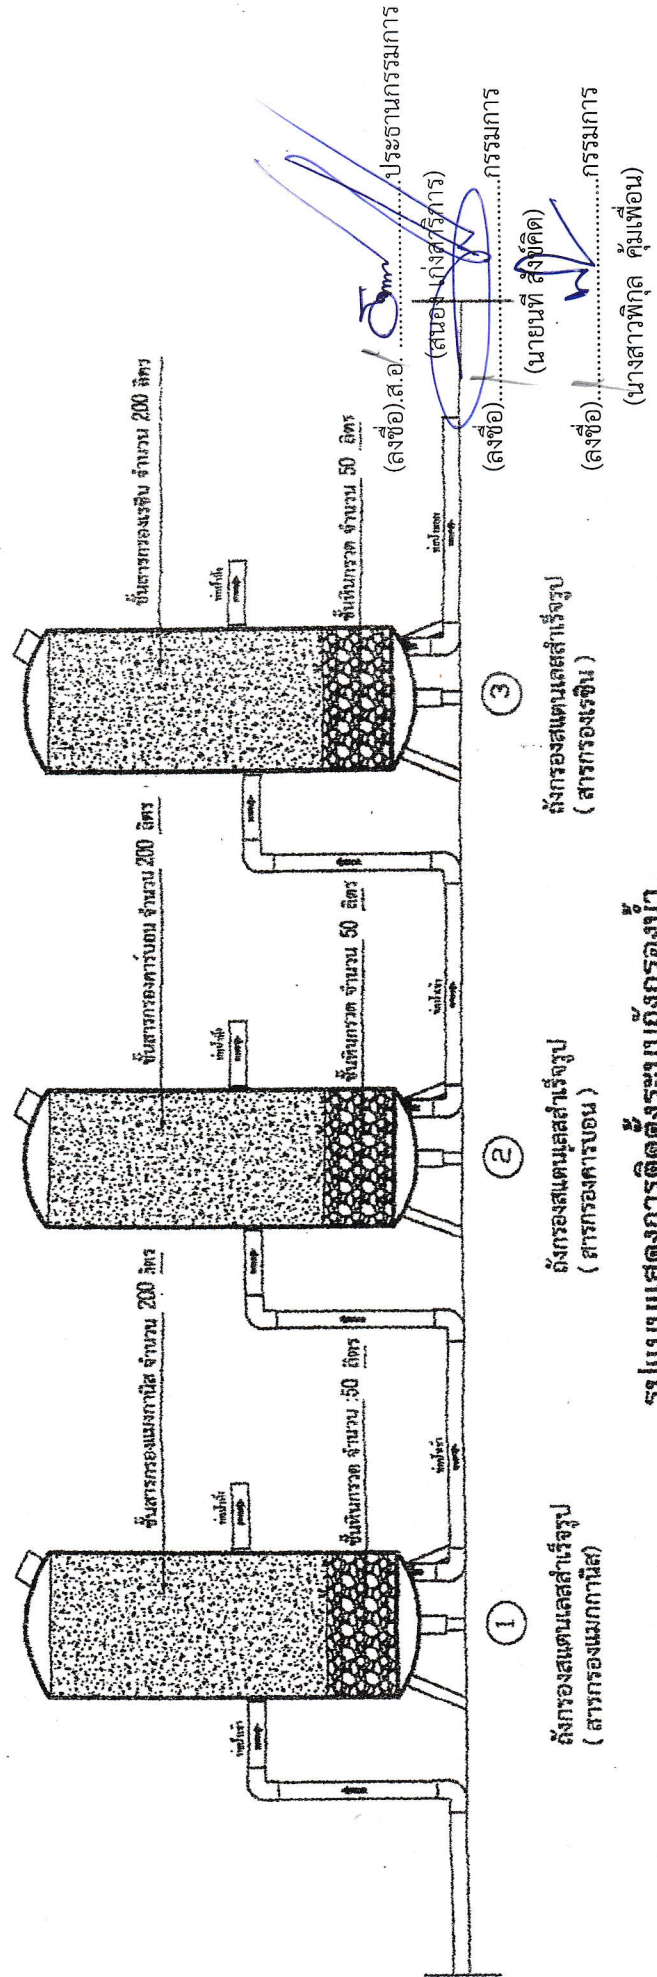

รูปแบบแสดงการติดตั้งระบบถังกรองน้ำ
สลิ้มเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน



องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ

ติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลส
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม

สถานที่ก่อสร้าง

(กลุ่มบ้านห้วยน้ำหอม) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำ
หอม ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

สำรวจ/ออกแบบ

นายคาร์ณ ตนสาส์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายหนี่ สังข์คิด

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวณิชาภัทร จนสมบูรณ์
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม

อนุมัติ

นายปรานี เหมนิกกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม

แบบเลขที่ ดังจ่ายจากข้อบัญญัติ 12/2566

แสดงแบบ . รูปตัด

นายสมชาย วิเศษและคณะฯ ได้ศึกษารายละเอียดฯ พบว่าถูกต้อง

อนุมัติโดยผู้ช่วยผู้ว่าการ

วัดห้วยน้ำหอม

พิกัดโครงการ จุดที่ 1

N1736263 E575804

ปรางสวรรค์-โรงสีไหม

อาคารประชาคมหมู่บ้าน



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ

ติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม

รายละเอียดโครงการ

ขอดำเนินการติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 กลุ่มบ้านห้วยน้ำหอม และ จุดที่ 2 กลุ่มบ้านบ่อชุมแสง ตามแบบและประมาณการ ของอบต.ห้วยน้ำหอมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์



องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ

ติดตั้งระบบกรองน้ำสแตนเลส
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม

สถานที่ก่อสร้าง

(กลุ่มบ้านเอื้อชมแสง) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม
ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

สำรวจ/ออกแบบ

นายคำธณ ตนสลิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายณัฐ สังขิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวชนิพร ชนสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม

อนุมัติ

นายปรานี เขมณิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม

แบบเลขที่ ตั้งจากข้อบัญญัติ 12/2566

แสดงแผ่น , รูปตัด

หมายเหตุ: มีมติของสภาฯ ให้มีมติเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัย
อยู่ในเขตอำนาจของหน่วยงาน

ปรางสวรรค์-โรงสีใหม่

กลุ่มบ้านเอื้อชมแสง

พิกัดโครงการ จุดที่ 2

N1735828 E573352