


แผนผังโครงการจัดซื้อระบบประปาสัมพันธ์ ระบบดิจิทัลภายในตำบลนาเกลือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

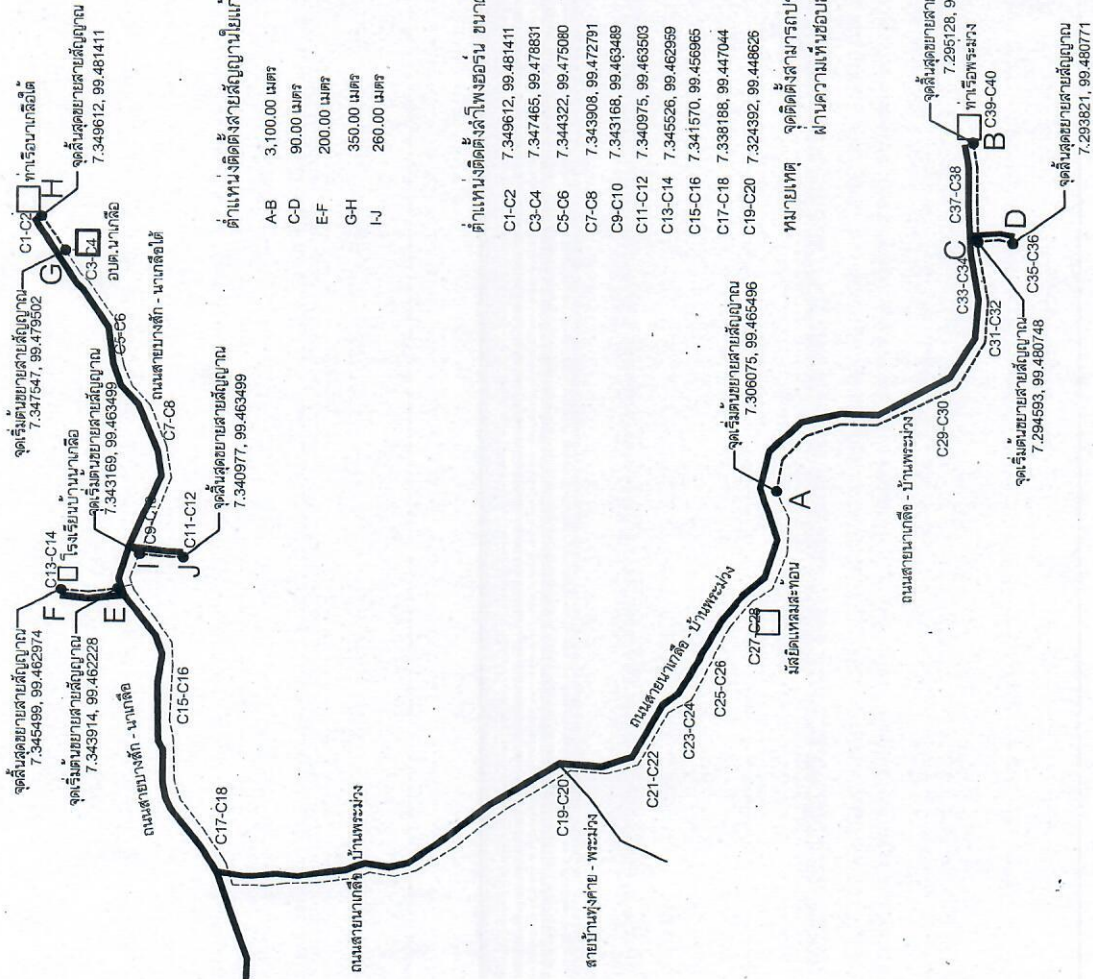

ตำแหน่งติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง SINGLE MODE 12 Core

- A-B 3,100.00 เมตร
- C-D 90.00 เมตร
- E-F 200.00 เมตร
- G-H 350.00 เมตร
- I-J 260.00 เมตร

ตำแหน่งติดตั้งถังไฟเบอร์รี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร

- C1-C2 7,349,612, 99,481,411 C21-C22 7,317,282, 99,452,634
- C3-C4 7,347,465, 99,478,831 C23-C24 7,313,860, 99,453,360
- C5-C6 7,344,322, 99,475,080 C25-C26 7,309,112, 99,460,143
- C7-C8 7,343,908, 99,472,791 C27-C28 7,307,002, 99,462,005
- C9-C10 7,343,188, 99,463,489 C29-C30 7,296,537, 99,473,020
- C11-C12 7,340,975, 99,463,503 C31-C32 7,294,840, 99,474,423
- C13-C14 7,345,526, 99,462,959 C33-C34 7,294,600, 99,480,923
- C15-C16 7,341,570, 99,456,965 C35-C36 7,293,756, 99,480,768
- C17-C18 7,338,188, 99,447,044 C37-C38 7,294,882, 99,493,742
- C19-C20 7,324,392, 99,448,626 C39-C40 7,295,175, 99,435,196

หมายเหตุ จุดติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจรับพัสดุ
ผ่านความเห็นชอบของผู้จ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
ตำบลนาเกลือ
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แบบ	แบบร่างโครงการจัดซื้อระบบประปาสัมพันธ์
ระบบดิจิทัลภายในตำบลนาเกลือ	
สถานที่ดำเนินการ	
ภายในตำบลนาเกลือ	
เขียนโดย	นายวิรัตน์ ออแสง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจ	นายพิทักษ์ ทังสัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	นายศักดิ์ โคคำ หัวหน้าช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา
อนุมัติ	นายสมิทธิ์ นามะ นายก อบต.นาเกลือ
วันที่	
DATE.	
SCALE	DRAWING NO. TOTAL DRAWING
แบบร่างนี้จัดทำขึ้นโดย อบต.นาเกลือ	หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง