



โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยลาดขวาง 5 แยก 1 หมู่ที่ 3

เทศบาลตำบลขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อโครงการ :

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยลาดขวาง 5 แยก 1 หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ทำ :

ตรา :

นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.

นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.

นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.
นาย 2 พ.ร.บ.

เพิ่มชื่อ :

อนุมัติ :

ปัดจกบดบดบดบด

นาย 2 พ.ร.บ.บดบดบด

แสดงแบบ :

002/2569

แผ่นที่ :

A1-00




แผนที่ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายลดทาง 5 แยก หมู่ที่ 3

พื้นที่ดำเนินการโครงการ

<p>ชื่อโครงการ :</p> <p>ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายลดทาง 5 แยก 1 หมู่ที่ 3</p> <p>เทศบาลตำบลบางหว้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	<p>วิศวกร :</p> <p>นายวิรัตน์ จันทราภัส 00503</p> <p>ตรวจ :</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>เห็นชอบ :</p> <p>นายสมชาย 00503</p> <p>อนุมัติ :</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลบางหว้า</p>	<p>แสดงแบบ :</p> <p>แบบที่ไปปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายลดทาง 5 แยก หมู่ที่ 3</p>	<p>เลขที่แบบ :</p> <p>002/2569</p> <p>แผ่นที่ :</p> <p>A1-01</p>
---	---	--	---	--

งานซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

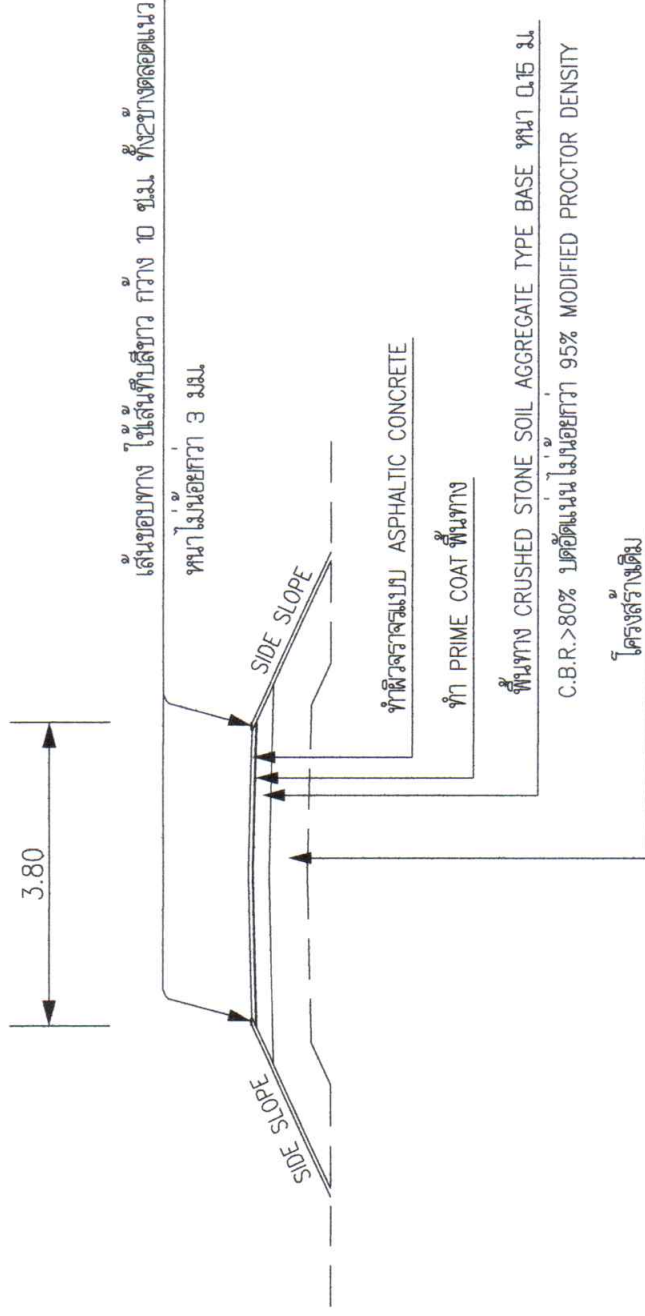

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. ความหนาผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 0.05 ม.
2. ความหนาชั้นพื้นทาง(หินคลุก) 0.15 ม.
3. ใช้เป็นตามแบบมาตรฐานงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเลขที่ พท-7-401 (2) ตามแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
4. ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 874 ตารางเมตร

รูปตัดโครงสร้างทาง

NOT TO SCALE

ชื่อโครงการ :

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขยายขนาด 5 เมตร 1 หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลบาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกร :

นายวิชาญ จันทร์ทอง

ตรวจ :

นายวิชาญ จันทร์ทอง

ให้เขียน :

นายวิชาญ จันทร์ทอง

เปลี่ยนแบบก่อสร้างทาง

แสดงแบบ :

รูปตัดโครงสร้างทาง

เลขที่แบบ :

002/2569

แผ่นที่ :

A1-03

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1.	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต มพฉ.230-2562
2.	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต มพฉ.230-2562
3.	PRIME COAT	อ้างอิง มาตรฐานงานไพรม์โคท มพฉ.225-2562
4.	พื้นทาง BASE และพื้นไหล่ทาง	ต้องเป็นหินเม็ดรวม [CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE] ตาม มพฉ.203-2562 ค่า LL. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5.	การใส่เสริมจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทฉ.-3-110(1) - 110(4)

ชื่อโครงการ :

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยลาดขวาง 5 แขวง 1 หมู่ที่ 3

เทศบาลตำบลลาดขวาง อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกร :

นายไพฑูรย์ จันทร์พรม

นายไพฑูรย์-จันทร์พรม 0854583

นายไพฑูรย์-จันทร์พรม 0854583

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบ :

นายไพฑูรย์ จันทร์พรม

นายไพฑูรย์-จันทร์พรม 0854583

นายไพฑูรย์-จันทร์พรม 0854583

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ :

ข้อกำหนดซ่อมสร้าง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

เลขที่แบบ :

002/2569

แผ่นที่ :

A1-04