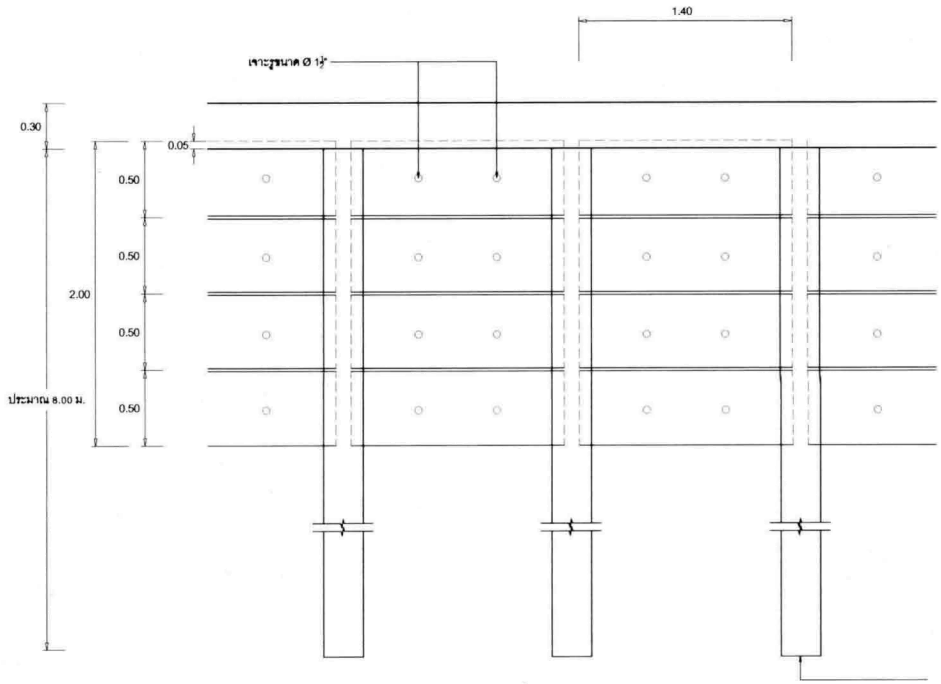

รูปด้าน
scale 1 : 25

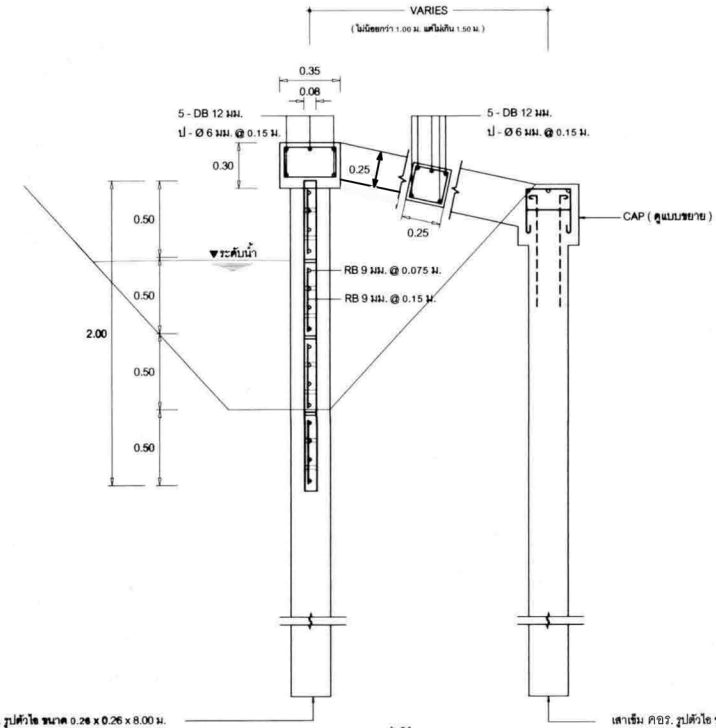

รูปตัด A-A
scale 1 : 25

ขยาย CAP
scale 1 : 20

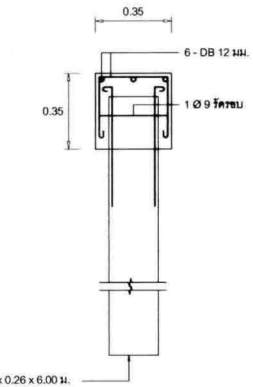

รูปตัด CAP
scale 1 : 20



แสดงเหล็กเสริมพิเศษในเสาเข็ม คอร.
scale 1 : 10

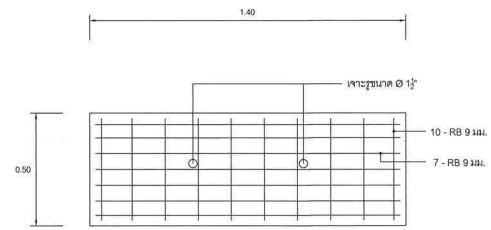

ขยายแผ่นพื้น
scale 1 : 20

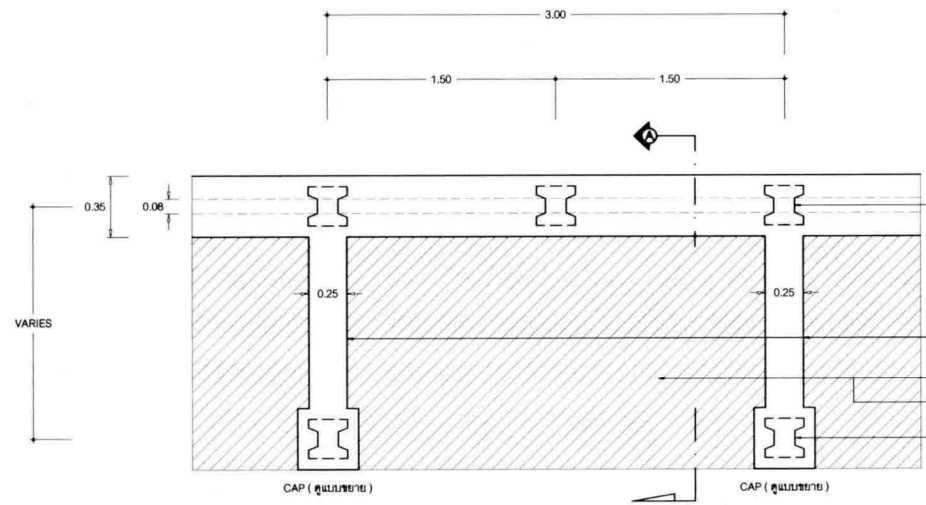

แปลน
scale 1 : 25

หมายเหตุ

งานคอนกรีตใช้คอนกรีต แห่งคอนกรีตมาตรฐาน ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต้องมีแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่การบ่ม 28 วัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
แบบเลขที่ 11/2561	จำนวนแผ่น 1
ลงวันที่ 1 ม.ค. 61	แผ่นที่ 1

แบบมาตรฐานกำแพงกันดิน ค.ส.ล. RETAINING WALL (ความลึกไม่เกิน 2.00 ม.)

สำรวจ		ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เขียนแบบ		อนุมัติ	
ตรวจ	วิศวกรโยธา		
ตรวจ	หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ		ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การฯ