



โครงการ ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทอระบายน้ำ
สาย เมืองจันทร์ ๒

ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.10 เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตารางเมตร

สำนักช่าง

(Signature)

(นางอุบลวรรณ จงดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2

1

พิกัด

စာနာ

- Howe

- ကလေး

174

- 694


179


[illegible]

នាយករដ្ឋមន្ត្រី


1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (TYPE 1) ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัม หรือ 430 ลิตร ไม่น้อยกว่า 860 ลิตร
2. ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (SUBMP) ในมากกว่า 10 ชิ้น และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตด้วยยางขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
3. การผสมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งแล้ว ต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ย่อกลม คสล. ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ข้อกำหนดการผสมและฉีกสำหรับงานระบายน้ำ" มอก. 128 ขึ้นอยู่กับภาพ คสล.3
5. มาตรฐานเหล็กเส้นและคอนกรีต ตาม มอก.217-2562
- การเตรียมรูปคอนกรีตสำหรับการหล่อคอนกรีตอย่างง่าย
1. ให้ทำการบ่อของคอนกรีตให้สอดคล้องกับเรื่องข้างบนในรูปคสล.กและของและสิ่งต่างๆ และของคอนกรีตต้องแห้งสนิทแล้ว
2. ให้ทำการขึ้นเสริมและวางของขึ้น FORMER ที่ใช้โดยเพราะลักษณะภายนอก โดยหาตัวแบ่งหรือใช้เครื่องทำน้ำได้ แล้วปล่อยทิ้งไว้หนึ่ง ชั่วโมงทำการผสมคอนกรีตตามที่ได้คิดและปล่อยให้แห้งสนิทที่ต่ำกว่าหนึ่งวัน
3. ให้ทำการตบและหยอด JOINT แบบต่างๆ โดยที่พื้นที่สำหรับการกระทำได้
4. การหล่อคอนกรีต JOINT จะต้องทำการหล่อด้วยเครื่องมือหล่อ
- ปริมาณงานที่ระบุข้างต่อไปนี้อาจ
1. ปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับวิศวกรรม กว้าง 4.50-5.10 เมตร ทน 0.05 เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร หรือใช้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตารางเมตร พร้อมมีปริมาณ HOPE. ๑ 0.60 เมตร และ ๑ 0.80 เมตร บ่อพื้นและวางคสล.
2. งานวางและระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 เมตร HOPE. พร้อมยกพื้น คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร ทน 0.20 เมตร จาก ทน. 0+280.00 พร้อมเปลือกก่อ
3. งานให้และวางคสล. 0.00-0.20 เมตร หรือใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
4. งานให้และวาง คสล. ทน 0.15 เมตร หรือใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
5. ทำลัดเสริมหาร
- สิ่งของและวัสดุที่ใช้ กว้าง 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
- สิ่งของและวัสดุที่ใช้ กว้าง 0.15 เมตร (เส้นกลาง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร

[illegible]

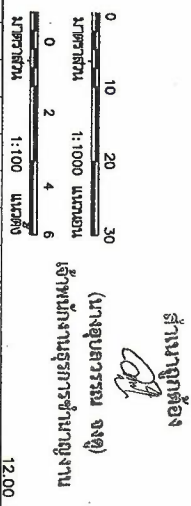[illegible]

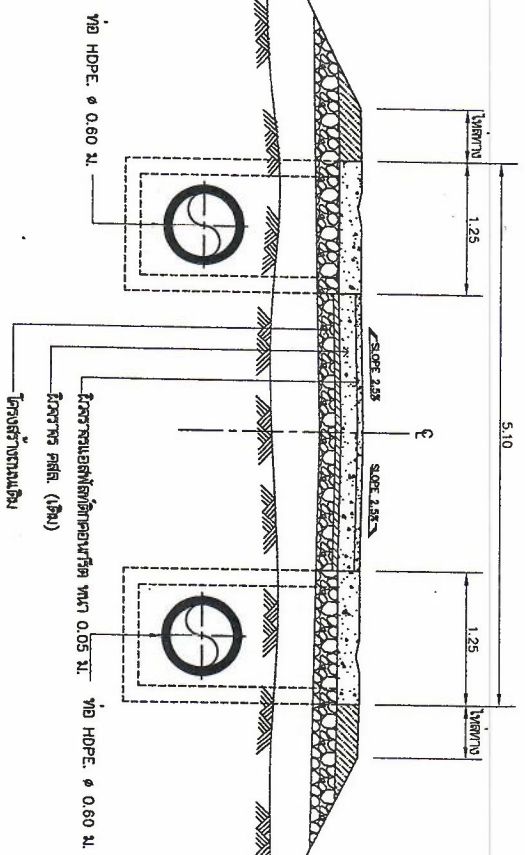

รูปตัด E-E - E กม.0+000.00 ม. ถึง กม.0+193.00 ม.
มาตราส่วน 1:50

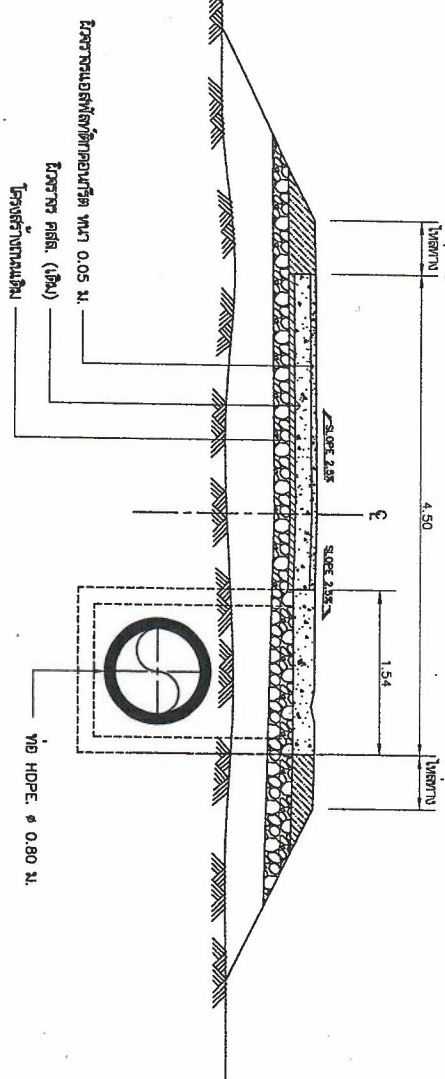


รูปตัด E-E - E กม.0+193.00 ม. ถึง กม.0+280.00 ม.
มาตราส่วน 1:50

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1.	ผิวงานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างถึง "มาตรฐานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE มาตรฐาน 230-2562
2.	TACK COAT	อ้างถึง "มาตรฐานทาผิวลาดยาง (TACK COAT) มาตรฐาน 227-2562

สำเนาถูกต้อง
(นางอุบลวรรณ จงสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

	กองช่าง	บันทึกข้อมูลการก่อสร้าง		สัญญา	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	ตรวจสอบ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	อนุมัติ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	วันที่	9/12/67
	โครงการ	สาย เสาไฟฟ้า 2	งานสถาปัตย์กรรม	เขียนแบบ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	ตรวจสอบ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	อนุมัติ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	วันที่	9/12/67
แบบแปลน	รูปตัด E-E	กม.0+000.00 ม. ถึง 0+193.00 ม.	แบบงานวิศวกรรม	วิศวกร	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	ตรวจสอบ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	อนุมัติ	นาย ชัยวัฒน์ น้อยคำ	วันที่	9/12/67




આભાર

1:25

สำนักงาน ก.ค.ศ.
(นางอุบลวรรณ จงดี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

[illegible]

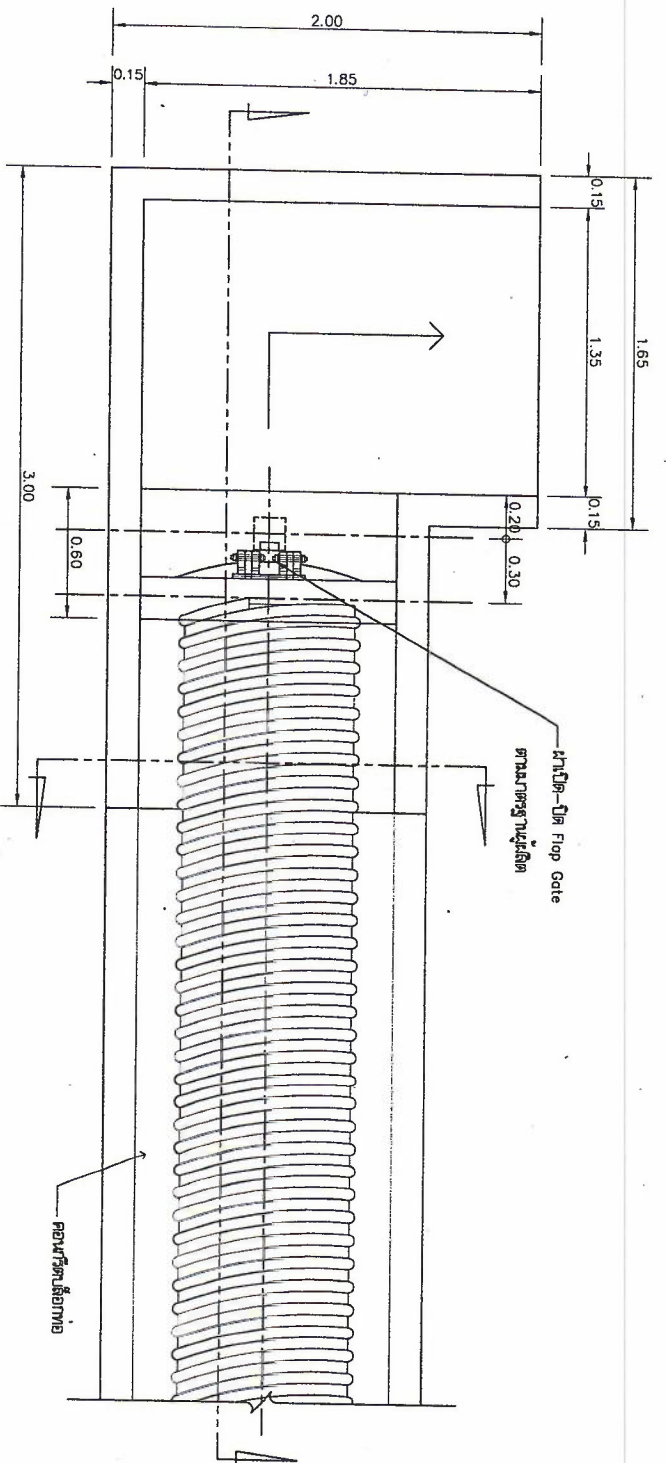

แปลหน้าเพลง คลัส. กันน้ำได้เข้าปลาเพื่อระบายน้ำ

มหาศาลา

1:25



สำเนาถูกต้อง
Conf
(นางอุบลวรรณ จงดี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รูปตามเข็มนาฬิกาจากบนลงล่าง ค.ศ. ๑๙๖๕, ๑๙๗๕, ๑๙๘๕, ๑๙๙๕, ๒๐๐๕, ๒๐๑๕, ๒๐๒๕

முதுகூறு

1:25

[illegible]

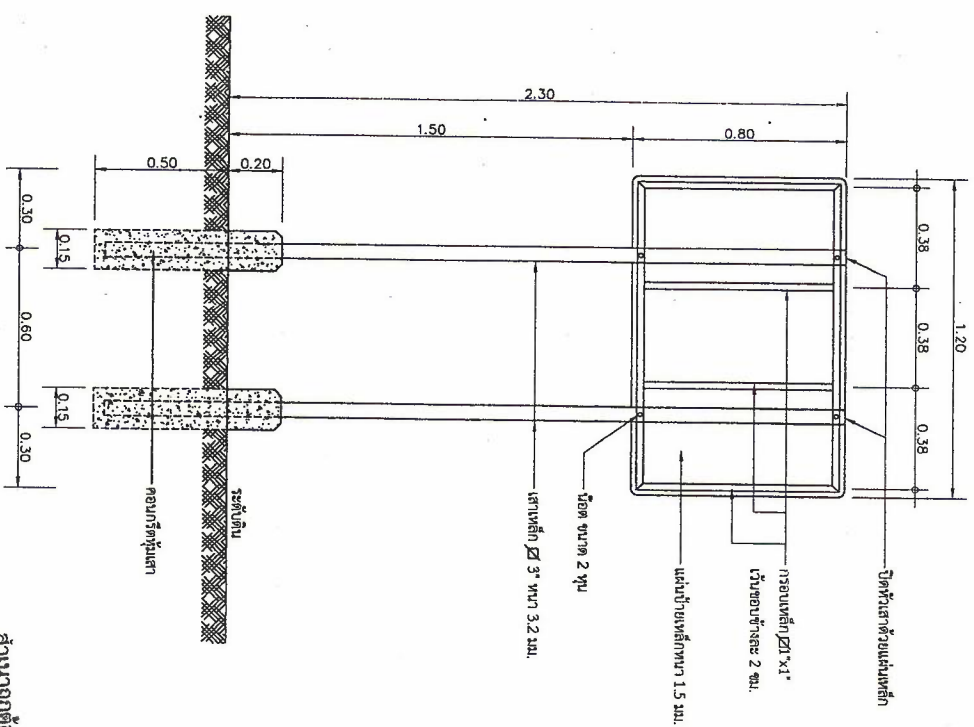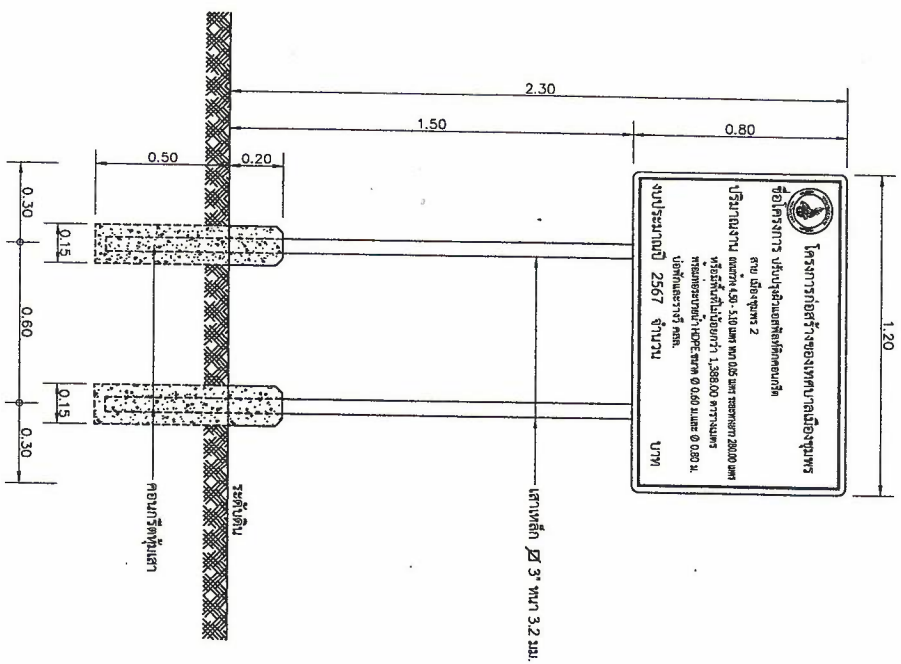

เรื่อง รื้อถอนอาคาร
มาตรา ๑๖๕
บทบัญญัติ ๑ : ๒๐

รูปตามหลัก
มาตรา ๑:๒๐

ผู้บัญชาการ

(นางอุบลวรรณา จงคำ)

ព្រះបិតា ព្រះម្តាយ បង្អស់ បង្អស់ បង្អស់

[illegible]