



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงมหาดไทย


โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหัวดง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง
เชื่อมต่อ บ้านห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร

1/41



แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวดง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง
 เชื่อมต่อ บ้านห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร

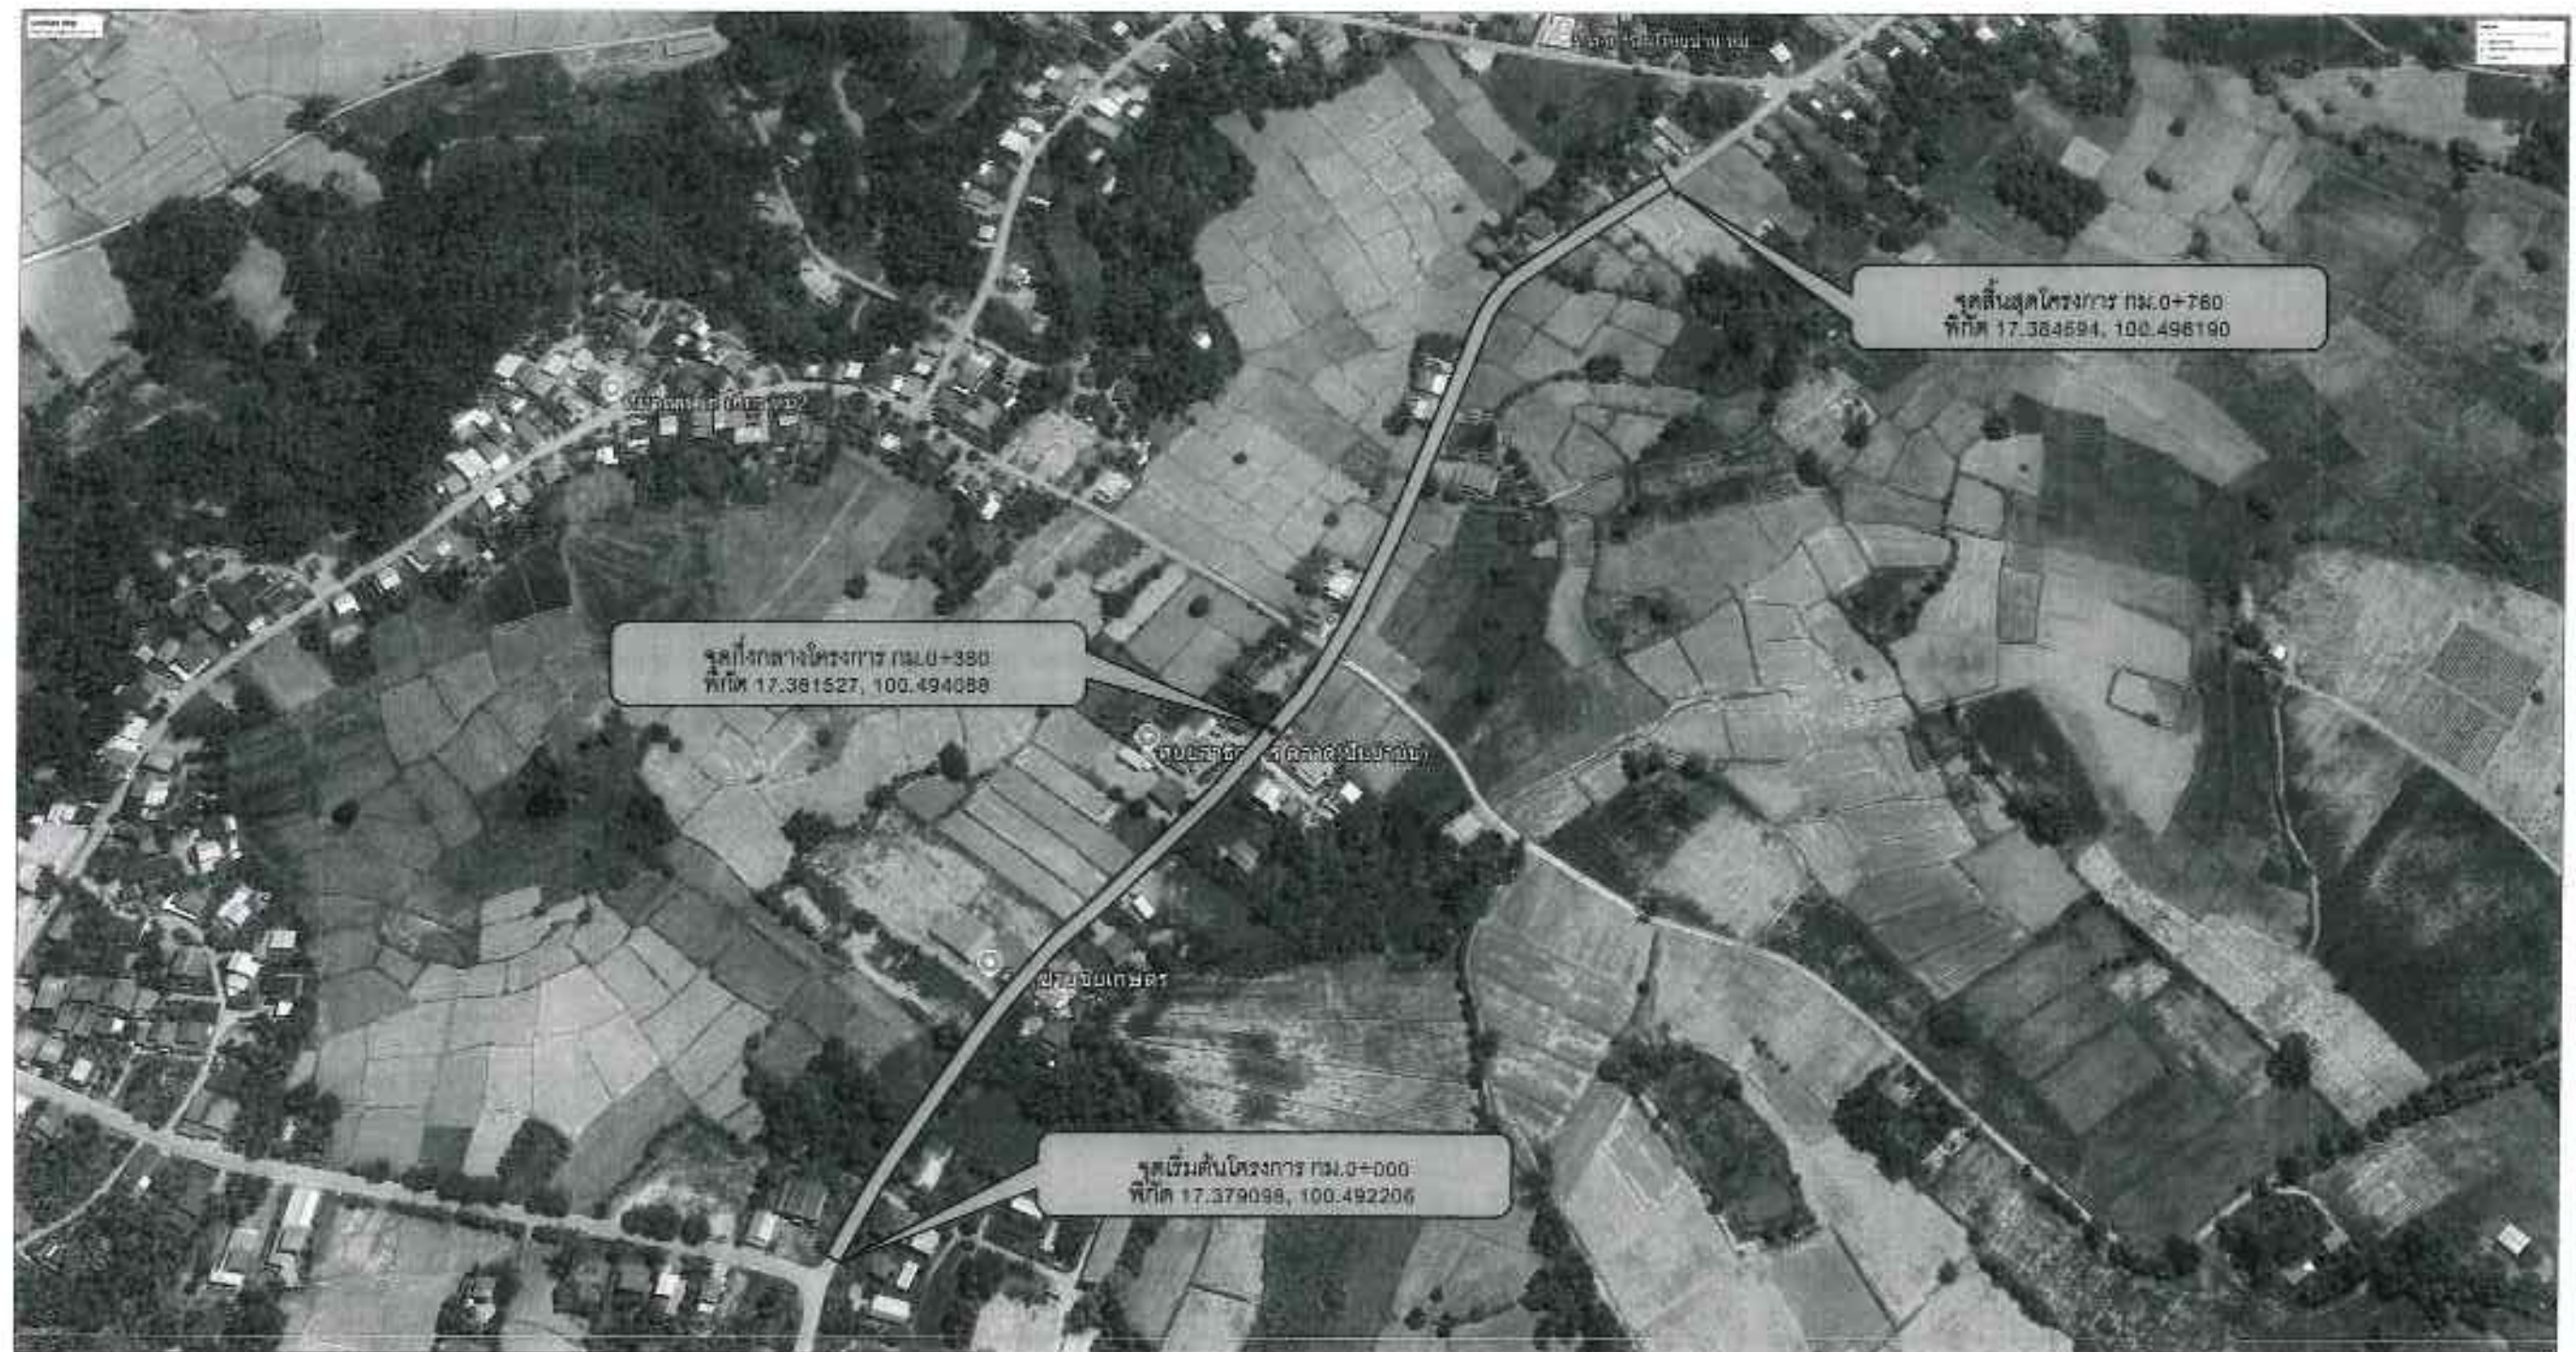

2/41



คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 กองช่าง

โครงการ
 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายหัวดง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง เชื่อมต่อ
 บ้านห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่
 ตามหลัก บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง เชื่อมต่อ
 บ้านห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


สำรวจ	นายกรวิทย์ ศิลปชำนาญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ	นางสาวศรีสุรางค์ รุททอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	วันเดือนปี
เขียนแบบ	นายจิระศักดิ์ ปานมณี	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ				
วิศวกร	นายสุวัฒน์ อมรินทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เห็นชอบ	นายโพธิ์ ไชยม	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แบบแผนที่
วิศวกร	นายศราวุธ แสงเกตุ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ				
ตรวจ	นายสุวิทย์ ไกรบุญช่วย	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	อนุมัติ	นายณนตชัย วิวัฒน์นาค	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แบบเลขที่
ตรวจ	นายสุริช หนองมี	ผู้อำนวยการกองช่าง				



แผนที่สังเขป

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้วยดง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง
เชื่อมต่อ บ้านห้วยท่าเหนือ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร

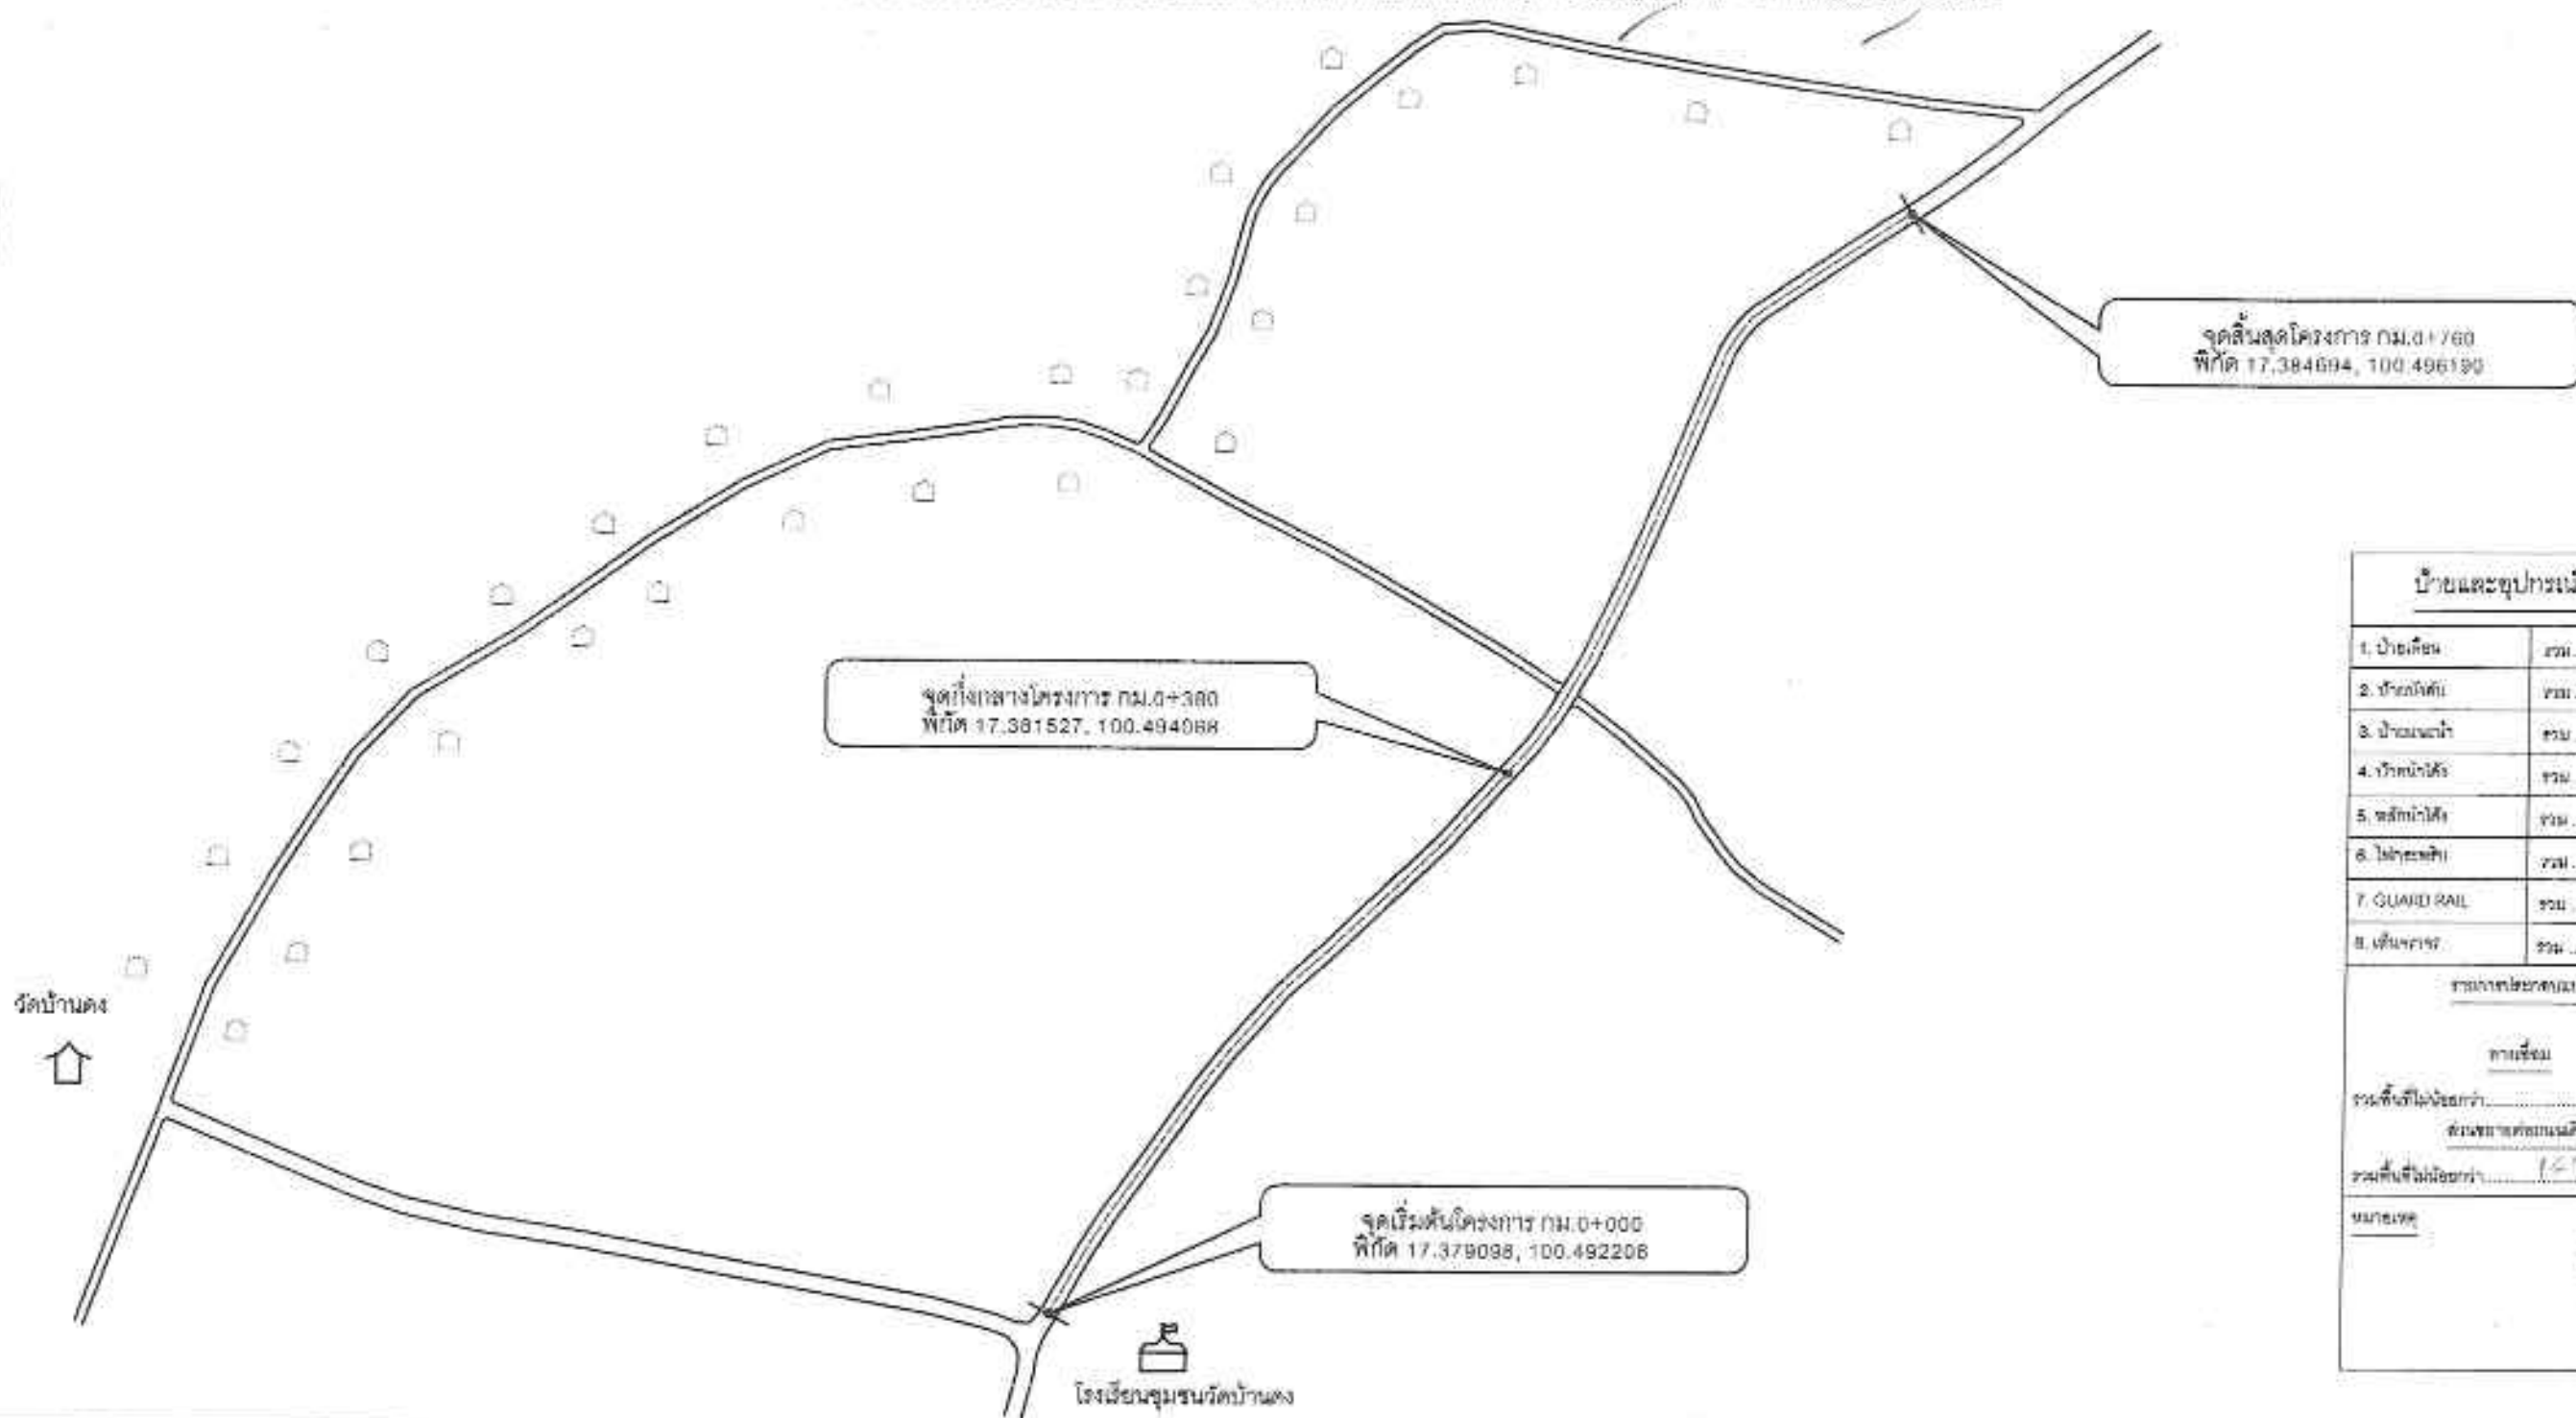

บัญชีอุปกรณ์จราจร	
1. ป้ายเตือน	รวม 2 ชุด
2. ป้ายบังคับ	รวม 2 ชุด
3. ป้ายแนะนำ	รวม 1 ชุด
4. เวลท์นำได้	รวม - ชุด
5. เวลท์นำได้	รวม - คัน
6. ไม่หยุดรถ	รวม 1 ชุด
7. GUARD RAIL	รวม - เมตร
8. เสาไฟจราจร	รวม - ตร.ม.
รายการโดยนายสมชาย	
การเขียน	
รวมพื้นที่ไม่ใช่ออกค่า ตร.ม.
ส่วนขยายเขตถนนเดิม
รวมพื้นที่ไม่ใช่ออกค่า	1.57 ตร.ม.
หมายเหตุ	

3/41



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กองช่าง


โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต
สายห้วยดง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง เชื่อมต่อ
บ้านห้วยท่าเหนือ ตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่


ตามผัง บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลบ้านดง เชื่อมต่อ
บ้านห้วยท่าเหนือ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สำรวจ	นายกรวิทย์ ศิลปะชำนาญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	นายจิระศักดิ์ ปานเมณี	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
วิศวกร	นายภูพิงค์ อนันตภรณ์	วิศวกรโยธาสถาบันการ
วิศวกร	นายศราวุธ แสงภตุ	วิศวกรโยธาสถาบันการพิเศษ
ตรวจ	นายเกรียงไกร บุญช่วย	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจ	นายสุวัชร หล่อนิมิต	ผู้อำนวยการกองช่าง


สนับสนุน	นางสาวศรีสุรางค์ รุททอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	วันเดือนปี
เห็นชอบ	นายโพธิ์ ไชยม	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แบบแผนที่
อนุมัติ	นายสมศักดิ์ วิวัฒน์นาค	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แบบเสร็จที่

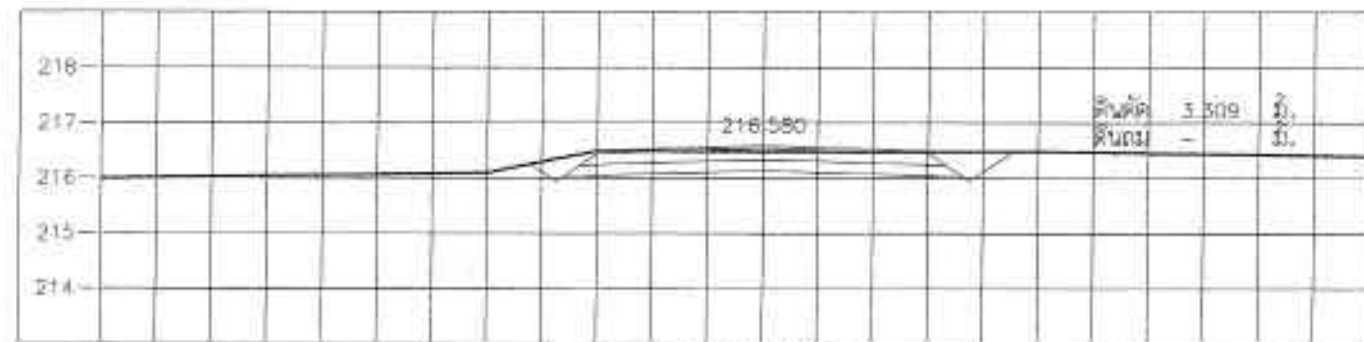


STA. 0+200.000
NGL = 216.480

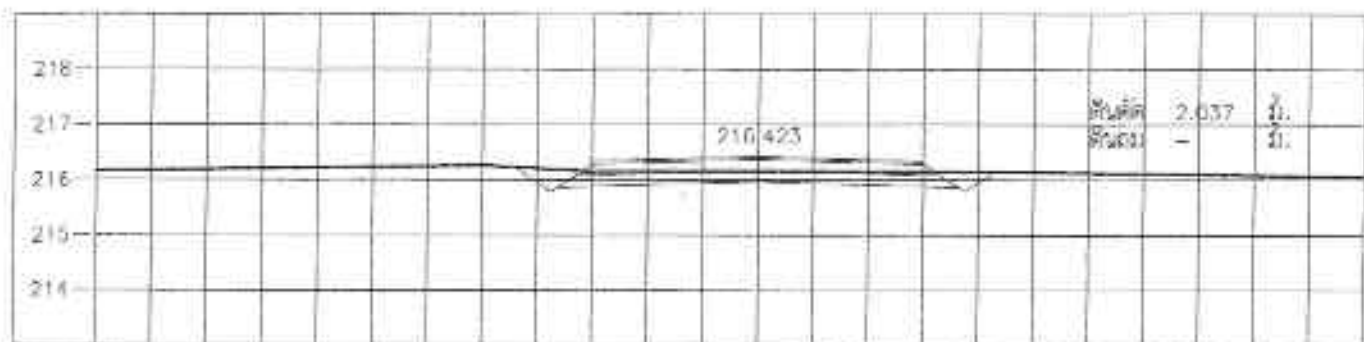


STA. 0+150.000
NGL = 216.160

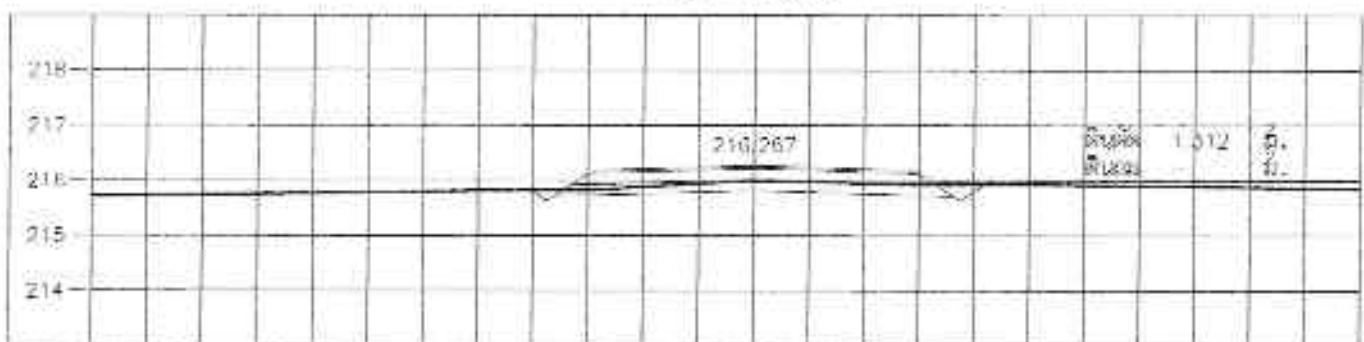





STA. 0+100.000
NGL = 216.000

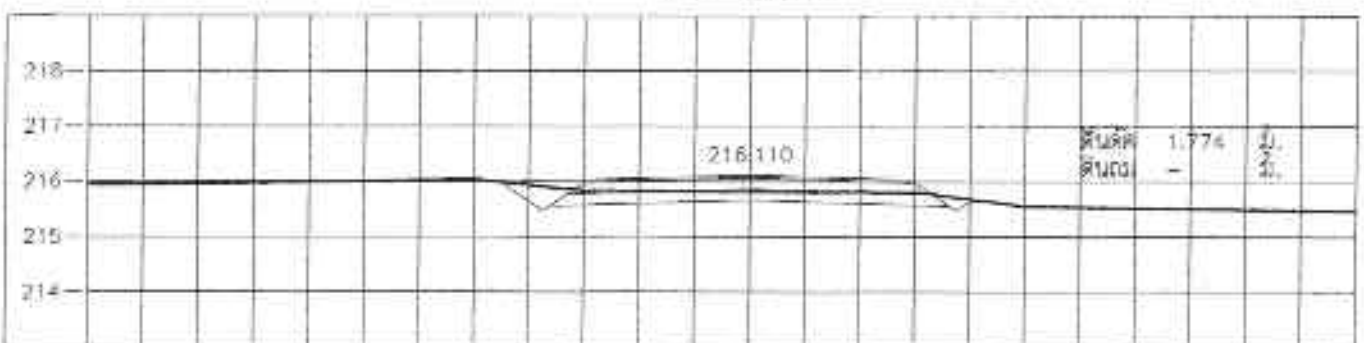

STA. 0+050.000
NGL = 215.810

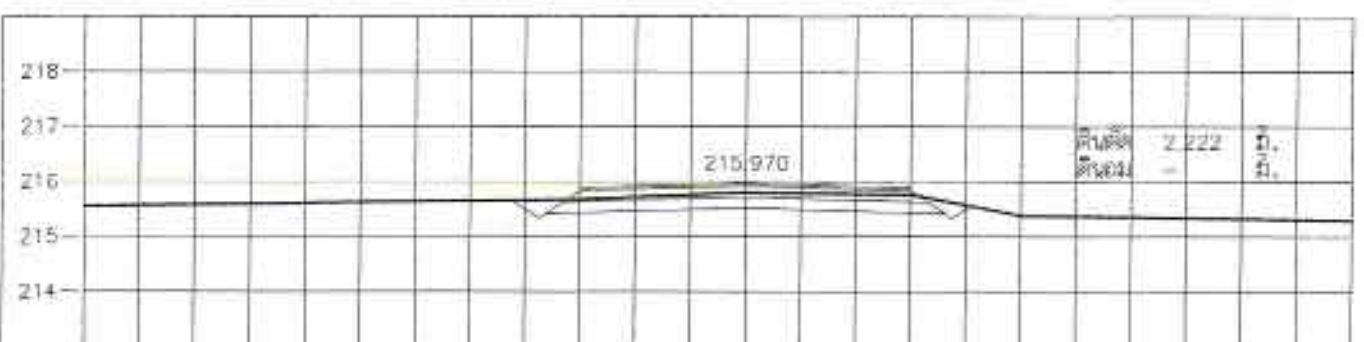

STA. 0+000.000
NGL = 215.800

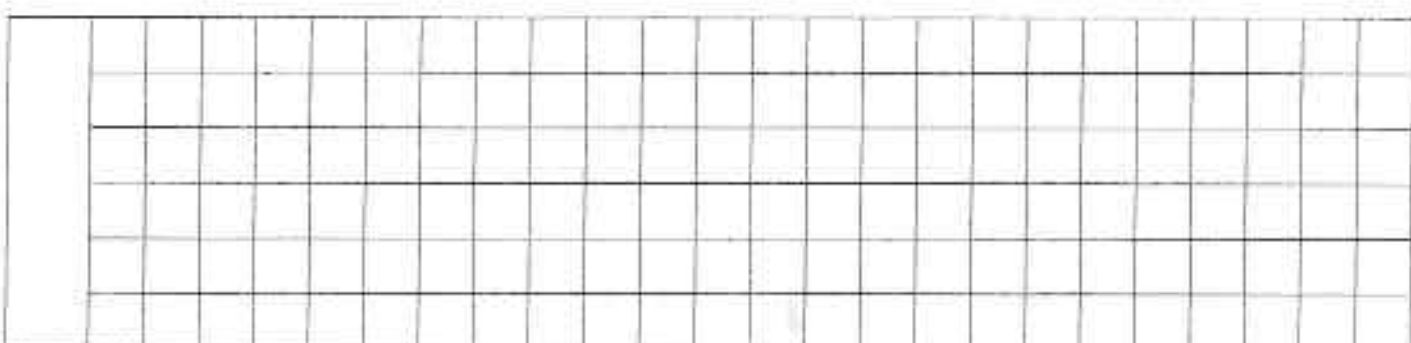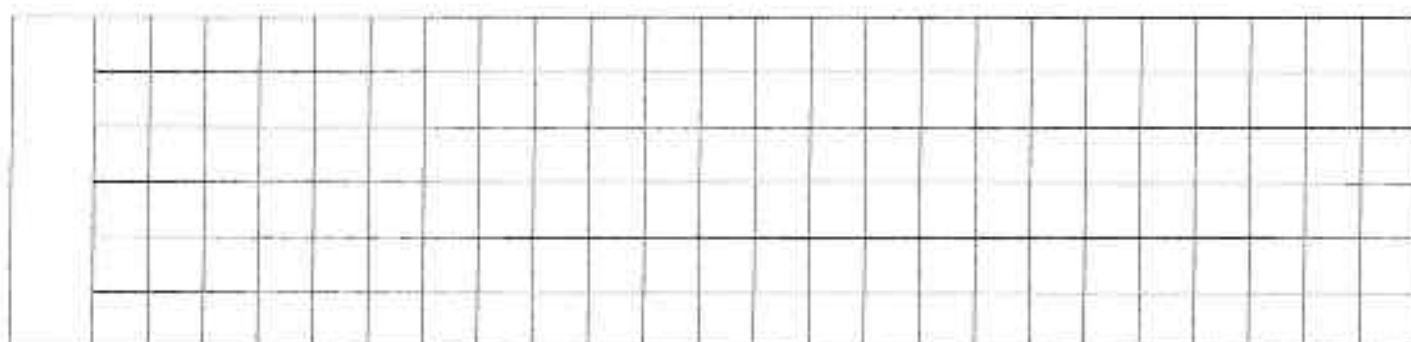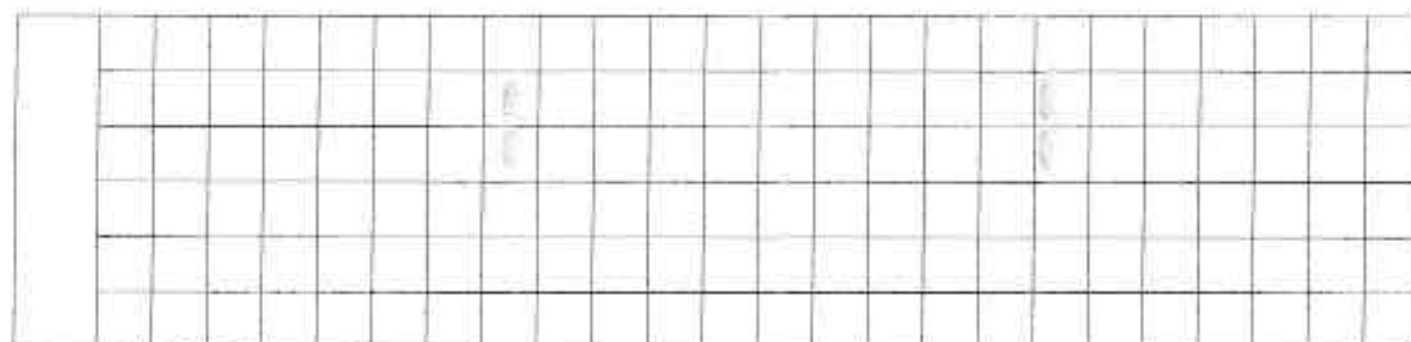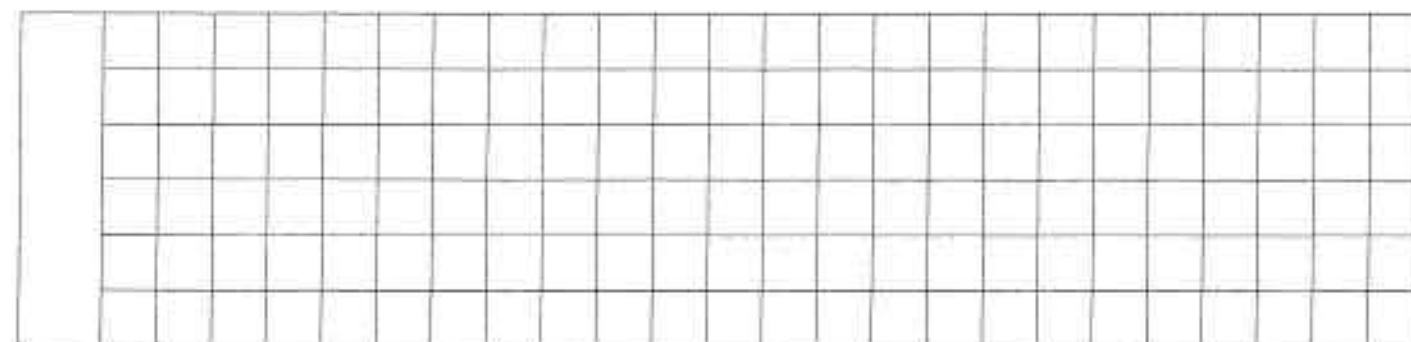


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
www.opos.go.th

แบบโครงการ ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกแบบสองฟากสี่เลน สายทาง บ้านวังนกสุ่น ตำบลบ้านดง เขตเทศบาล บ้านวังนกสุ่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	สำรวจ	นายเกรียงศักดิ์ สอนานนท์	นายสุชาติ งามนาค	4/91 (นายสุชาติ งามนาค) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
	เขียนแบบ	นายจิระศักดิ์ ปาณานิ	นายสุชาติ งามนาค	
	วิศวกร	นายสุชาติ ปาณานิ	นายสุชาติ งามนาค	
	วิศวกร	นายสุชาติ ปาณานิ	นายสุชาติ งามนาค	
แสดงแบบ	รูปตัดตามขวาง	ตรวจสอบ	นายเกรียงศักดิ์ สอนานนท์	นางสาวศิริพร งามนาค
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	ตรวจสอบ	นายสุชาติ ปาณานิ	นายสุชาติ งามนาค

รายการประกอบแบบงานก่อสร้าง ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กรณีไม่มีไหล่ทาง

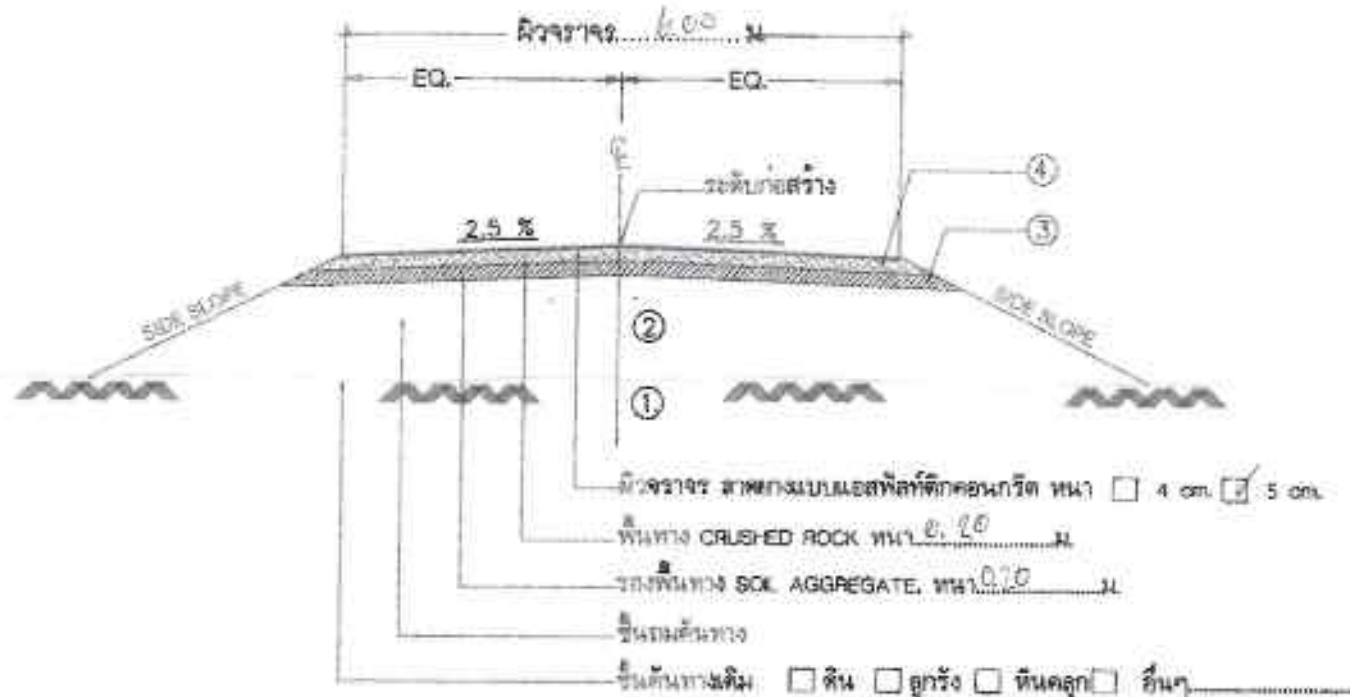

ชั้นทางที่ดำเนินการ □ ① □ ② □ ③ □ ④

มาตรฐานชั้นงานทาง	
①	มาตรฐานงานตกแต่งกึ่งคันทางเดิม ตาม มทล 219 - 2562
②	มาตรฐานงานถมคันทาง ตาม มทล 220 - 2562
③	มาตรฐานงานขึ้นรองพื้นทาง ตาม มทล 222 - 2562
④	มาตรฐานงานขึ้นพื้นทาง ตาม มทล 223 - 2562

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน และ คุณสมบัติวัสดุ

ข้อกำหนดการออกแบบผิวทางและตั้งตัวช่องจราจรเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

- ผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามวิธีของมาร์แชล (Marshall Mix Design Method)
- ผลทดสอบหาค่าความแน่น (Density) ของส่วนผสม เมื่อทดสอบตามวิธีมาร์แชล และคำนวณ Void Analysis
- ผลทดสอบหาค่า Marshall Stability และ Marshall flow ของกึ่งตัวอย่าง
- ผลทดสอบหาราคาคะระของวัสดุ Hot Bin
- ผลทดสอบหาปริมาณแอสฟัลท์ และขนาดผลของวัสดุรวมในส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมื่อทดสอบโดยวิธี Centrifuge โดยที่ค่าต่าง ๆ ที่ทดลองได้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula)

รายการและรายละเอียดประกอบแบบ

<p>ต้องได้ความกว้างและความยาวและความลึกหรือความสูงที่ได้แนวและระยะโดยตลอดตามโครงการ</p> <p>กรณีที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในระยะเวลาว่าง ที่ต้องจอดไม่ใหญ่ พอไม่ เส้าไฟฟ้า ที่ดินชาวบ้าน รางระบายน้ำ เส้าระบายน้ำ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น เส้าป้าย ฯลฯ หรือเหตุอื่นใดที่เป็นเหตุให้ ความกว้าง ณ จุดบริเวณ นั้น ความกว้างไม่ได้ตลอด ตามหรือความที่ปรากฏในสัญญาจ้างและรายการ ให้ผู้รับจ้างทำงานจ้างชดเชยโดยทำงาน ทางด้านความกว้างในระยะทางอื่นๆ ที่ทำได้ให้กว้างออกไป หรือความยาว เมื่อทำงานจ้างเสร็จแล้ว ปริมาณงานโดยรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่าในสัญญาจ้าง โดยให้มีความสมบูรณ์รายการและจัดทำ As BUILT Drawing(แบบก่อสร้างจริง) รายการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบการส่งมอบงานจ้าง ของผู้รับจ้าง</p> <p>2.กรณีที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในระยะเวลาว่าง ให้ผู้ควบคุมงานใช้ดุลยพินิจ ว่าสมควรต่อความยาวหรือขยายด้าน ความกว้างทางด้านใด โดยที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกรณีความกว้าง</p>	<p>3.กรณีที่ต้องวันคืนทางหรือมีการเพิ่มสิ่งงานวางท่อหรือเหตุอื่นใดที่บังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและการสาธารณะ และเป็นข้อดี ต่อทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานดำเนินการประกอบ การจัดทำรายงานและจัดทำ As BUILT Drawing(แบบก่อสร้างจริง) รายการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบการส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้าง</p> <p>4.งานก่อสร้างลาดยางของผู้รับจ้างต้องราบเรียบเรียบเรียบโดย ให้ยึดถือการทำงานที่ดีในสามัญสำนึกของความเป็นช่างและของผู้รับจ้าง และไม่ได้หมายความว่าต้องราบเรียบเหมือนในแบบแปลน ทั้งนี้ต้องยึดงานระดับและภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นเป็นเกณฑ์ด้วย ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ ให้ยึดถือว่าเป็นงานแทรกวมโดยไม่ต้องไม่แก้ไขสัญญาจ้างหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการทางพัสดุ ของภาครัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>(หมายเหตุ เฉพาะกรณีที่ไม่เกิดปัญหาที่ถือว่าเป็นค่างานเงินเพิ่มหรือค่างานเงินลด อันเป็นผลให้ราคาตกลงจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง)</p>
---	--



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบแสดง
มาตรฐาน
งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ASPHALT CONCRETE)
(กรณีไม่มีไหล่ทาง)

เขียนแบบ
(นายวิชาญศักดิ์ ปานมณี)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
(นายศิพงษ์ ศักดิ์พิทักษ์)
สถาปนิกผู้รับจ้าง

วิศวกร
(นายสุวิทย์ อธิปัตย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกร
(นายสุรเดช แสงสุ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำรวจ
(นายสมเกียรติ บุญชอบ)
พนักงานฝ่ายสำรวจและออกแบบ

สำรวจ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


อนุมัติ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายการประกอบแบบงานปรับปรุง ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กรณีไม่มีไหล่ทาง

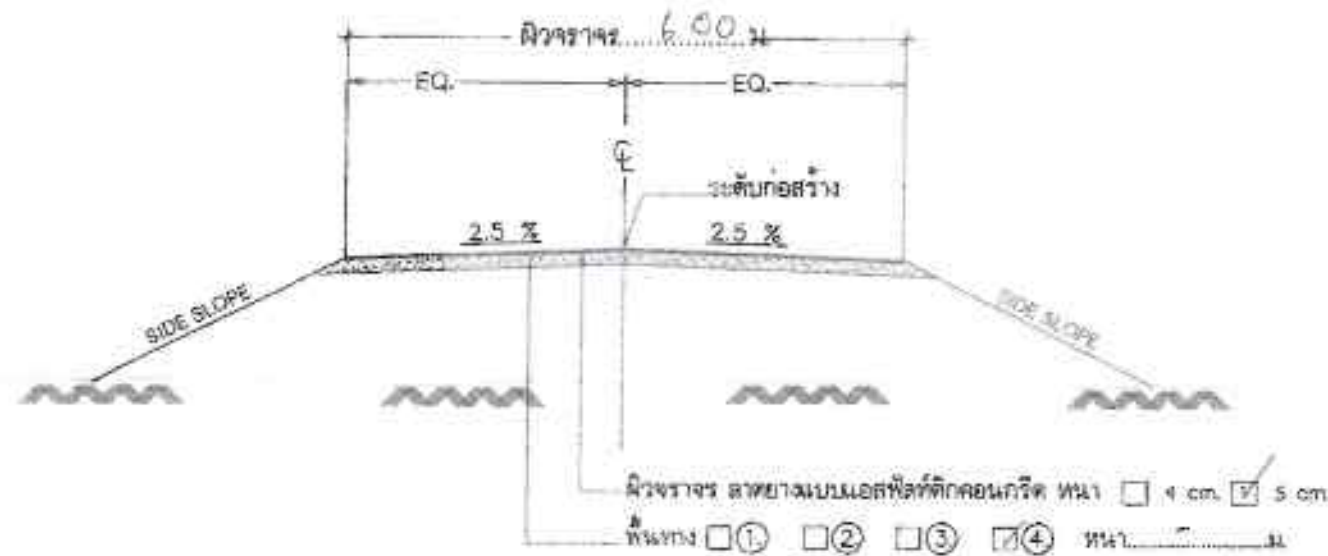

มาตรฐานชั้นงานทาง	
①	มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม ตาม มทล 219 - 2562
②	มาตรฐานงานขึ้นรองพื้นทาง ตาม มทล 222 - 2562
③	มาตรฐานงานขึ้นพื้นทาง ตาม มทล 223 - 2562
④	อื่น ๆ <i>ถมดิน ปรับ</i>

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน และ คุณสมบัติวัสดุ

- ข้อกำหนดการออกแบบผิวทางและสิ่งด้วยอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
1. ผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามวิธีของมาร์แชล (Marshall Mix Design Method)
 2. ผลทดสอบหาความแน่น (Density) ของส่วนผสม เมื่อทดสอบตามวิธีมาร์แชล และคำนวณ Void Analysis
 3. ผลทดสอบหาค่า Marshall Stability และ Marshall flow ของกันด้วยอย่าง
 4. ผลทดสอบหาขนาดผลของวัสดุ Hot Bin
 5. ผลทดสอบหาปริมาณแอสฟัลท์ และขนาดผลของวัสดุรวมในส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมื่อทดสอบโดยวิธี Centrifuge โดยที่ค่าต่าง ๆ ที่ทดสอบได้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบสูตรส่วนผสมผลงาน (Job Mix Formula)

รายการและรายละเอียดประกอบแบบ

ต้องได้ความกว้างและความยาวและความลึกหรือความสูงที่ได้แนวและระยะโดยตลอดตามโครงการ
กรณีที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในระยะเวลาว่าง ที่ต้องเจตน์ไม่ใหญ่ คอยไม่ เสื่อไฟฟ้า ที่ดินชาวบ้าน
วางระบายน้ำ เสื่อชาวบ้าน ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น เสื่อป่า ฯลฯ หรือเหตุอื่นใดที่เป็นเหตุให้
ความกว้าง ณ จุดบริเวณ นั้น ความกว้างไม่ได้ตลอด ตามข้อความที่ปรากฏในสัญญาจ้างและรายการ
ให้รับจ้างทำงานจ้างชดเชยโดยทำงาน ทางด้านความกว้างในระยะทางอื่นๆ ที่ทำได้ให้กว้างออกไป หรือความยาว
เมื่อทำงานจ้างเสร็จแล้ว ปริมาณงานโดยรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่าในสัญญาจ้าง โดยให้ควบคุมงานรายการและจัดทำ
As BUILT Drawing(แบบก่อสร้างจริง) รายการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบการส่งมอบงานจ้าง
ของผู้รับจ้าง
2.กรณีที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในระยะเวลาว่าง ให้ผู้ควบคุมงานใช้ดุลยพินิจ ว่าสมควรต่อความยาวหรือชดเชยด้าน
ความกว้างทางด้านใด โดยที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกรณีความกว้าง

3.กรณีที่ต้องเว้นคันทางหรือมีการเพิ่มเติมงานวางท่อหรือท่ออื่นใดที่บังเกิดประโยชน์โดยส่วนรวมและการสาธารณะ และเป็นผลดี
ต่อทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานดำเนินการประกอบ การจัดทำรายการและจัดทำ As BUILT Drawing(แบบก่อสร้างจริง)
รายการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบการส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้าง
4.งานก่อสร้างลาดยางของผู้รับจ้างต้องราบเรียบเรียบร้อยโดย ให้อยู่ดีถือการดำเนินงานที่ดีในสมัยผู้นำร่องความเป็นข้างและของผู้รับจ้าง
และไม่ได้หมายความว่าต้องราบเรียบเหมือนในแบบแปลน ทั้งนี้ต้องยึดงานระดับและภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นเป็นเกณฑ์ด้วย
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาลาดยางที่เกิดขึ้นนี้ ให้อยู่ดีถือว่าเป็นงานแทรกงานโดยไม่ต้องไปแก้ไขสัญญาจ้างหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการทางพัสดุ
ของภาครัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(หมายเหตุ เฉพาะกรณีที่ไม่เกิดปัญหาที่ถือว่าเป็นค่างานเงินเพิ่มหรือค่างานเงินลด อันเป็นผลให้ราคากลางจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบแสดง
มาตรฐาน
งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ASPHALT CONCRETE)
(กรณีไม่มีไหล่ทาง)

เขียนแบบ (นายวิชาญ ปานมณี)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก (นายพิรพงษ์ ตีเป่าพิง)
สถาปนิกผู้รับจ้าง

วิศวกร (นายวิชาญ อนันตสารณ)
วิศวกรโยธาจากภายนอก

วิศวกร (นายสุรเดช เสงี่ยม)
วิศวกรโยธาจากภายนอก

สำรวจ (นายเกรียงไกร บุญธรรม)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ (นายสุริย หนองหิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (นายวิชาญ ปานมณี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ (นายวิชาญ ปานมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ (นายวิชาญ ปานมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

6/41

(นายวิชาญ ปานมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๕/๐๕/๖๕

มาตรฐานงานทางน้ำ ขุดลอก
(Clearing and Grubbing)
โดยอ้างอิงจาก มทก. 218 - 2562

1. ขอบข่าย

งานทางน้ำ ขุดลอก หมายถึง การกำจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ เศษไม้ ชยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ ภายในเขตทาง

2. คุณสมบัติ

- 2.1 การทางน้ำให้ทำภายในบริเวณตลอดเขตทาง และการขุดลอกให้ทำภายในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างคันทางอุ้ยทาง บ่อขัง แหล่งวัสดุ และการขุดเพื่อการก่อสร้างงานโครงสร้าง
- 2.2 บริเวณที่จะก่อสร้างคันทางให้ขุดลอกรากไม้ตอต่ำกว่าระดับดินเดิมตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีที่คันทางสูงกว่าระดับดินเดิมมากกว่า 60 เซนติเมตร ให้ตัดต้นไม้และตอจนชิดใกล้ระดับดินเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนการขุดเพื่อย่อสร้างงานโครงสร้างอื่นๆ ให้ขุดลอกรากไม้ตอต่ำกว่าระดับสูงสุดของแบบโครงสร้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- 2.3 บริเวณบ่อขังและแหล่งวัสดุ ให้เอาตอไม้ จากไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ต้องการปะปนอยู่จากพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งดังกล่าวปนกับวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง
- 2.4 ตอไม้ใหญ่ที่อยู่นอกคันทาง หรืออยู่นอกเชิงลาดคันคันให้ลงไว้ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งอยู่ในคุลยพื้นที่ของภูมิความคุมงาน สำหรับตอไม้ที่คงไว้ กิ่งที่ยื่นเข้าไปในผิวจราจรและสูงจากระดับผิวจราจรไม่เกิน 6.00 เมตร ให้ตัดกิ่งนอกให้เรียบร้อยและให้เหลือโคนกิ่งติดลำต้นยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร
- 2.5 วัสดุจากการทางน้ำ ขุดลอก ให้นำไปทิ้งตามบริเวณที่มีผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
- 2.6 ตลอดระยะเวลาที่ทางน้ำ ขุดลอก ให้ทำด้วยความระมัดระวังในการตัดต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรายและทำความเสียหายแก่ต้นไม้ที่คงไว้
- 2.7 หลังจากการทางน้ำ ขุดลอก ให้ปกคลุมผิว ปรับแต่ง และเก็บเศษวัสดุไปทิ้งนอกเขตทางให้เรียบร้อย



องค์การการขนส่งทางบก
ก.ร.ร.ร.
ฝ่ายการขนส่งทางบก

แบบแสดง

มาตรฐานงานทางน้ำ ขุดลอก
(Clearing and Grubbing)
โดยอ้างอิงจาก มทก. 218 - 2562

เขียนแบบ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
ผู้เขียนแบบร่างเขียนแบบ

สถาปนิก

(นายพิเชษฐ์ คัมภักดี)
สถาปนิกผู้จัดทำ

วิศวกร

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธาผู้จัดทำ

วิศวกร

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
วิศวกรโยธาผู้จัดทำ

วิศวกร

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
วิศวกรโยธาผู้จัดทำ

ตรวจ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและออกแบบ

ตรวจ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เห็นชอบ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เห็นชอบ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

อนุมัติ

(นายวิชาญดี ปานเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบร่าง

แบบร่าง

วันที่พิมพ์

16 เดือน 5

มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม
(Reshaping and Levelling)
โดยอ้างอิงจาก มทก. 219 - 2562

1. ขอบข่าย

การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม หมายถึง การเกลี่ยปรับระดับของพื้นถนนและไหล่ทางเดิม ให้ได้ระดับ รวมทั้งเอาวัสดุ และสิ่งสกปรกออกให้หมด

2. วัสดุ

วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ ตาม มทก. 204 : มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ให้ใช้รถเกรด หรือเครื่องมืออื่น ปรับ เกลี่ย แต่งผิวหน้าของคันทางเดิม ตลอดความกว้างของคันทางรวมทั้งไหล่ทางทั้งสองข้างด้วย

3.2 ให้เก็บวัสดุ และสิ่งสกปรกบนคันทางเดิมออกให้หมด

3.3 บริเวณใดที่สูงเกินไปตัดออกให้ ได้ระดับและบริเวณใดเป็นหลุมบ่อ หรือแอ่ง ให้ทำการขุดแต่ง แล้วใช้วัสดุคัดเลือกลงบนคันทางเกลี่ยเป็นชั้นๆ ให้สม่ำเสมอตลอดพื้นที่ พรมน้ำแล้วทำการบดอัดแน่น โดยให้ความแน่นแห้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ตาม มทก.(ท) 501.4 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (Field Density Test)

3.4 การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวของคันทางเดิมต้องเรียบสม่ำเสมอ ได้ระดับ สะอาด



กรมการขนส่งทางบก
กองช่าง
สำนักงานเขตกรุงเทพ

แบบแสดง

มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม
(Reshaping and Levelling)
โดยอ้างอิงจาก มทก. 219 - 2562

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการเขตกรุงเทพ

สถาปนิก

(นายพิเชษฐ์ คีรีพงษ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

วิศวกร

(นายสมศักดิ์ โสภณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกร

(นายณัฐวัฒน์ อภิบาล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกร

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ

ตรวจ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เขียนแบบ

(นายวิชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

2/41

มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation)
โดยอ้างอิงจาก มทก. 221 - 2562

1. ขอบข่าย

- คันตัดคันทาง หมายถึง การขุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ซึ่งได้แก่การนำวัสดุที่ขุดแล้วไปใช้ในงานก่อสร้าง คันทาง ตบแต่งคันทาง และนำวัสดุที่ไม่ต้องการซึ่งขุดตัดแล้วไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม งานตัดคันทาง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
- 1.1 งานตัดชนิดที่ไม่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดวัสดุชนิดใดก็ได้ เพื่อการก่อสร้างคันทางตบแต่งคันทาง นำวัสดุที่ไม่ต้องการไปทิ้ง หรือเพื่อการวางอาคารระบายน้ำ
 - 1.2 งานตัดชนิดที่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดคันทางที่ระบุประเภทของวัสดุที่จะขุดตัดโดยระบุตามชนิดและเครื่องจักรที่ใช้

2. วัสดุ

วัสดุที่จะขุดตัดตามงานตัด ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 วัสดุที่ไม่ได้ระบุประเภท หมายถึง วัสดุใดก็ได้ที่ต้องขุดตัด

2.2 วัสดุที่ระบุประเภท หมายถึง วัสดุที่จะขุดตัดต่อไปนี้

2.2.1 ดินและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้น หินผุ และหินแข็ง

2.2.2 หินผุและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้น ดิน และหินแข็ง

2.2.3 หินแข็งและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้น ดิน และหินผุ

การขุดตัดวัสดุที่ระบุประเภทให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานว่าควรจะใช้เครื่องจักรชนิดใดที่เหมาะสม

2.3 วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการขุดตัด ให้หมายถึงวัสดุต่อไปนี้

2.3.1 ดินที่มีปริมาณอินทรีย์สารสูง หินที่เกิดจากการทับถมเน่าเปื่อยของซากพืชต่างๆ ซึ่งมีรากไม้พญาและพวงวรีพืชต่างๆ

2.3.2 ดินอ่อน ดินไม่มีเสถียรภาพของตัวเอง มีความชื้นสูงมีเยือกและแห้งมากเกินไปเมื่อไม่มีความชื้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 การขุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นวัสดุที่เหมาะสม ควรจะนำไปใช้งานคันคันทาง ก็ให้นำไปทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐานของวัสดุคันทางเพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้

3.2 สำหรับวัสดุที่ขุดตัดออกมาแล้ว ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่า เป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานก็ให้ออกไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม แล้วนำวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทน

3.3 วัสดุที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมในการขุดตัด ห้ามทำการขุดตัดโดยเด็ดขาด

4. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance)

ระดับของงานดินตัดคันทางที่ปรับแต่งให้ ได้รูปลักษณะตามแบบแล้ว เมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดสอบระยะ 3.00 เมตร ตามแนวขนานกับแนวศูนย์กลางของถนน ระดับหลังตัดคันทางใน ระยะ 3.00 เมตร ให้ต่างกันได้ ไม่เกิน 1.0 เซนติเมตร และยอมให้คลาดเคลื่อนจากระดับที่กำหนดไว้ในแบบ ได้ 1.5 เซนติเมตร



เขียนแบบ	
(นายสารคดี เสงี่ยมศิริ) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	
สถาปนิก	
(นายศุภกมล ตั้งปากตั้ง) สถาปนิกชั้นปีที่ 3	
วิศวกร	
(นางสาวทิพย์โพธิ์ คุมกำเนิด) วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 3	
วิศวกร	
(นายวิวัฒน์ อภัยการณ) วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 3	
ตรวจ	
(นายอภิสิทธิ์ จงสถิตยานุ) หัวหน้างานสำรวจและออกแบบ	
ตรวจ	
(นายวิไลพร บุญบุญธรรม) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	
(นายพิรุณ ใจเย็น) ช่างเขียนแบบโยธา	
เขียนแบบ	
(นายธีรพร ใจเย็น) ช่างเขียนแบบโยธา	
เขียนแบบ	
(นายณัฏฐ์ บุญทอง) ช่างเขียนแบบโยธา	
เขียนแบบ	
(นายณัฏฐ์ บุญทอง) ช่างเขียนแบบโยธา	
เขียนแบบ	
(นายณัฏฐ์ บุญทอง) ช่างเขียนแบบโยธา	

9/41

มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง
(Subbase)
โดยอ้างอิงจาก มทล. 222 - 2562

1. ขอบข่าย

งานชั้นรองพื้นทาง หมายถึง การก่อสร้างชั้นรองพื้นทางโดยถมและบดอัดวัสดุรองพื้นทางให้ได้รูปร่างและระดับตามแบบก่อสร้าง

2. วัสดุ

วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้ ตาม มทล. 202 : มาตรฐานวัสดุ รองพื้นทาง (Subbase)

3. วิธีการก่อสร้าง

3.1 ในกรณีที่ดินทางเป็นถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นผิวรองพื้นทางหรือคันทาง

3.1.1 ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นผิวรองพื้นทางหรือคันทางที่ไม่ได้แนวและระดับต้องถม แต่งให้ได้แนวและระดับตามรูปแบบที่กำหนด

3.1.2 ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือคันทาง ถ้าบริเวณใดมีดินชั้นล่างอ่อน (Soft Spot) ต้องขุดออกแล้วนำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทางมาถมบดอัดเป็นชั้นๆ ให้มีความแน่นทั่วทั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มทล. (ท) 501.4 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (Field Density Test)

3.1.3 การเสริมบริเวณใดที่ทำให้ชั้นรองพื้นทางที่เสริมใหม่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 10 เซนติเมตร ต้องขุดวัสดุชั้นรองพื้นทางเดิมช่วงนั้นออกไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วผสมดินเคล้ากับวัสดุชั้นรองพื้นทางใหม่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงทำการบดให้แน่นและได้ระดับตามแบบ

3.2 วัสดุที่หุดร่อนไม่คงทนหรือที่มีคุณภาพเลวบนถนนเดิม ซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือบน คันทางใหม่ ต้องกวาดออกให้หมด

3.3 หลุมบ่อต่างๆ บนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือบนคันทางใหม่ จะต้องถมและบดอัดให้แน่นด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทาง

3.4 เมื่อได้ดินถมบนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือคันทางใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้นำวัสดุรองพื้นทางที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาถมเคล้าผสมกับดิน โดยใช้ปริมาณน้ำที่ Optimum Moisture Content + 3% มาถมบดอัดเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละชั้นหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร และให้มีความแน่นทั่วทั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มทล. (ท) 501.4 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทาง ในสนาม (Field Density Test)

3.5 บริเวณใดหรือช่วงใดที่วัสดุรองพื้นทางเดิมแยกชั้นหรือมีมวลรวมและมวลละเอียดแยกตัวจากกัน (Segregation) ให้แก้ไขโดยขุดหุดร่อน (Scoring) แล้วทำการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันหรือขุดออกใส่วัสดุรองพื้นทางที่มีส่วนผสมสม่ำเสมอแทน

3.6 ในกรณีที่ใช้วัสดุมากกว่า 1 ชนิด มาผสมเป็นวัสดุรองพื้นทางบนที่ก่อสร้าง วัสดุแต่ละชนิดนั้นจะต้องได้รับการทดสอบค่าให้มีลักษณะสม่ำเสมอ และต้องได้รับการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทางเสียก่อน จึงจะทำการเกลี่ยบดอัดได้

3.7 เมื่อทำการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอ มีระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

4. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance)

ระดับหลังชั้นรองพื้นทางที่บดอัดแน่นแล้วทุกจุด ยกให้สูงหรือต่ำกว่าระดับตามแบบก่อสร้างได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หากช่วงใดตอนใดที่มีระดับผิดไปจากนี้ให้ตัดส่วนที่เกินออก หรือขุดหุดร่อนหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แล้วทำการบดอัดใหม่ให้แน่นและได้ระดับสม่ำเสมอตามแบบ



กรมการขนส่งทางบก
กองช่าง
ฝ่ายช่างและควบคุม

แบบแสดง

มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง
(Subbase)
โดยอ้างอิงจาก มทล. 222 - 2562

เขียนแบบ

(นายจิรศักดิ์ ปานพรม)
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

สถาปนิก

(นายศิริพงษ์ คัมภักดิ์)
สถาปนิกผู้ปฏิบัติงาน

วิศวกร

(นางสาวศุภมาส คุ้มวงศ์)
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติงาน

วิศวกร

(นายสุวิทย์ คุ้มกันภรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกร

(นายสุภากร แสงสุข)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสุวิทย์ คุ้มกันภรณ์)
หัวหน้ากลุ่มสำรวจและออกแบบ

ตรวจ

(นายวิโรจน์ บุญฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพิเชฐ ไชยทอง)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ

(นายอิทธิพร ไชยธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ

(นายพรชัย ทองคำ)
นายก อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ

(นายสมชาย วิวัฒน์นาคย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ

(นายสมชาย วิวัฒน์นาคย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

4444 JGIM

โดยอ้างอิงราคา 1 กก. 225 - 2500

(๒) 
นายพิชิตชัย ชัยทิธุม
นายก อบจ. นนทบุรี

(นางสาวณัฏฐา) ศึกษานิเทศก์
 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

นางสาวกมลทิพย์ หงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

[illegible]

(นายพรวิทย์ แสงงาม)
 วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ วิศวกรโยธา
 วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

(นายอภัยสิทธิ์ จงกตาศาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด กรมประมง)

(นายธิโรษ ภูมิบุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นามบัตร โปรม)

๒๒๕
(นพดิลก ไกรธม)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(นามสกุลนาม, ของหน้า)

OK

นายสมชาย ใจดี

	100%
--	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ฉบับที่ ๒๕๖

11/41

14/21

4.2. ยาง Emulsified Asphalt เป็น Asphalt ที่แตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ กระจายอยู่ในสารละลายซึ่งประกอบด้วยน้ำ อิเล็กโทรไลต์ (Emulsifying Agent) และอื่นๆ ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะการแยกตัวจริงต้องระมัดระวัง ดังนี้

4.2.1 การขนส่งต้องกระทำด้วยความระมัดระวังมิให้ถึงบรรจุ Emulsion ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เพราะอาจจะทำให้เกิดการแยกตัวขึ้น

4.2.2 Emulsion ชนิดบรรจุถึง ถ้าเก็บไว้นานๆ จะต้องล้างถังไปมาทุกด้านหลายครั้งเป็นประจําอย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้ Emulsion มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งถัง

4.2.3 เมื่อเปิดถังบรรจุ Emulsion ออกใช้ควรใช้ทัพผดงหรือตองบิดผ้าให้แน่น มิฉะนั้นน้ำในส่วนผสม Emulsion จะระเหยทำให้ Asphalt เกิดการแตกร้าวและหมดคุณภาพ

4.2.4 ทุกครั้งที่บรรจุ Emulsion ลงในรถราดยางหรือเครื่องพ่นยางควรใช้ให้หมดแล้วใช้น้ำล้างให้สะอาด โดย
เฉพาะที่หัวฉีด เพราะถ้าไม่ล้างออกทันที Asphalt จะแยกตัวมาเคลือบหัวฉีด ทำให้มีปัญหาในการใช้งาน
ของวันต่อไปและยังป้องกันการกัดกร่อนของรถใน Emulsion

4.2.5 Emulsion ต้องเหลวเป็นเนื้อเดียวกันและมีน้ำหนักเฉลี่ย ถ้าหากมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ใช้ไมพายกวนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปใช้ได้ แต่หากกวนผสมแล้ว Emulsion ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่า Emulsion นั้นเสื่อมคุณภาพ ห้ามนำไปใช้บนอันชาด



กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
พลังงาน

447141509-3

มาตรฐานงานพรีเมียมโฮม
(Prime Cost)

โดยอ้างถึงจาก มพท. 223 - 2562

1504.215

(นายจิระศักดิ์ ป่าชุมดี
หัวหน้างานช่างเขียนแบบ)

परिचय

(นายพิรพล ห้งษ์)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


287072

(นางสาวกมลทิพย์ คุ้ม
ศิริกุลไมตรีพิทักษ์)

© 2014

(นายวุฒิวัฒน์ สมนิตการณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2020


[Name of the Director]
Secretary of the Ministry of Education and Science
Secretary of the Ministry of Education and Science

調性不明

(นร.เอกสิทธิ์ จงกาทาทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและกลยุทธ์

8529

นายอภิรักษ์ บุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

540

(นายประ โยธธ)
 รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

• **សម្រាប់**

(นาสีโพธิ์ ไกรธรรม)
รองคณบดีบริหารงานจังหวัด

[illegible]

(นายพงษ์ภูมิ หอยสนิท)
กองจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

TV-14

OK
นายสมศักดิ์ชัย วิวัฒน์ชยาภรณ์
รองผู้อำนวยการส่วนจัดกิจกรรม

01200000

1. **INTRODUCTION**

1

	30	

--	--	--	--

14

ตารางที่ 2 ข้อกำหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับ AC 60-70

Specification		Unit				
		Wearing Course	Wearing Course	Binder Course	Base Course	Shoulder
Aggregate Size		9.5 mm.	12.5 mm.	19.0 mm.	25.0 mm.	25.0 mm.
Blows		75	75	75	75	75
Stability	Min. N	8,006	8,006	8,006	7,117	7,117
	lb	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600
Flow 0.25 mm(0.01 in)		8-16	8-16	8-16	8-16	8-16
Percent Air Voids		3-5	3-5	3-6	3-6	3-5
Percent Voids in Mineral Aggregate(VMA) Min.		15	14	13	12	12
Stability / Flow	Min. N/0.25 mm.	712	712	712	645	645
	lb/0.01 in.	160	160	160	145	145
Percent Strength Index		75	75	75	75	75

ITEMS		Grains				
		Wearing Course	Wearing Course	Binder Course	Base Course	Shoulder
Aggregate Size		9.5 mm.	12.5 mm.	19.0 mm.	25.0 mm.	25.0 mm.
Blows		75	75	75	75	75
Stability Min.	N	9786	9786	9786	9786	9786
	lb.	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
Flow 0.25 mm.(0.01 in)		9-17	9-17	9-17	9-17	9-17
Percent Air Voids		3-5	3-5	3-6	3-6	3-5
Percent Voids In Mineral Aggregate(VMA)		15	14	13	12	12
Min.						
Stability / Flow Min.	N/0.25 mm.	750	750	750	750	750
	lb/0.01 in.	170	170	170	170	170
Percent Strength Index Min.		75	75	75	75	75

(1) การทดสอบเพื่อออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดำเนินการตาม มทข.(ท)607 :
มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์

(2) การออกแบบโหลทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามข้อกำหนดในตารางที่ 2 หรือตารางที่ 3 ให้ใช้มวลรวมขนาด 12.5 มิลลิเมตร ยกเว้นกรณีที่ใช้แบบกำหนดให้ขึ้น Binder Course เป็นโหลทางด้วยให้ใช้ข้อกำหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตอะลูมิเนียม Binder Course เป็นข้อกำหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของโหลทาง

(3) การทดสอบหาค่า Percent Strength Index ให้ดำเนินการตาม มทช.(ท)611 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าดัชนีความแข็งแรงของส่วนบนของสโตนโกลด์คอนกรีต

ตารางที่ 4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน

จำนวนแผ่นรวม	ร้อยละ
2.36 มม.(เบอร์ 8) และขนาดใหญ่กว่า	± 5
1.18 มม.(เบอร์ 16) 0.600 มม.(เบอร์ 30) และ 0.300 มม.(เบอร์ 50)	± 4
0.150 มม.(เบอร์ 100)	± 3
0.075 มม.(เบอร์ 200)	± 2
ปริมาณผลด้อยค่าทั้งหมด	± 0.3



๑๑๖/๒๓๖๑
 กษ๓๗๖
 ๒๓๖๑

11/19/11 5:00 PM

444 ព្រះបាទសោយន្តរៈ
 (Soyantarak) ១៩១១-១៩៥៥
 ព្រះបាទសោយន្តរៈ ១៩១១-១៩៥៥

TABLE 1

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

452

(မန္တလေးမြို့) မိမိ၏

809

นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญกฤต

Table 1

၂။ အထူးသတိပြုရန် အပ်နှံရန်
အပ်နှံရန်အတွက် အပ်နှံရန်

Name _____

၂။ မာယာဒိဋ္ဌိ (ကိလေသာ) ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အဓိကကျသော

1994

1. ความเป็นมาของโครงการ

1. 2010-2011

Figure 1

© Copyright 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(continued from front cover)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1998

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

မာညကလေးနဲ့ ဂျက်ကလေးတို့

4. เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดที่จะนำมาใช้งาน จะต้องมีความปลอดภัยได้ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและสอบเทียบ และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งเสมอ

4.1 โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 คันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด

โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนด อยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นการทำงานของโรงงานผสมจากห้องนั้นได้ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นตามที่กำหนด มีเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและสภาพใช้งานได้ดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น ชุดเครื่องมือทดสอบ Marshall, ชุดเครื่องมือทดสอบหาปริมาณยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ในส่วนผสม, ชุดเครื่องมือทดสอบหาขนาดผลของมวลรวม เป็นต้น และต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เครื่องทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่างการก่อสร้างได้

โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องมีความปลอดภัยทุกประการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.1.1 อุปกรณ์สำหรับการเตรียมแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Equipment for Preparation of Asphalt Cement) โรงงานผสมต้องมีถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Storage Tank) ซึ่งมีอุปกรณ์ให้ความร้อนประเภทคอยล์ไอน้ำร้อนหรือน้ำมันร้อน (Steam or Oil Coil) หรือประเภทไฟฟ้า (Electricity) หรือประเภทอื่นใดที่ไม่มีเปลวไฟสัมผัสกับถังเก็บแอสฟัลต์ซีเมนต์โดยตรง อุปกรณ์ทุกประเภทต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องควบคุมให้อุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้ตรงตามข้อกำหนด และต้องมีระบบทำให้ออสฟัลต์ซีเมนต์ไหลเวียน (Circulating System) ที่เหมาะสม ที่ทำให้แอสฟัลต์ซีเมนต์ไหลเวียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาขณะทำงาน พร้อมกันนี้ต้องมีอุปกรณ์ให้หรือรักษาความร้อนที่ระบบท่อไอน้ำร้อน โดยอาจเป็นประเภทไอน้ำ (Steam Jacket) หรือน้ำมันร้อน (Hot Oil Jacket) หรือประเภทฉนวนรักษาความร้อน (Insulation) เพื่อรักษาอุณหภูมิของแอสฟัลต์ซีเมนต์ในท่อน้ำมันร้อน มาตรวจแอสฟัลต์ ท่อขนส่งแอสฟัลต์ อังبارบรรจุแอสฟัลต์ และอื่นๆ ให้มีอุณหภูมิตามที่กำหนด ปลายท่อไอน้ำร้อนแอสฟัลต์จะต้องอยู่ที่ระดับแอสฟัลต์ในถังเก็บแอสฟัลต์และถังแอสฟัลต์ทำงาน

4.1.2 ถังหินเย็น (Cold Bin) และเครื่องป้อนหินเย็น (Aggregate Feeder) โรงงานผสมต้องมีถังหินเย็นไม่น้อยกว่า 4 ถัง สำหรับแยกวัสดุหินหรือวัสดุอื่นๆ แต่ละขนาด ช่องเปิดปากถังจะต้องเป็นแบบรับได้ ถังหินเย็นต้องประกอบด้วยเครื่องป้อนหินเย็นแบบที่เหมาะสมสามารถป้อนหินเย็นได้อย่างสม่ำเสมอไปยังหม้อเผา (Dryer) ได้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องป้อนหินเย็นสำหรับอุณหภูมิสูง เช่น หินปูน หรือทราย จะต้องเป็นแบบสายพานขาล้อมเนื่อง หรือสายพานอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า

4.1.3 หม้อเผา (Dryer) โรงงานผสมต้องมีหม้อเผาอยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพในการทำงานดีพอที่จะทำให้มวลรวมแห้งและมีอุณหภูมิตามที่กำหนด โดยต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) ที่อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 2:5 องศาเซลเซียส ติดตั้งอยู่ที่ปากทางที่มวลรวมเคลื่อนตัวออก และจะต้องมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิของมวลรวมที่วัดได้โดยอัตโนมัติ

4.1.4 ชุดตะแกรงร่อน (Screening Unit) โรงงานผสมต้องมีชุดตะแกรงร่อนมวลรวมที่ผ่านมาจากหม้อเผา เพื่อแยกมวลรวมเป็นขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยในชุดตะแกรงร่อนนี้ต้องประกอบด้วยตะแกรงคัด (Scalping Screen) สำหรับคัดมวลรวมก้อนโตเกินขนาดที่กำหนด (Oversize) ออกทิ้งตะแกรงทุกขนาดต้องอยู่ในสภาพดี เหล็กตะแกรงไม่ขาดหรือสึกหรอมากเกินไป ลินจะให้มวลรวมที่ร่อนออกมาถึงขนาดไม่จากที่ต้องการ

4.1.5 ถังหินร้อน (Hot Bin) โรงงานผสมต้องมีถังหินร้อนอย่างน้อย 4 ถัง ซึ่งไม่รวมถังวัสดุผสมแทรก สำหรับเก็บมวลรวมร้อนที่ผ่านตะแกรงแยกขนาดแล้ว ถังหินร้อนนี้ต้องมีผนังแข็งแรงไม่รั่วซึม มีความสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้มวลรวมไหลข้ามถังไปปะปนกับได้ และต้องมีความจุมากพอที่จะป้อนมวลรวมร้อนให้กับห้องผสม (Pugmill Mixer) ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อโรงงานผสมทำการผสมเต็มกะผลิต ในแต่ละถังต้องมีท่อสำหรับให้มวลรวมไหลออกไปข้างนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ไปผสมกับมวลรวมที่อยู่ในถังอื่นๆ ในกรณีที่มีมวลรวมในถังอื่นๆ มากเกินไป

4.1.6 ถังเก็บวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler Storage Bin) โรงงานผสมต้องมีถังเก็บวัสดุผสมแทรกต่างหาก พร้อมกับมีเครื่องชั่ง หรือเครื่องป้อนวัสดุผสมแทรกซึ่งสามารถควบคุมปริมาณวัสดุเข้าสู่ห้องผสมอย่างถูกต้อง และสามารถปรับเทียบ (Calibrate) ได้

4.1.7 เครื่องเก็บฝุ่น (Dust Collector) โรงงานผสมต้องมีเครื่องเก็บฝุ่น สำหรับเก็บวัสดุส่วนละเอียดหรือฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมที่สามารถเก็บฝุ่นกลับไปได้ได้อย่างสม่ำเสมอหรือนำไปทิ้งได้ทั้งหมด หรือบางส่วน และเครื่องเก็บฝุ่นดังกล่าวต้องสามารถควบคุมฝุ่นไม่ให้มีฝุ่นเหลือออกสู่ภายนอกมากจนทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานผสมต้องมีเครื่องเก็บฝุ่นทั้งชุดหลัก (Primary) และชุดรอง (Secondary) ชุดหลักให้เป็นแบบแห้ง (Dry Type) และชุดรองเป็นแบบเปียก (Wet Type) หรือแบบอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพดีเทียบกัน

4.1.8 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometric Equipment) โรงงานผสมต้องมีเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือแบบอื่นใดซึ่งวัดอุณหภูมิได้ระหว่าง 90-200 องศาเซลเซียส ติดตั้งไว้ที่ท่อส่งแอสฟัลต์ ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมใกล้ทางออกของแอสฟัลต์ที่ห้องผสม นอกจากนี้จะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอท ชนิดมีหน้าปัทม์ (Dial Scale Mercury Activated Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแปรความร้อนเป็นค่าไฟฟ้า (Electric Pyrometer) หรือแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ที่ อบจ.พิษณุโลก อนุญาตให้ใช้ได้ ติดตั้งที่ปลายทางออกของมวลรวม เพื่อใช้วัดอุณหภูมิของมวลรวมร้อนที่ออกจากหม้อเผา เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใดๆ ที่ใช้ต้องมีความสามารถแสดงอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วกว่า 5 องศาเซลเซียส ต่อวินาที

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองช่าง จังหวัดน่าน	
แบบแสดง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Asphalt Concrete วันที่ออกใบอนุญาต 2566	
ผู้รับอนุญาต	 (นายวิชาญ งามเมือง) ผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้ควบคุม	 (นายวิชาญ งามเมือง) ผู้ควบคุมวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ
นายช่าง	 (นายวิชาญ งามเมือง) นายช่างวิชาชีพ

4.1.9 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Control Unit) โรงงานผลิตต้องมีชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งอาจใช้วิธีชั่งน้ำหนักหรือวิธีวัดปริมาตรก็ได้ แต่ต้องสามารถควบคุมปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน กรณีใช้วิธีชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งที่ใช้ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของน้ำหนักแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้ผสม กรณีที่ใช้วิธีวัดปริมาตร มาตรฐานที่ใช้วัดอัตราการไหลของแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่ปล่อยเข้าสู่ห้องผสมจะต้องเที่ยงตรง โดยยอมให้ตลาดเคลื่อนจากปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ต้องการใช้เมื่อเทียบปริมาณน้ำหนักไปเกินร้อยละ 2

4.1.10 น้อย่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับโรงงานผสมแบบอัตโนมัติ

(1) ถังชั่งมวลรวม (Weigh Box or Hopper) โรงงานผสมแบบชุดคือมีอุปกรณ์สำหรับชั่งมวลรวมที่ปล่อยออกมาแต่ละถังได้อย่างละเอียดถูกต้อง ถึงซึ่งน้ำหนักต้องแขวนอยู่กับเครื่องชั่ง และต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุมวลรวมได้เต็มชุด (Batch) โดยมวลรวมไม่ล้นถัง ถังชั่งน้ำหนักจะต้องวางบนฟัลด์รัม (Fulcrum) ซึ่งวางอยู่บนขอบใบมีด (Knife Edge) อย่างแนบหนาอีกทีหนึ่ง ซึ่งเมื่อจะทำงานฟัลด์รัมและขอบใบมีดต้องไม่เคลื่อนไหวตัวออกจากรากแนวเดิม ประตูดังหินร้อนและถังชั่งน้ำหนักต้องแข็งแรงและไม่ไว

(2) หอผสม (Pugmill Mixer) หอผสมของโรงงานผสมปูนปอร์ตแลนด์จะเป็นชนิดมี เหล็กผสมคู้ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม และสามารถผลิตแอลซีเอสได้ ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ ปะติดปลี่ยน ส่วนผสมเมื่อปิดจะดังกรีดสนิทโดยไม่มีวัสดุว่าไหล ต้องมีเครื่องตีเวลาและควบคุมเวลาการผสมเป็นแบบ อัตโนมัติ ซึ่งควบคุมไม่ให้ปะตูห้องผสมเกิดจนกว่าจะได้เวลาตามที่กำหนดไว้ ภายในห้องผสมประกอบด้วย ใบพาย (Paddle Tip) จำนวนเพียงพอจัดเรียงตัวกันอย่างเหมาะสมทั้งผสมส่วนผสมแอลซีเอสคอนกรีตได้ อย่างถูกต้องสม่ำเสมอระหว่างปายใบพายและผนังห้องผสม จะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมวล รวมก้อนใดสัด

(3) เครื่องซีจ (Plant Scale) เครื่องซึ่งต้องมีความละเอียด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของมวลรวมวัสดุที่ต้องการทิ้ง หน้าปัดของเครื่องซึ่งต้องมีขนาดใหญ่พอ ซึ่งสามารถอ่านน้ำหนักได้ในระยะห่างอย่างน้อย 7 เมตร และต้องอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานควบคุมเครื่องมองเห็นได้ชัดเจน หน้าปัดของเครื่องซึ่งมวลรวมจะต้องมีเข็มชี้น้ำหนักแต่ละถัง มีตมน้ำหนักมาตรฐานหนักตมละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตม, ตมน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 1 ตม และหนักตมละ 25 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่า 40 ตม หรือมีจำนวนเพื่อบ่งบอกที่จะใช้ในการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องทิ้ง

(4) การควบคุมปริมาณมวลรวม และแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมในแต่ละชุด จะต้องเป็นแบบ

4.1.11 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับโรงงานผสมแกลบคอกเนื้อ

(1) ชุดควบคุมวัดควบคุมมวลรวม (Gradation Control Unit) โรงงานผสมเบตงนี้ต้องมีการวัดควบคุมปริมาณมวลรวมที่ไหลออกมาจากถังหินร้อนแต่ละถังได้อย่างถูกต้องแน่นอน ประกอบด้วยเครื่องป้อนหิน (Feeder) อยู่ภายใต้ถังหินร้อน สำหรับการป้อนวัสดุผสมแห้งจะต้องมีการวัดควบคุมปริมาณต่างหาก ติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้ควบคุมการป้อนวัสดุผสมแห้งลงในห้องผสมเพื่อผสมกับมวลรวมในจังหวัดของการผสมแห้ง (Dry Mixing) ก่อนที่จะไปผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ ที่จุ่มเข้ามายังหลังในจังหวัดของการผสมเปียก (Wet Mixing)

(2) จังหวะสัมพันธ์ของการควบคุมการป้อนมวลรวม และแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Synchronization of Aggregate and Asphalt Cement Feed) โรงงานผสมแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการป้อนมวลรวมแต่ละขนาดและแอสฟัลต์ซีเมนต์เข้าสู่ห้องผสม เป็นแบบขับเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่คงที่ตลอดเวลา

(3) ชุดห้องผสม (Pugmill Mixer Unit) ห้องผสมของโรงงานผสมแบบต่อเนื่องนี้ต้องเป็นแบบทำงานด้อยเนื่อง (Continuous Mixer) เป็นชนิดมีเพลาสมคู่ มีอุปกรณ์ให้ความร้อนห้องผสม และสามารถผลิตแอลซีพีค้คอนกรีตได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ ใบพายจะต้องเป็นชนิดปรับมุมให้ใบในทางเดียวกัน เพื่อให้ส่วนผสมเคลื่อนตัวได้เร็ว หรือให้กลับทางกัน เพื่อช่วงเวลาที่ส่วนผสมเคลื่อนตัวช้าลงได้ และห้องผสมจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมระดับของส่วนผสมด้วย ระยะห่างระหว่างปลายใบพายและผนังห้องผสมจะต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดรวมเกือบตลอด ที่ห้องผสมจะต้องมีแผ่นแสดงปริมาณของห้องผสม เมื่อมีส่วนผสมบรรจุในห้องผสมที่มีความสูงต่างๆ ติดตั้งไว้ได้อย่างถาวร นอกจากนี้จะต้องมีตารางแสดงอัตราการใช้ส่วนผสมรวมต่อหน่วย เมื่อโรงงานผสมทำงานไปอัตราเร็วปกติ

การคำนวณเวลาในการผสม ให้กำหนดโดยใช้น้ำหนักตามสูตรดังนี้ คือ

เวลาในการผสม (วินาที) = A/B

เมื่อ: A = ปริมาณของส่วนรวมที่บรรจุในห้อยรวม (Pugmill Dead Capacity) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
B = ส่วนรวมที่ออกจากห้อยรวม (Pugmill Output) มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวินาที

(4) **ถังหักส่วนผสม (Discharge Hopper)** โรงงานผสมแบบนี้ต้องประกอบด้วยถังสำหรับพักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ออกมาจากห้องผสม ถังพักส่วนผสมนี้มีประตูเปิดที่ด้านล่างของถังและจะปล่อยส่วนผสมได้เมื่อส่วนผสมเต็มถังแล้ว

(5) สัญญาณแจ้งปริมาณมวลรวมในถังหินร้อนโรงงานผลิตต้องมีสัญญาณที่ระบ่งแจ้งให้ทราบว่ามีปริมาณมวลรวมในถังหินร้อน อันมีปริมาณเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ ถ้าปริมาณมวลรวมในถังหินร้อนมีน้อยไป สัญญาณดังกล่าวจะทำให้ผู้ควบคุมทราบทันที ผู้รับจ้างต้องหยุดการดำเนินการและทำการแก้ไข จนกว่ามีความเหมาะสมแล้ว จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้

4.2 มอเตอร์ (Haul Truck)

รถบรรทุกที่นำมาใช้จะต้องมีจำนวนล้อเพียงกับกำลังผลิตของโรงงานผสม และความสามารถในการป้อนเครื่องอุป ที่นี้เพื่อให้การก่อสร้างเส้นทางลัดที่ลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างดีที่สุดในแต่ละวันที่ยปฏิบัติงาน จำนวนรถบรรทุกที่ใช้ ให้คำนวณให้เหมาะสมกับกำลังผลิตของโรงงานผสม ความจุของรถบรรทุก เวลาในการบรรจุส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงรถบรรทุก ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง เวลาในการรอและการเทส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตลงในเครื่องอุป ความสามารถในการป้อนเครื่องอุป และอื่นๆ

กระบะบรรจุรถทุกคันจะต้องไม่ไว้พื้นที่กระบะจะต้องเป็นแผ่นโลหะเรียบ ภายในกระบะจะต้องสะอาด ปราศจากวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ตกค้างอยู่ ก่อนใช้ขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องพ่นหรือ



กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

11911109-3

ภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ำตาล
 (Painted Pottery)
 (พบที่: เมืองปากน้ำ, 100-110)

[illegible]


 (นายแพทย์ สันติสุข)
 นายแพทย์ สันติสุข

Signature: 

(Name of the person in charge of the work)

Signature of the person in charge of the work

Signature _____
 (Print Name)


PERCENT

YEAR

U.S. Total

U.S. Whites

၁၉၇၆



ဦးစီးဌာနချုပ်

(Signature)

Number of people in the workforce

Year

↑ 9. 11. 1991

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

นาที) และมีระยะเดิน (Amplitude) ระหว่าง 0.20-0.80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักต่อความกว้างของรถบดไม่น้อยกว่า 22 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร รถบดจะต้องอยู่ในสภาพดี สามารถบดทับโดยการเดินหน้าและถอยหลังได้ การขับเคลื่อนไปข้างหน้า การหยุดและการถอยหลังจะต้องเรียบสม่ำเสมอ ล้อทั้ง 2 ล้อ จะต้องตรงแนว ที่ผิวล้อเหล็กจะต้องเรียบ ไม่สึกเป็นหลุมหรือเป็นรอยบุ๋ม สลักข้อและลูกปืนล้อต้องไม่สึกหรอมากเกินไป จนทำให้ล้อหลวม ต้องมีถังน้ำ มีระบบฉีดน้ำ มีอุปกรณ์ควาตมิวลิค และแผ่นวัสดุสำหรับขึ้นชั้นน้ำและเกลี่ยกระจายน้ำเลี้ยงล้อรถบด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อขณะบดทับ มีระบบการสั่นสะเทือนที่อยู่ในสภาพดี

4.6 เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor)

ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเข้มีถังบรรจุแอสฟัลต์ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วงและประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน ดังนี้

- 4.6.1 ไม้วัด (Dipstick) หรือเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ในถัง
- 4.6.2 หัวเผาให้ความร้อนแอสฟัลต์ (Burner)
- 4.6.3 เทอร์มิโนมิเตอร์วัดอุณหภูมิแอสฟัลต์ (Thermometer)
- 4.6.4 ปั๊มแอสฟัลต์ (Asphalt Pump)
- 4.6.5 เครื่องขับเคลื่อนกำลังหรือเครื่องทำ (Power Unit)
- 4.6.6 ท่อพ่นแอสฟัลต์ (Spray Bar) พร้อมหัวฉีด (Nozzle)
- 4.6.7 ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือ (Hand Spray)
- 4.6.8 อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ (Bitumeter)
- 4.6.9 ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ (Asphalt Tank)

เครื่องพ่นแอสฟัลต์ต้องมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) มีปั๊มแอสฟัลต์ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่กับแอสฟัลต์เหลวจนถึงแอสฟัลต์ซีเมนต์ และต้องทำงานได้ดังนี้

- (1) ดูดแอสฟัลต์เข้าถังได้
- (2) หมุนเวียนแอสฟัลต์ในท่อพ่นแอสฟัลต์ และในถังบรรจุแอสฟัลต์ได้
- (3) พ่นแอสฟัลต์ผ่านท่พ่นแอสฟัลต์ หรือผ่านท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้
- (4) ดูดแอสฟัลต์จากถังบรรจุหรือท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือเข้าสู่ถังได้
- (5) ปั๊มแอสฟัลต์จากถังบรรจุจะจ่ายแอสฟัลต์ไปยังถังเก็บแอสฟัลต์ภายนอกได้
- (6) เครื่องขับเคลื่อนกำลังหรือเครื่องทำ ต้องมีมาตรบอกความดัน หรืออื่นๆ

เครื่องพ่นแอสฟัลต์ คือเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ที่ผ่านไ้ม โดยวัดเป็นรอบหรือวัดเป็นความดัน หรืออื่นๆ

ท่อพ่นแอสฟัลต์ อาจประกอบด้วยท่อหลายท่อนต่อกัน มีหัวฉีดติดตั้งโดยมีระยะห่างระหว่างหัวฉีดเท่าๆ กัน หัวฉีดปรับที่ตามกับท่อพ่นแอสฟัลต์ได้ และต้องมีอุปกรณ์ปิดเปิดได้ ท่อพ่นแอสฟัลต์ต้องเป็นแบบที่แอสฟัลต์หมุนเวียนผ่านได้ เมื่อใช้งานต้องมีความดันสม่ำเสมอตลอดความยาวของท่อและสามารถปรับความสูงและความกว้างในการพ่นแอสฟัลต์ได้

ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือที่เคลื่อนที่ได้อิสระ ต้องเป็นแบบใช้หัวฉีด ใช้พ่นแอสฟัลต์บนพื้นที่ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้

อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ ประกอบด้วยล้อวัดความเร็ว (ล้อที่ห้า) ต่อสายเชื่อมไปยังมาตรวัดความเร็วในกระด นมาตรวัดความเร็วนี้ต้องวัดความเร็วเป็นเมตรต่อนาที หรือฟุตต่อนาที พร้อมทั้งมีตัวเลขบอกวาระทางรวมที่วิ่ง

ถังบรรจุแอสฟัลต์บนรถ เป็นชนิดมีฉนวนหุ้มป้องกันความร้อน ภายในถังประกอบด้วยท่อนำความร้อนจากหัวเผา (หนึ่งหัวเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความร้อน มีเทอร์โมมิเตอร์วัดแอสฟัลต์ ที่ถังต้องมีเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์เป็นแบบไม้วัด หรือเข็มวัดบอกปริมาณหรือทั้งสองชนิด มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นแบบหน้าปัด (Dial) หรือแบบแท่งแก้วหุ้มด้วยปลอกโลหะ (Armoured Thermometer) หรือทั้งสองชนิด ที่อ่านได้ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์สำหรับเครื่องพ่นแอสฟัลต์ต่างๆเหล่านี้ ก่อนนำไปใช้งานต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนด ซึ่งแอสฟัลต์ที่พ่นออกมาจะต้องมีปริมาณสม่ำเสมอตลอดความกว้างและความยาวของเมื่อตรวจสอบหาปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามขวางและตามยาว จะต้องถูกต้องตามข้อกำหนดกล่าวคือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามขวางตลอดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 17 และปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ลาดตามยาวตลอดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ

4.7 เครื่องจักรและเครื่องมือทำความสะอาดพื้นที่ที่จะก่อสร้าง

4.7.1 รถบรรทุกน้ำ (Water Truck) ต้องอยู่ในสภาพดี มีท่อพ่นน้ำและอุปกรณ์ฉีดน้ำที่ใช้การได้ดี

4.7.2 เครื่องทาวด์ดิน (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองหรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) หรือรถอื่นใด แต่ต้องเป็นแบบไม่กวาดเศษดิน โดยเครื่องกล ขนไม่กวาดเศษจากด้วยไฟเบอร์ ลวดเหล็ก ไนล่อน หวาย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

4.7.3 เครื่องเป่าลม (Blower) เป็นแบบติดตั้งที่รถไถนาหรือรถอื่นใด มีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังลมแรงและมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

4.8 เครื่องมือประกอบ

4.8.1 เครื่องมือสั่นแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก (Small Vibratory Compactor) ต้องมีขนาดน้ำหนักเหมาะสมที่จะใช้บดทับแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่รถบดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ หรือใช้ในงานซ่อมขนาดเล็ก การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

4.8.2 เครื่องมือกระทุ้งแอสฟัลต์คอนกรีต (Hand Tamper) ต้องเป็นแบบและมีขนาดน้ำหนักเหมาะสม ที่จะใช้กระทุ้งอัดแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่รถบดทับขนาดเล็กเข้าไปบดทับไม่ได้ หรือใช้งานซ่อมขนาดเล็ก การใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

4.8.3 เครื่องมือตัดรอยต่อ อาจเป็นแบบติดกับรถบดล้อเหล็กหรือเป็นแบบรถเข็นขนาดเล็ก หรือจะมีทั้ง 2 แบบก็ได้ หรือมีแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถตัดแนวรอยต่อได้เรียบเรียบร้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

21/41

 <p>องค์การการขนส่งทางบก กองช่าง วิศวกรรมจราจร</p>	
<p>แบบแสดง</p> <p>มาตรฐานการปฏิบัติตน (Asphalt Distributor) โดย วิศวกรจราจร 2566</p>	
ชื่อแผน	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) ผู้ควบคุมการจราจร
สารบัญ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) สารบัญ
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
โดย	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร
การขอ	 (นายวิชาญดี ปานอณิ) วิศวกรจราจร

4.8.4 เครื่องมือเจาะตัวอย่าง อาจเป็นชนิดที่ใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้เจาะตัวอย่างที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ได้อย่างเรียบร้อย

4.8.5 ไม้บรรทัดวัดความเรียบ (Straight-edge) ต้องเป็นไม้บรรทัดวัดความเรียบที่มีขนาดเหมาะสม มีความยาว 3.00 เมตร

เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วข้างต้น การนำมาใช้งาน และการใช้งานให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยของตัวคนงาน

5. การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

5.1 การเตรียมสถานที่ตั้งโรงงานและถนน

สถานที่ตั้งโรงงานผสมและกองวัสดุจะต้องเหมาะสม มีบริเวณกว้างพอที่จะดำเนินการได้โดยสะดวก นอกจากนั้นจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่ดี อันจะเป็นการป้องกันมิให้น้ำท่วมกองวัสดุได้ พื้นที่สำหรับกองวัสดุที่นำมาใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุไม่มีประสิทธิภาพ เช่น วัชพืช สิ่งสกปรกอื่นๆ ควรรองพื้นด้วยวัสดุหินหรือปูด้วยแผ่นวัสดุที่เหมาะสม สถานที่กองวัสดุจะต้องวางเรียบได้ระดับพอควร การกองวัสดุแต่ละขนาด จะต้องกองแยกไว้กันอย่างชัดเจน โดยการกองแยกให้ห่างกันตามสมควรหรือทำยังกันไว้เพื่อป้องกันวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด แต่ละขนาด ไม่ให้ปะปนกัน หรือปะปนกับวัสดุไม่มีประสิทธิภาพอื่นๆ การกองวัสดุควรดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้วัสดุเกิดการเน่าตัวโดยการกองวัสดุเป็นชั้นๆ สูงขึ้นจะไม่เกินความสูงของกองวัสดุกองเดียวๆ เมื่อเพิกการอบรรทุกเทหัยคันหนึ่งๆ ถ้าจะกองวัสดุขึ้นไปจะต้องมีระดับยอดกองให้เสมอ และไม่ควรกองวัสดุลงเป็นรูปกรวย

5.2 การเตรียมมวลรวมแอสฟัลต์ผสมแตรก

กองวัสดุที่ใช้ทุกชนิด จะต้องมีการป้องกันการไม่ให้วัสดุเปียกน้ำฝน โดยการกองวัสดุในโรงที่มีหลังคาคลุม หรือคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม หรือโดยวิธีอื่นใดที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน วัสดุที่ใช้ทุกชนิดเมื่อโยนเข้าโรงงานผสม ต้องไม่มีความชื้นเกินกำหนด ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตโรงงานผสมที่ใช้รานับนั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้โรงงานผสมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นารวมที่ใช้แต่ละชนิด ก็ขนานไปใช้งานจะต้องบรรจุอยู่ในถังหินเย็น แยกกันแต่ละถัง และการผสม นารวมแต่ละชนิดจะต้องดำเนินการโดยผ่านถังหินเย็นเท่านั้น ห้ามนำมาผสมกันภายนอกถังหินเย็นในกรณี

วิศวกรผสมแตรก หากนำมาใช้จะต้องแยกใส่ผู้วิเศษผสมแตรกโดยเฉพาะ การป้อนวัสดุผสมแตรกจะต้องแยกต่างหากโดยไม่ปะปนกับวัสดุอื่นๆ และจะต้องป้อนเข้าห้องผสมโดยตรง

5.3 การเตรียมแอลกอฮอล์ซีเมนต์

แอลพีแอลซีมีขนาดใกล้เคียงกับแอลพีแอลซีที่มีคุณสมบัติไม่สูงกว่า 100 อะตอมเซลล์ เมื่อผสมกับมวลรวมที่โรงงานผสมจะต้องให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 159 ± 8 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิที่แอลพีแอลซีมีความหนืด 170 ± 20 เซนติสโตกส์ (Centistokes) หรือมีอุณหภูมิตามเวลาที่ระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน การจ่ายแอลพีแอลซีที่ไปไปยังห้องผสม จะต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติและต้องมีอุณหภูมิตามที่กำหนด ส่วนเอนกอดสอพเวลา

5.4 การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ที่นำมาใช้งานต้องมีสภาพใช้ร่น
ได้ดี โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและหรือตรวจรับ ตามรายการและวิธีการที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนด
และผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้ได้ก่อน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีจำนวนพอเพียงที่จะ
อำนวยความสะดวกขึ้นทางแอลพีแอลคอนกรีต ดำเนินไปโดยต่อเนื่อง ไม่ติดขัดหรือหยุดชะงัก และในระหว่าง
การก่อสร้างจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาทำงาน

5.5 การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

5.5.1 ร่องพื้นทาง พื้นทาง หรือไหล่ทาง จะต้องเรียบสม่ำเสมอ ใต้ระดับและความลาดตามรูปแบบก่อนเข้าตัวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับ การมีร่องพื้นทางหรือพื้นทางหรือไหล่ทางมีความเสียหายเป็นคลื่นเป็นหลุมบ่อ มีจุดอ่อนตัว (Soft Spot) หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรงาน

5.5.2 ผิวทางลาดยางเดิม ที่จะทำให้ขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตกับผิวหน้าไมล์ม่าเสมอ หรือเป็นคลื่น และไม่มีการทำให้ขึ้นปรับระดับ ให้ปรับแต่งให้สม่ำเสมอ ถ้ามีหลุมบ่อ รอยแตก จุดอ่อนผิวหรือความเสียหายของชั้นทางใดๆ จะต้องตัด หรือขุดออก แล้วปะซ่อม หรืออุดซ่อมแล้วเกลารniv แล้วบดทับให้แน่นและมีความหนาที่เรียบสม่ำเสมอ โดยให้มีระดับและความลาดถูกต้องตามแบบ วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและพื้นที่ที่จะซ่อม

5.5.3 พื้นทางหรือไหล่ทาง ที่มี ไพรมโคท (Prime Coat) หลุดหรือเสียหาย ต้องแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แล้วจึงใช้จนครบกำหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมแซมนี้ จึงทำชั้นทางและปิดคั่นจนกว่าจัดทำได้

5.5.4 พื้นทางหรือโหล่ทางที่ทำ ไพรเมโคท ที่ไว้ มีมวลหลุดเสียหายเกินพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่าที่
จะซ่อมตามข้อ 5.5.3 ให้ได้ผลดี ให้พิจารณาการรด (Scarify) พื้นทางหรือโหล่ทางนั้น แล้วรดทับใหม่ให้ได้ความ
แน่นตามที่กำหนด แล้วทำไพรเมโคทใหม่ทิ้งไว้จนครบกำหนดเวลาบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ทำไพรเมโคทก่อน จะ
ทำชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทับได้

5.5.5 พื้นที่หรือโหล่งการที่ท่าพรหมโคทตั้งไว้นาน โดยไม่ได้ทำขึ้นตามแอลพีคัลคอนกรีตตามขั้นตอนการก่อสร้างปกติ แต่พรหมโคทไม่หลุดเสียหายก่อนทำพื้นตามแอลพีคัลคอนกรีตพื้นอาจพิจารณาให้ท่าพรหมโคท (Tack Coat) โดยให้ดำเนินการตาม มทข.227: มาตรฐานงานพรหมโคท (Tack Coat) ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรควบคุมงาน

5.5.6 โน้ตงานเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางหินซึ่งเกิดการยุบตัว (Sag and Depression) หรือเป็นแอ่งอุทธรณะ แต่ในโซ่ค่อ่อตัว ให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรณีขุดตัวหรือเก็บแอมโมเนียไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจแยกแบริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ขุดตัวหรือเป็นแอ่งก่อน หรือจะบูรณาไปพร้อมกับการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้ความหนารวมที่ปูจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนารวมเกิน 80 มิลลิเมตร จะต้องแยกแบริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ขุดตัวหรือเป็นแอ่งก่อน

(2) กรณียบตัวหรือเกินแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องแยก/เสริมปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยบตัวหรือเกินแล้วก่อน โดยให้เป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร



กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ
มีนาคม ๒๕๖๕


11.7.17.11.10.19-2

ภาควิชาการเกษตรและสหกรณ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๕๖-๑๑๑๑




 (Name of the President)

អគ្គនាយក


 (ឈ្មោះតាម វិសោកក្រឹត្យ)
 អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស


 (Ministry of Education, Culture and Sport of the Republic of Serbia)
 Belgrade, 15.12.2020.

(นายแพทย์ วัฒนา) (นายแพทย์ วัฒนา)


 (תמונת סקיצה)



www.pdpc.com.sg


 (ឈ្មោះប្រធាន អង្គភាពស្រាវជ្រាវ)
 អគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

11. 
 (นายแพทย์ ปิยะ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เมื่อคุณ
.....
.....
.....
.....

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓
 (นางสาวพรทิพย์ ช่างเหล็ก)
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


 (ลายเซ็น)
 (ชื่อ)
 (ตำแหน่ง)

--	--

7

กึ่งกลางความยาวของกระบอก และสูงจากพื้นกระบอกประมาณ 150 มิลลิเมตร การวัดอุณหภูมิให้วัดจาก
รอบบรรจุทุกครั้งแล้วจดบันทึกอุณหภูมิไว้

6.2 การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

การขนส่งส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตจากโรงงานผสมไปยังสถานที่ก่อสร้าง ต้องใช้รถบรรทุกที่เตรียมไว้แล้ว
โดยถูกต้องตามข้อ 4.2 ในการขนส่งจะต้องมีผ้าใบ หรือแผ่นวัสดุอื่นใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมคลุมส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อรักษาอุณหภูมิและป้องกันน้ำฝนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

6.3 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 4.3 โดยต้องผ่านการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบ และอนุญาตให้ใช้ได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้อง
คำนวณความเร็วของเครื่องปูให้เหมาะสมกับกำลังผลิตของโรงงานผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การปูจะต้อง
ดำเนินการไปโดยต่อเนื่องมากที่สุด ด้วยความเร็วการปูที่สม่ำเสมอ ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ออก
จากเตารีดของเครื่องปู จะต้องมีความสม่ำเสมอตลอดความกว้างของพื้นที่ปู โดยขณะปูควรป้อนส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตจากกระบอกบรรจุมาไปยังเกลียวเกลียวจ่ายที่ 2 จ้าง จนถึงส่วนเตารีดโดยสม่ำเสมอ มี
ระดับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตคงที่ และในการปฏิบัติงานนี้ให้เก็บใบโดยคล้อยเป็นมากที่สุด ในส่วนของเตารีด
อัตราเร็วการกระแทกของคานกระแทก และจำนวนรอบการสั่นสะเทือนของเตารีดแบบสั่นสะเทือนตลอดจน
ระยะต้นจะต้องคงที่ และใช้ให้เหมาะสมกับชนิดลักษณะของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนาของชั้นทาง
และอื่นๆ ในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวหน้าของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขณะยังไม่ได้บดทับ
จะต้องมีลักษณะผิวหน้าที่มีความเรียบ ความแน่น สม่ำเสมอทั้งทางด้านความยาวและตามยาว โดยไม่มีรอยฉีก
(Tealung) รอยเคลื่อนตัวเป็นแอ่ง (Shoving) การแยกตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหรือลักษณะความ
เสียหายอื่นๆ ขณะปูหากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นให้รีบแก้ไขทันที ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่
มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ห้ามนำมาใช้

6.3.1 สภาพผิวชั้นทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องแห้ง พื้นส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตขณะบดทับหรือเมื่อผิวชั้นทางที่จางเกินไป

6.3.2 อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขณะปู ไม่ควรลดต่ำกว่าค่าที่กำหนดโดยผู้ควบคุมงาน เกินกว่า 14 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 120 องศา
เซลเซียส การตรวจวัดอุณหภูมิแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูแล้วบนถนน จะต้องดำเนินการเป็นระยะๆ ตลอดเวลาของ
การปูหากปรากฏว่าอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและ
แก้ไขโดยทันที

6.3.3 การวางแนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ก่อนการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทุกชั้น
จะต้องวางแนวขอบชั้นทางที่จะปูก่อน โดยการใช้เชือกขึงวางแนว และยึดติดกับพื้นที่ที่จะปูส่วนผสมแอสฟัลต์
คอนกรีตให้แน่น หรือวิธีการกำหนดแนวอื่นใดที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
จะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตของจราจรแรกของชั้นทางแต่ละชั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ตรง
แนวเรียบเรียบร้อยตามแบบ การดำเนินการนี้ไม่รวมถึงการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตติดกับคันหิน (Curb) และร่อง
ระบายน้ำ (Gutter) หรือส่วนของโครงสร้างใดๆ ที่มีแนวถูกต้องตามแบบอยู่แล้ว

6.3.4 ลำดับการก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น จะต้อง
ดำเนินการปูช่องจราจรหลักหรือทางตรงก่อน ส่วนช่องจราจรหรือบริเวณอื่นๆ เช่นทางแยก ทางเชื่อม ส่วน
ขยาย หรือบริเวณย่อยอื่นๆ ให้ดำเนินการภายหลัง

6.3.5 การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง รอยต่อตามขวางหมายถึง แนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามขวางที่ปลายแปลงก่อสร้างที่สิ้นสุดการก่อสร้างประจำวัน การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง อาจดำเนินการได้
2 วิธี คือ

(1) การใช้ไม้แบบ โดยใช้ไม้แบบที่มีความหนาเท่ากับความหนาของชั้นทางที่ปู วางที่จุดสิ้นสุด
ของการปูแต่ละแปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู เมื่อปูแอสฟัลต์คอนกรีตถึงไม้แบบนี้ให้ปูเลยไปเป็นทางลาดที่มี
ความยาวเพียงพอที่จะไม่ทำให้ยานยนต์เมื่อแล่นผ่านและอาจอนุญาตให้ใช้ทรายรองพื้นส่วนลาดได้เพื่อ
ความสะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เป็นทางลาดออก โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

(2) การใช้กระดาษแข็งสำเร็จรูปหรือแผ่นวัสดุสำเร็จรูปใดๆ ที่ใช้สำหรับทำรอยต่อตามขวาง
โดยเฉพาะ ซึ่งใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยนำมารวางที่จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละ
แปลงให้ตั้งฉากกับแนวการปู แล้วปูแอสฟัลต์คอนกรีตบนเป็นทางลาดที่มีความยาวเพียงพอที่จะไม่ทำให้
ยานยนต์เมื่อแล่นผ่าน

เมื่อจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางนั้น ก็ให้ยกไม้แบบ แผ่นกระดาษแข็ง
หรือแผ่นวัสดุสำเร็จรูปนั้น รวมทั้งชั้นทางส่วนที่ปูเป็นทางลาดออกไป ตรวจสอบระดับด้วยไม้บรรทัดวัดความ
เรียบ หากระดับหรือความหนาของชั้นทางส่วนใดไม่ถูกต้องตามแบบ ให้ตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนนั้น
ออกไปจนถึงชั้นทางส่วนที่มีระดับและความหนาถูกต้องตามแบบด้วยเครื่องตัดรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้
แนวตรงและตั้งฉากโดยเรียบร้อย ก่อนที่จะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อไป ให้ทำรอยต่อตามขวางนั้นด้วย
แอสฟัลต์บาร์ๆ เพื่อให้รอยต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี การทำรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ให้ดำเนินการ
ตาม มพข.227: มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

ในกรณีที่มีการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตามในระหว่างการก่อสร้าง
ประจำวัน จนทำให้คุณภาพของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณหน้าเตารีดลดลงต่ำกว่าที่กำหนด ก็ให้ทำ
รอยต่อตามขวางที่บริเวณนั้นด้วย โดยให้ตัดรอยต่อถึงบริเวณที่มีความหนาตามแบบและได้บดทับเรียบร้อย
แล้ว โดยตัดให้ตั้งฉากพร้อมกับตัดส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่ตัดออกทิ้งไป ให้ทำรอยต่อตามขวางนั้น
ด้วยแอสฟัลต์บาร์ๆ เพื่อให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกับชั้นทางที่จะปูใหม่ได้ดี การทำรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ให้ดำเนินการ
ตาม มพข.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

การปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อเชื่อมกับรอยต่อตามขวางในครั้งใดๆ เมื่อเริ่มปูส่วนผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตไปได้ระยะแรก ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบระดับที่รอยต่อ หากไม่ได้รับระดับ
ตามที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขโดยส่วนงานที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูใหม่ยังร้อนอยู่

ในการปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ละช่องจราจร รอยต่อตามขวางของการก่อสร้างชั้นทางที่
ช่องจราจรข้างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้องก่อสร้างให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เกิดเป็นจุดอ่อนทำให้เกิดความเสียหายภายหลังได้

ในกรณีปูแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น รอยต่อตามขวางของแต่ละชั้นจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า
5 เมตร และจะต้องห่างจากรอยต่อตามขวางของช่องจราจรข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ด้วย

24
/41

 <p>องค์การการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กองช่าง ฝ่ายช่างเทคนิค</p>	
<p>แบบแสดง</p> <p>เอกสารแนบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (Appendix Certificate) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	
<p>ผู้แทน</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค</p>	<p>การปฏิบัติ</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) ช่างเทคนิค</p>
<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>	<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>
<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>	<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>
<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>	<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>
<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>	<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>
<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>	<p>วิศวกร</p> <p></p> <p>(นายสมศักดิ์ นามสกุล) วิศวกรโยธา</p>

6.3.6 การก่อสร้างรอยต่อตามยาว ในการปูขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประกอบกันขึ้นทางของจราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการเรียบรียแล้วนั้น อาจทำได้ 2 วิธี คือ

(1) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เหลื่อมเข้าไปในขึ้นทางของจราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการเรียบรียแล้ว 25-50 มิลลิเมตร แล้วดันส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เหลือเข้าไปให้ชนแนวรอยต่อ โดยให้สูงกว่าระดับที่ด้านนอกกดโกไว้ให้มากพอที่เมื่อบดทับแล้ว รอยต่อจะไปอัดส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตรงรอยต่อนั้นแน่นและเรียบได้ระดับสม่ำเสมอกับผิวขึ้นทางที่ก่อสร้างประกอบกัน

(2) การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เหลื่อมเข้าไปในขึ้นทางของจราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการเรียบรียแล้ว 25-50 มิลลิเมตร คัดเม็ดวัสดุก่อนโดยบริเวณที่เหลือกันพรอยต่อนั้นออกทิ้งไป ซึ่งเมื่อบดทับจะได้รอยต่อตามยาวที่แน่น ไม่ขรุขระ และเรียบได้ระดับสม่ำเสมอกับผิวขึ้นทางที่ก่อสร้างประกอบกัน

ก่อนจะปูขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ประกอบกับขึ้นทางของจราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการเรียบรียแล้ว ให้ตัดแต่งรอยต่อตามยาวนั้นด้วยเครื่องมือตัดรอยต่อตามวิธีระบุไว้ในข้อ 4.8.3 โดยตัดให้ตั้งฉากกับขึ้นทางที่ปูทับ และรอยต่อนั้นจะต้องตรงแนว เรียบรีย ทม ไม่เอียงขาด เสร็จแล้วให้ทารอยต่อนั้นด้วยแอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อ ต่อเชื่อมกันได้ดีกับขึ้นทางที่ประกอบ การทารอยต่อด้วยแอสฟัลต์นี้ ให้ดำเนินการตาม มทข 227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

ในการปูขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายชั้น แต่ละชั้นให้ก่อสร้างให้มีรอยต่อตามยาวเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ถ้าเป็นขึ้นทาง 2 ช่องจราจร รอยต่อตามยาวของชั้นทางชั้นบนสุดให้อยู่ในแนวขอบช่องจราจรตามแบบ

การปูขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกัน โดยใช้เครื่องปูหลายเครื่อง การปูขึ้นทางโดยเครื่องปูที่ตามหลัง ให้ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเหลื่อมเข้าไปในขึ้นทางที่กำลังปูโดยเครื่องปูเครื่องหน้า 25-50 มิลลิเมตร ในกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องตัดรอยต่อตามยาว และไม่ต้องทำแทคโคท

6.3.7 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในทางโค้ง ให้ปูช่องจราจรด้านโค้งไปก่อนไปตามลำดับจนถึงโค้งนอก แต่ถ้าก่อสร้างในฤดูฝนจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเต็มโค้งโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันน้ำขังบนขึ้นทาง

6.3.8 การตรวจวัดความหนาของขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ตรวจวัดความหนาของขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูแล้วแต่ยังไม่ได้บดทับเป็นระยะๆ ช่วงละไม่เกิน 8 เมตร โดยให้ตรวจวัดความหนาตลอดความกว้างของขึ้นทาง หากปรากฏว่าความหนาของขึ้นทางคลาดเคลื่อนไปจากความหนาที่กำหนด ให้แก้ไขโดยทันที ขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามที่กำหนด กรณีที่มีความหนาน้อยกว่าที่กำหนด ให้หว่านผิวแล้วนำส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณภาพถูกต้องมาปูเสริม เกือบให้ได้ระดับสม่ำเสมอแล้วตรวจสอบระดับให้ถูกต้อง

6.3.9 การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยรถเกลี่ยปรับระดับ การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณที่เครื่องปูไม่สามารถเข้าไปได้ดำเนินการได้หรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปได้ดำเนินการ อาจพิจารณาให้ใช้รถเกลี่ยปรับระดับที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 ดำเนินการได้แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบให้ได้ระดับถูกต้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

6.3.10 การปูด้วยแรงคน กรณีที่เงินพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง และอื่นๆ ที่เครื่องปูและรถเกลี่ยปรับระดับเข้าไปได้ดำเนินการไม่ได้ ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะเข้าไป

ดำเนินการ อาจพิจารณาใช้คนปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ในการใช้คนดำเนินการนี้ ให้ใช้แล้วหักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตไปกองเรียงกันบนพื้นที่ต้องการปู แต่ละกองเป็นกองเดี่ยวๆ ห้ามกองทับกันเป็นกองสูง เกือบแต่งให้เรียบสม่ำเสมอ แล้วตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดวัดความเรียบให้ได้ระดับถูกต้อง

6.3.11 การตรวจสอบความเรียบในการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากการบดทับเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบวางทาบไปบนผิวหน้าขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต หากต้องเสริมแต่งปรับระดับใหม่ ให้ดำเนินการขณะที่ยังมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิตามที่กำหนด

6.4 การบดทับขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

การบดทับขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น จะต้องใช้เครื่องจักรบดทับที่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 4.5 และจะต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตดำเนินไปได้โดยปกติ ไม่ติดขัด หรือหยุดชะงัก เครื่องจักรบดทับต่างๆ ดังกล่าว ก่อนนำไปใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบให้เหมาะสมตามรายการและวิธีการตามที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนด และอนุญาตให้ใช้ได้จากผู้ควบคุมงาน

การบดทับจะต้องกระทำทันทีหลังจากการปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเริ่มบดทับขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังร้อนอยู่ โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 120-150 องศาเซลเซียส เมื่อบดทับแล้ว จะต้องได้ขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความแน่น ความเรียบสม่ำเสมอ ได้ระดับและพลาตามแบบ ไม่มีรอยแตก รอยเคลือบผิวเป็นแอ่ง รอยคลื่น รอยลึบรุด หรือความเสียหายของผิวขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอื่นๆ

6.4.1 หลักการบดทับขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป ในกรณีที่ใช้กำหนดไม่ได้ระบุวิธีการบดทับเป็นอย่างอื่น การบดทับให้พิจารณาดำเนินการตามหลักการบดทับดังนี้

ในเบื้องต้นให้บดทับรอยต่อต่างๆ ก่อนโดยทันที ต่อจากนั้นก็ให้บดทับขึ้นคัน (Initial or Breakdown Rolling) โดยให้รถบดทับตามหลังเครื่องปูให้ใกล้ชิดเครื่องปูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในการบดทับขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับต้องไม่มีรอยแตก ไม่มีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบดต่อไปเป็นการบดทับขึ้นกลาง (Intermediate Rolling) โดยให้รถบดทับตามติดการบดทับในชั้นต้นให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และต้องดำเนินการขณะที่ยังมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะทำให้ได้ความแน่นตามที่กำหนด ต่อจากนั้นเป็นการบดทับขึ้นสุดท้าย (Finish Rolling) ซึ่งจะต้องดำเนินการขณะที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตยังมีอุณหภูมิที่รถบดจะสามารถบดรอยล้อรถบดทับที่ผ่านมาได้เรียบรีย

ในการบดทับจะต้องเริ่มบดทับที่ขอบขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตด้านต่ำหรือด้านขอบนอกก่อน แล้วจึงค่อยๆ บดทับเหลื่อมเข้าไปสู่ด้านเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน เว้นแต่การบดทับช่วงถาวรยกโค้ง ซึ่งจะต้องบดทับทางด้านต่ำก่อน แล้วจึงบดทับเหลื่อมไปทางด้านสูง การบดทับแต่ละเที่ยวให้บดทับขนานไปกับเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน และให้แนวบดทับเหลื่อมกัน (Overlap) ประมาณ 150 มิลลิเมตร แต่ถ้าบดทับแล้วเกิดเป็นคลื่นตามขวางหรือส่วนผสมเคลือบผิวเป็นแอ่งก็ให้เปลี่ยนเป็นบดทับเหลื่อมกันครึ่งหนึ่งของความกว้างของล้อรถบด การหยุดรถบดแต่ละเที่ยวของการบดทับ ต้องไม่หยุดที่แนวเดียวกับรอยรอยของรถบดเที่ยวก่อน แต่ควรหยุดรถให้เหลื่อมกันเป็นระยะห่างพอสมควร

ในระหว่างการบดทับ หากมีส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด ควรใช้น้ำหรือสารสำหรับเคลือบล้อรถบดใดๆ ที่เหมาะสมกับผู้ควบคุมงานเห็นชอบ พ่นล้อรถบดต่างๆ เพียงเพื่อเคลือบผิวหน้าล้อรถบดให้เปียกขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้อส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถบด หากอุณหภูมิอากาศเย็นแล้วให้เลิกใช้

15/41

 <p>กรมการขนส่งทางบก กองช่าง ฝ่ายช่างเทคนิค</p>	
<p>แบบแสดง</p> <p>แบบมาตรฐานแบบพิมพ์โครงการ Asphalt Concrete โดยสำนักงาน ก.ช.บ. ๒๒๐ - ๒๒๑</p>	
ชื่อแบบ	 (นายวิชาญ ชัยภูมิ) ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ออกแบบ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) ช่างเทคนิค
ตรวจสอบ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) ช่างเทคนิค
วิศวกร	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) วิศวกร
สำรวจ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) สำรวจ
บันทึก	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) บันทึก
คำนวณ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) คำนวณ
ตรวจสอบ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) ตรวจสอบ
อนุมัติ	 (นายสมชาย ชัยภูมิ) อนุมัติ
วันที่	๑๕/๔/๖๕
สถานที่	สำนักงาน ก.ช.บ. ๒๒๐ - ๒๒๑
หน้า	10
รวม	14

การควบคุมการเบรกด้วยวิธีนี้มีความเร็วต่ำและนุ่มนวล โดยใช้ล้อขับ (Drive Wheel) นำหน้าให้ใกล้ขีดเครื่องหมายจำกัด หากมีการเปลี่ยนความเร็วรถขณะขับ จะต้องค่อยๆ เปลี่ยนความเร็วทีละน้อย ในช่องทางการขับที่ช่องทางใดๆ การควบคุมเดินหน้าและถอยหลังให้อยู่ในแนวช่องทางการขับเดียวกัน ก่อนเดินหน้าและถอยหลังรถจะต้องหยุดนิ่งก่อน ถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดจะต้องหยุดการสลับเครื่องยนต์ก่อนด้วย การเปลี่ยนแนวช่องทางการขับก็จะต้องค่อยๆ เปลี่ยน โดยให้ไปเปลี่ยนบนขึ้นทางแอลฟีดักค่อนกรีตบริเวณที่ได้ขับที่และเย็นตัวแล้ว ห้ามเปลี่ยนบนผิวขึ้นทางแอลฟีดักค่อนกรีตที่กำลังขับหรือที่ยังร้อนอยู่ การควบคุมช่องทางการขับต่อไปจะต้องขนานกับช่องทางเดิม การลดความเร็วขณะขับที่เรียบหรือขับที่เสถียรแล้ว ให้จุดบนผิวขึ้นทางแอลฟีดักค่อนกรีตบริเวณที่เย็นตัวแล้ว ห้ามจุดบนผิวขึ้นทางแอลฟีดักค่อนกรีตที่ยังร้อนอยู่ ถ้าไม่การควบคุมทำให้ส่วนผสมแอลฟีดักค่อนกรีตเกิดการเคลื่อนตัวออกไปต้องแก้ไขโดยด่วน โดยการคว่ำส่วนผสมแอลฟีดักค่อนกรีตบริเวณดังกล่าวให้หลวม แล้วนำส่วนผสมแอลฟีดักค่อนกรีตที่มีคุณภาพและอุณหภูมิถูกต้องมาเพิ่มพร้อมกับแต่งระดับให้สม่ำเสมอได้ระดับถูกต้องแล้วจึงขับต่อไป

6.4.2 ความเร็วของรถบดในการบดหีบ ในการบดหีบโดยทั่วๆ ไป รถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำและสม่ำเสมอ ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการบดหีบขึ้นอยู่กับชนิดของรถบด อุณหภูมิ ชนิด ถักขณะ และความหนาของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ขึ้นตอนการบดหีบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ความเร็วสูงสุดในการบดหีบสำหรับรถบดล้อเหล็กแบบไม่สับสเกเทือน รถบดล้อดรัมเหล็กแบบสับสเกเทือนซึ่งบดหินโดยไม่สับสเกเทือน และรถบดล้อยาง ในการบดหีบชั้นผอนต่างๆ ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความเร็วของรถบดในการบดทับ

ชนิดของรถบด	ความเร็วของการบดในการบดหีบ					
	การบดหีบขั้นต้น		การบดหีบขั้นกลาง		การบดหีบขั้นสุดท้าย	
	กม./ชม.	ไมล์/ชม.	กม./ชม.	ไมล์/ชม.	กม./ชม.	ไมล์/ชม.
รถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ	3	2	5	3	5*	3*
รถบดล้อยาง	5	3	5	3	8	5
รถบดล้อยางแบบ 4 ล้อ**	4-5	2.5-3	4-5	2.5-3	-	-

หมายเหตุ * รวมถึงรถบดสีนึ่งเห็ดอบแห้งโดยไม่สับละเอียด / ** ตารางที่ 7 ประกอบ

ความเร็วสูงสุดของการบัดกรีสำหรับรอยบัดกรีเชื่อมที่มีคุณภาพดีในการขึ้นสนธิแบบใดๆ ขึ้นอยู่กับระยะการแยกของลวดเชื่อม (Impact Spacing) ซึ่งตามปกติระยะการแยกของลวดเชื่อมจะน้อยกว่าความหนาของชิ้นงานเอสพีล็คคอนกรีตที่บัดกรีแล้ว ในการบัดกรีระยะการแยกของลวดเชื่อมไม่ควรน้อยกว่า 10 ครั้งต่อระยะทาง 300 มิลลิเมตร (หรือ 33 ครั้งต่อระยะทาง 1 เมตร) ที่รอยบัดกรีเชื่อมตัวไป สำหรับความเร็วที่เหมาะสมในการบัดกรีของรอยบัดกรีเชื่อมที่ความถี่การขึ้นสนธิแบบใดๆที่ใช้และระยะการแยกของลวดเชื่อมที่กำหนด ควรจะเป็นไปตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ความถี่ และจำนวนครั้งการกระแทก
(ช่วงที่ควรใช้อยู่ในการอบอุ่น)

ความถี่การล้มสะเทือน เมตร (รอบต่อนาที)		จำนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 1 เมตร (จำนวนครั้งการกระแทกต่อระยะ 1 ฟุต)				
30 (1,800)		45.0 (13.6)	33.8 (10.2)	27.0 (8.2)	22.5 (6.8)	19.3 (5.8)
33 (2,000)		50.0 (15.2)	37.5 (11.4)	30.0 (9.1)	25.0 (7.6)	21.4 (6.5)
37 (2,200)		55.0 (16.7)	41.3 (12.5)	33.0 (10.0)	27.5 (8.3)	23.6 (7.1)
40 (2,400)		60.0 (18.2)	45.0 (13.6)	36.0 (10.9)	30.0 (9.1)	25.7 (7.8)
43 (2,600)		65.0 (19.7)	48.8 (14.8)	39.0 (11.8)	32.5 (9.8)	27.9 (8.4)
47 (2,800)		70.0 (21.2)	52.5 (15.9)	42.0 (12.7)	35.0 (10.6)	30.0 (9.1)
50 (3,000)		75.0 (22.7)	56.3 (17.0)	45.0 (13.0)	37.5 (11.4)	32.1 (9.7)
ความเร็ว รอบต	กม./ชม.	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6
	ไมล์/ชม.	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	ม./นาที	40.0	53.3	66.7	80.0	93.3
	ฟุต/นาที	132	176	220	264	308

6.4.3 การทำแปลงทดลองเพื่อกำหนดรูปแบบของการบดทับ ก่อนเริ่มการก่อสร้างขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อให้ใช้เครื่องจักรบดทับที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมต่องานและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรทำแปลงทดลองในสนามยาวประมาณ 100-150 เมตร เพื่อกำหนดรูปแบบของการบดทับ (Pattern of Rolling) ที่เหมาะสมกับชนิด จำนวน สภาพเครื่องจักรที่นำมาใช้งาน โดยเมื่อบดทับเสร็จแล้วจะต้องได้ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความเรียบ ความแน่นสม่ำเสมอ ใต้ระดับความลาดตามแบบ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ถูกต้องตามที่กำหนด การทำแปลงทดลองบดทับนี้ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับการใช้งาน หรือเพิ่มจำนวนเครื่องจักรบดทับได้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะสามารถบดทับได้ถูกต้องตามที่กำหนด และผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว จึงนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการก่อสร้างขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในงานอื่นๆ ต่อไป ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือเครื่องจักรบดทับให้ใช้งานและอื่นๆ ผู้ควบคุมงานอาจจะพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขหรือทำแปลงทดลองในสนาม เพื่อทดลองหาความเหมาะสมใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

การกำหนดรูปแบบการบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรบดหีบชุดใด ที่ใช้งานนั้น ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดลองบดหีบ เพื่อกำหนดขนาดหินที่บดหีบให้มีความสัมพันธ์กับกำลังผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของโรงงานผสม อัตราการป้อนส่วนผสมแอสฟัลต์ค้อนกัก และเพื่อทราบจำนวนเกี่ยวกับการบดหีบเดิมมีแนวโน้มขึ้นทาง



คณะกรรมาธิการด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
กบงช. ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ALLIANCE

1. *Journal of Management Education* 34(1): 1-10
 2. *Journal of Management Education* 34(1): 1-10
 3. *Journal of Management Education* 34(1): 1-10


COMING


 (นายประจักษ์ ช่างเหล็ก)
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

4000


 ()

References



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

7487110

(โปรดใช้ปากกาสีน้ำเงิน)

[illegible]

[Signature]
[Signature]


8874

นายสมชาย ใจหาย

1

(မောင်စိန်စာ) ပုံနှိပ်မှုကုမ္ပဏီ

(b)(3)(C)



UNIVERSITÄT KÖLN
(University of Cologne)

Abstract

1. *unfolding (top)*

000000

၇၄၈၈

1997

OK

1990

100

1997-1998

Page 2	11
--------	----

ปรับปรุงเดือน สิงหาคม 2566

แอคฟิวด์คอนกรีต (Coverage) จำนวนเกี่ยวกับการบดทับพื้นที่ช่องทางบดทับแต่ละช่อง (Pass) ความเร็วของรถบดแต่ละชนิดในการบดทับและอื่นๆ

6.4.4 ลำดับขั้นตอนการบดทับชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีต

(1) เมื่อปูชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตของจราจรแรก หรือเต็มผิวจราจรในคราวเดียว การบดทับจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้

- ก. บดทับรอยต่อตามขวาง
- ข. บดทับขอบผิวชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตด้านนอก
- ค. บดทับชั้นต้น
- ง. บดทับชั้นกลาง
- จ. บดทับชั้นสุดท้าย

(2) เมื่อปูชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตหลายช่องจราจรพร้อมกัน หรือปูชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตใหม่ประกอบกับช่องจราจรเดิมที่ได้ดำเนินการเรียบเรียบร้อยแล้ว หรือประกอบกับแนวโครงสร้างใต้มีอยู่แล้ว การบดทับจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้

- ก. บดทับรอยต่อตามขวาง
- ข. บดทับรอยต่อตามยาว
- ค. บดทับขอบผิวทางแอคฟิวด์คอนกรีตด้านนอก
- ง. บดทับชั้นต้น
- จ. บดทับชั้นกลาง
- ฉ. บดทับชั้นสุดท้าย

6.4.5 การบดทับรอยต่อตามขวาง ให้ใช้รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือรถบดสันสะเทือน แลให้บดทับโดยไม่สันสะเทือน

สำหรับการก่อสร้างชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตของจราจรแรก ก่อนการบดทับรอยต่อตามขวาง ควรใช้แม่แบบไม้ที่มีความหนาเหมาะสม วางรองรับขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางทั้ง 2 ด้าน เพื่อรองรับล้อรถบดเวลาบดทับและขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตออกไป เป็นการป้องกันมิให้ขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ปลายรอยต่อตามขวางเสียหาย เมื่อเสร็จจึงจับดทับรอยต่อตามขวาง โดยในการบดทับเที่ยวแรกให้รถบดวิ่งบนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ล้อรถบดเหล็กเข้าไปในบริเวณชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ปูใหม่ ประมาณ 150 มิลลิเมตร ใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบเรียบร้อยทันที และในการบดทับเที่ยวต่อไป ให้แนวรถทับค่อยๆ เลื่อนเข้าไปในบริเวณชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ปูใหม่ทีละละ 150-200 มิลลิเมตร จนในที่สุดล้อรถบดจะเข้าไปบดทับบนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ปูใหม่ทั้งหมด

สำหรับการก่อสร้างชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตของจราจรประกอบกับชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตของจราจรที่ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว การบดทับในครั้งแรกให้บดทับบริเวณปลายรอยต่อตามขวางด้านที่บรรจบกับรอยต่อตามยาว โดยให้รถทับขนานไปตามรอยต่อตามยาวเป็นระยะประมาณ 0.5-1 เมตร แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตรวจสอบความเรียบของรอยต่อ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้เรียบเรียบร้อยทันที ต่อจากนั้นให้เริ่มบดทับ

รอยต่อตามขวาง ก่อนบดทับควรใช้แม่แบบไม้ที่มีความหนาเหมาะสม วางรองรับขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตบริเวณรอยต่อตามขวางด้านนอก เสร็จแล้วให้บดทับรอยต่อตามขวาง โดยให้ดำเนินการตามวิธีการบดทับดังกล่าวข้างต้น

6.4.6 การบดทับรอยต่อตามยาว รอยต่อตามยาวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) รอยต่อเย็นหรือรอยต่อเก่า (Cold Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวระหว่างช่องจราจรที่ได้ก่อสร้างชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีต และบดทับเรียบร้อยแล้ว กับชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตใหม่ที่ก่อสร้างประกอบกับ

ในการบดทับรอยต่อตามยาว เมื่อใช้รถบดล้อเหล็กชนิดไม่สันสะเทือน การบดทับเที่ยวแรกให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยให้ล้อรถบดเหล็กเข้าไปบนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ 100-150 มิลลิเมตร และในการบดทับเที่ยวต่อไป ให้ล้อรถบดค่อยๆ เลื่อนแนวรถทับเหล็กเข้าไปบนชั้นทางที่ก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งล้อรถบดทั้งหมดจะอยู่บนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ ในการใช้รถบดสันสะเทือนบดทับ การบดทับจะต้องให้ล้อรถบดส่วนใหญ่อยู่บนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่สร้างใหม่ โดยให้ล้อรถบดเหล็กเข้าไปบนชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100-150 มิลลิเมตร และให้ดำเนินการบดทับซ้ำตามแนวรถทับดังกล่าว จนกระทั่งได้รอยต่อตามยาวที่เรียบร้อยและได้ความแบนตามที่กำหนด

(2) รอยต่อร้อนหรือรอยต่อใหม่ (Hot Joint) หมายถึงรอยต่อตามยาวของชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีต ระหว่างช่องจราจร 2 ช่อง ที่ก่อสร้างพร้อมกัน โดยการปูด้วยเครื่องปู 2 ชุด

ในการบดทับรอยต่อตามยาวแบบนี้ให้ใช้รถบดล้อเหล็กเข้าบดทับพื้นที่บริเวณรอยต่อทั้ง 2 ช่องของรอยต่อตามยาว กว้างประมาณ 400 มิลลิเมตร ที่เว้นไว้ในการบดทับชั้นต้น การบดทับให้แนวรอยต่อตามยาวอยู่กึ่งกลางความกว้างของล้อรถบด โดยให้หน้ารถบดกว้างได้รอยต่อตามยาวที่เรียบร้อยและได้ความแบนตามที่กำหนด

6.4.7 การบดทับชั้นต้น (Initial or Breakdown Rolling) ภายหลังจากที่ได้บดทับรอยต่อต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบดทับชั้นต้นเมื่อส่วนผสมแอคฟิวด์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส การบดทับให้ใช้ได้ทั้งรถบดล้อเหล็กแบบไม่สันสะเทือนหรือรถบดสันสะเทือน เครื่องจักรบดทับที่ใช้ต้องถูกต้องตามข้อ 4.5 โดยน้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อรถบด ความถี่การสันสะเทือน ระยะเดินของล้อรถบด ความเร็วของรถบด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับชนิด ลักษณะ ความคงตัว อุณหภูมิ ความหนาของชั้นทางที่ปู และสภาพของชั้นทางที่อยู่ภายใต้ที่จะก่อสร้างชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตทับ การบดทับให้เริ่มบดทับจากขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตด้านต่ำหรือขอบชั้นทางด้านนอก ไปหาขอบชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตด้านสูงหรือขอบชั้นทางด้านใน

การบดทับโดยใช้รถบดสันสะเทือน ควรใช้ความเร็วการสันสะเทือน และระยะเดินของล้อรถบดให้เหมาะสม ความถี่การสันสะเทือนควรอยู่ระหว่าง 33-50 เฮิรตซ์ (2,000-3,000 รอบต่อนาที) และระยะเดินของล้อรถบดควรอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 มิลลิเมตร สำหรับการบดทับชั้นผิวทางหรือผิวไหล่ทางแอคฟิวด์คอนกรีต ควรใช้ค่าความถี่การสันสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเดินด้านต่ำ แต่ถ้าเป็นชั้นทางแอคฟิวด์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้นผิวทางและมีความหนาแน่นมากกว่า 50 มิลลิเมตร อาจใช้ค่าความถี่การสันสะเทือนด้านต่ำ และใช้ค่าระยะเดินด้าน

27/41



ผู้ควบคุม	 (นายเกียรติ กิจเจริญ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ช่างเทคนิค	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) ช่างเทคนิค
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร
วิศวกร	 (นายสมชาย คุ้มวงศ์) วิศวกร

สูงได้ อย่างไรก็ตามการใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนและค่าระยะเส้นของล้อยรถบนการบดทับ ให้พิจารณาจากผลการทำแปลงทดลองตามข้อ 6.4.3

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็นพิเศษ หากใช้รถบดล้อเล็ก ไม่ควรบดทับโดยการสั่นสะเทือนหากจะใช้รถบดทับโดยการสั่นสะเทือนก็ให้ใช้ค่าระยะเส้นของล้อยรถบนค่าต่ำโดยเมื่อบดทับแล้ว จะต้องไม่เกิดความเสียหายของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต เช่น เกิดการรูดตัว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาระหว่าง 25-50 มิลลิเมตร หากใช้รถบดสั่นสะเทือนบดทับ ควรใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเส้นของล้อยรถบนค่าต่ำ

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร ด้วยรถบดสั่นสะเทือน สำหรับการบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ชั้นผิวทาง อาจใช้ค่าระยะเส้นของล้อยรถบนค่าสูงได้ แต่สำหรับชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ควรจะใช้ค่าความถี่การสั่นสะเทือนด้านสูง และใช้ค่าระยะเส้นของล้อยรถบนค่าต่ำ

การบดทับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร และไม่มีแนวสิ่งก่อสร้าง เช่น คันหิน หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างแล้วช่วยยึดด้านข้างไว้ หากบดทับตามวิธีการปกติแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนตัวของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้านข้างให้เปลี่ยนวิธีการบดทับใหม่ โดยให้รถบดทับเที่ยวแรกเข้าไปให้ห่างจากขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 300 มิลลิเมตร หลังจากนั้นให้บดทับต่อไปตามปกติ เสร็จแล้วจึงกลับมามอบทับขอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เว้นไว้ไว้ในเที่ยวสุดท้ายของการบดทับเต็มหน้าเที่ยวแรกต่อไป

การก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ช่องจราจรพร้อมกัน การบดทับในชั้นดับนี้ให้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ช่องจราจร โดยให้เว้นระยะของแนวรถทับให้ห่างจากรอยต่อหรือรอยต่อใหม่ของแต่ละช่องจราจร ไว้กว้างประมาณ 200 มิลลิเมตร พื้นที่แนวรอยต่อดังกล่าวนี้ ให้ดำเนินการบดทับตามข้อ 6.4.6 (2) ต่อเนื่องกันไป

6.4.8 การบดทับชั้นกลาง (Intermediate Rolling) ให้เริ่มดำเนินการบดอัดเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 95 องศาเซลเซียส การบดทับชั้นกลางควรดำเนินการตามรูปแบบการบดทับชั้นต้น โดยให้บดทับตามหลังการบดทับชั้นต้นให้ใกล้ชิดที่สุด และให้บดทับโดยต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้รับความแน่นตามที่กำหนดและสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงที่ก่อสร้าง

การบดทับชั้นกลางตามปกติให้ใช้รถบดล้อยางเป็นหลัก โดยเฉพาะชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับน้ำหนักการกด และความดันลมยาง เพื่อให้ได้แรงอัดที่ผิวหน้าสัมผัสของล้อยรถบนที่เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ

สำหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตอื่นๆ หรือชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตร ที่ไม่ใช่ชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต อาจพิจารณาให้ใช้รถบดล้อเล็ก รบดสั่นสะเทือนบดทับร่วมกับรถบดล้อยางด้วยได้ตามความเหมาะสม โดยรถบดต้องมีน้ำหนัก น้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อยรถบน ความถี่การสั่นสะเทือนระยะเส้นของล้อยรถบน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ ทั้งนี้ให้ดูในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

6.4.9 การบดทับชั้นสุดท้าย (Finish Rolling) มีจุดประสงค์เพื่อลบรอยล้อยรถบนที่ผิวหน้าและทำให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอเท่านั้น ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการเมื่อชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 66 องศาเซลเซียส โดยให้ใช้รถบดล้อเล็กแบบไม่สั่นสะเทือนหรือใช้รถบดสั่นสะเทือนแต่บดทับโดยไม่สั่นสะเทือนเท่านั้น รถบดต้องมีน้ำหนัก น้ำหนักบดทับ น้ำหนักต่อความกว้างของล้อยรถบน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เหมาะสมกับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่กำลังบดทับ

6.4.10 การบดทับพื้นที่พิเศษ

(1) การบดทับบนพื้นที่ลาดชันสูง (Steep Grade) สำหรับชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือในทางโค้งที่มีการยกโค้งสูง การบดทับโดยรถบดล้อเล็กแบบไม่สั่นสะเทือน ให้ใช้ล้อตาม (Tiller Wheel) เดินหน้า โดยให้บดทับตามหลังเครื่องปู โดยใกล้ชิดที่สุด ไม่ว่าเครื่องปูจะปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นทางลาดชันหรือปูลงตามทางลาดชันก็ตาม ในการบดทับโดยใช้รถบดสั่นสะเทือนนั้น การบดทับในเที่ยวแรกให้บดทับโดยไม่สั่นสะเทือน แต่หลังจากที่ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของชั้นทางมีความคงตัว (Stability) สูงขึ้นมากพอที่จะบดทับโดยการสั่นสะเทือนได้ ก็ให้บดทับต่อไปโดยการสั่นสะเทือน โดยให้ใช้ค่าระยะเส้นของล้อยรถบนค่าต่ำ

(2) การบดทับบนพื้นที่ที่รถบดเข้าไปดำเนินการไม่ได้ (Inaccessible Area) สำหรับพื้นที่ที่ก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่รถบดเข้าไปดำเนินการไม่ได้ เช่น บริเวณที่ติดกับ คันหินและร่องระบายน้ำ สะพาน ขอบบ่อหัก และสิ่งกีดขวางอื่นๆ จะต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือขนาดเล็กที่ถูกต้องตามข้อ 4.8.1 และหรือข้อ 4.8.2 การนำมาใช้ และการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

(3) การบดทับบริเวณทางแยก ทางเชื่อม (Bell Mouth Area) อาจดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
ก. การบดทับแบบแยก ในขั้นแรกให้ดำเนินการบดทับในแนวทแยงมุมก่อน ต่อจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง

ข. การบดทับขนาน ในขั้นแรกให้ดำเนินการบดทับในแนวขนาน โดยตั้งฉากกับแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางทางแยกก่อนต่อจากนั้นจึงบดทับขนานกับขอบทางโค้ง

7. การตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอย่างน้อย 3 ประการดังต่อไปนี้

7.1 ลักษณะผิว (Surface Texture)

ชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้ระดับและความลาดตามแบบ มีลักษณะผิว และลักษณะการบดทับที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผิวหน้าหลุด (Full) รอยฉีก (Torn) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว (Segregation) เป็นคลื่น (Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏความเสียหายดังกล่าว จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

7.2 ความเรียบที่ผิว (Surface Tolerance)

28/41

 กรมการขนส่งทางบก กองช่าง ฝ่ายช่างแผนกช่าง	
แบบแสดง เอกสารแบบแสดงข้อมูล (Project Overview) วันที่: 15/11/2564	
ผู้จัดทำ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ:	 (นายวิชาญ งามเมือง) ช่างเขียนแบบ

เมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดความเรียบตามข้อ 4.8.5 วางราบบนผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในแนวตั้งฉาก และในแนวขนานกับแนวเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนระดับผิวของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตภายใต้ไม้บรรทัดวัดความเรียบจะแตกต่างจากระดับของไม้บรรทัดวัดความเรียบที่ได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตรและ 3 มิลลิเมตร ตามลำดับ

7.3 ความหนาแน่น (Density)

การตรวจสอบรับรองความแน่นของชิ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จากการเปรียบเทียบค่าความแน่นของตัวอย่างชิ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต กับค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการตาม มพข.(ท)607: มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ โดยคำนวณเป็นค่าความแน่นร้อยละของค่าความแน่นของตัวอย่างที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้

7.3.1 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างแอลฟิสด์คอนกรีตในห้องปฏิบัติการ ให้กับตัวอย่างส่วนผสมแอลฟิสด์คอนกรีต จากรอบบรรจุทุกที่โรงงานผสมก่อนส่งออกไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากรอบบรรจุจากการผลิตส่วนผสมแอลฟิสด์คอนกรีตประจำวัน เป็นระยะๆ แล้วนำไปดำเนินการในห้องปฏิบัติการ โดยให้ได้ก้อนตัวอย่างอย่างน้อย 8 ก้อนตัวอย่างในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน ทดสอบหาค่าความแน่น แล้วนำค่าความแน่นที่ทดสอบได้จากก้อนตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย เป็นความแน่นในห้องปฏิบัติการประจำวัน สำหรับใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบเป็นค่าความแน่นร้อยละของตัวอย่างชิ้นทางแอลฟิสด์คอนกรีตในสนาม

การปฏิบัติงานอย่างละเอียดและการเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด การทดสอบหาค่าความแน่นให้ดำเนินการตาม มทข (ท) 607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ในห้องปฏิบัติการ จะต้องตรงตามวิธีระบุไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน และมีอุณหภูมิขณะบดอัดก้อนตัวอย่างตรงตามที่กำหนด สำหรับตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการนั้นอนุญาตให้นำเข้าอบในเตาอบเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ ได้ตามไม่เกิน 30 นาที ในระหว่างดำเนินการนำอุณหภูมิของตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหลังจากทำอุณหภูมิการบดอัดที่กำหนด ให้มาตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวขึ้นตั้งไว้ ห้ามนำไปอบ เพื่อนำมาใช้บดอัดทำก้อนตัวอย่างทดสอบอีกครั้งต่อไป

7.3.2 การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม ให้เจาะก้อนตัวอย่างตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยเครื่องมือเจาะตัวอย่างที่ถูกต้องตามข้อ 4.8.4 โดยให้เจาะเก็บก้อนตัวอย่างไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ก้อนตัวอย่างทุกๆ ระยะทางประมาณ 200 เมตรเพื่อส่งตรวจหรือทุกระยะ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่นำมาใช้งานประมาณ 100 ตัน แล้วนำไปทดสอบหาค่าความแน่นตาม มทข.(ท)607 : มาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีบาร์เซลล์

สำหรับชั้นผิวทางชั้นรองผิวทาง และชั้นบริบะระดับแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ค่าความแน่นของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่าความแน่นเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้เรียนเทียบประจำวัน

สำหรับขึ้นพื้นทาง และผิวโหลทางแอสฟัลต์คอนกรีต ค่าความแน่นของขึ้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต ในสนามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และ 96 ของค่าความแน่นของก้อนตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้ เปรียบเทียบประจำวัน ตามลำดับ

8. การอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรระหว่างท่าอากาศยาน

ในระหว่างการก่อสร้างขึ้นทางแอลฟีดคอนกรีต จะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านขึ้นทางแอลฟีดคอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าขึ้นทางแอลฟีดคอนกรีตจะเย็นตัวลงมากพอที่เมื่อเปิดให้การจราจรผ่านแล้วจะไม่ทำให้เกิดร่องรอยบนขึ้นทางแอลฟีดคอนกรีตนั้น โดยจะต้องติดตั้งป้ายจราจรหรืออุปกรณ์ควบคุมการจราจรอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนด พร้อมจัดบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้การจราจรให้ผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ขึ้นทางแอลฟีดคอนกรีตที่ก่อสร้างใหม่เป็นเสียหาย ระยะเวลาในการปิดและเปิดการจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าควบคุมงาน

9. มั่นใจอย่างถึง

- 9.1 กรมทางหลวง-มาตรฐานที่ พท-ม 408/2532 "แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)"
- 9.2 American Society Of Testing Materials Astm. Standard D-1559
- 9.3 The Asphalt Institute-"Mix Design Methods For Asphalt Concrete And The Hot-Mix Types" Manual Series No.2 (Ms-2)

.....

 ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ និង កីឡា អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ	
លេខ: ០១២៣ ស្តីពី: ការអនុវត្ត	
ប្រកាស	
យោងតាម: ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ យោងតាម: ក្របខណ្ឌ ចេញនៅ: ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤	
ចំណាត់ថ្នាក់:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) អគ្គនាយក	
អគ្គនាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) អគ្គនាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	
នាយក:  (ឈ្មោះ: អ៊ុំ សារី) នាយក	

ข้อกำหนดการตีเส้นจราจรด้วยสีจราจร (Traffic point) และวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีดำเนินการจัดทำ

- 1.1 การเตรียมตัวทาง : วิศวกรจราจร ที่ทำการติดตั้ง หรือเครื่องหมายจราจรต้องสะอาดและแห้ง ต้องไม่ทำบนผิวทางที่ลื่นปรก มีฝุ่นจับ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และ ไม่ลบกับไปบนผิวจราจรเดิมที่ชำรุด การฉั่งฉดของพื้นต้องใช้อิฐพื้น เพื่อให้สอดคล้องกับผิวจราจรผิวเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดการบดขยี้และเปลี่ยนสีผิว ผิวจราจรเดิมที่ชำรุดต้องถอดออกก่อนผิวจราจรที่จะทำงาน รวมทั้งบริเวณจะต้องเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ในการที่เครื่องหมายจราจรเดิม ไม่อยู่ในแนวหรือรูปแบบที่ถูกต้องกับเครื่องหมายจราจรที่จะทำขึ้นใหม่ ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการลบเครื่องหมายจราจรเดิมออกโดยใช้เครื่องจักรขาด
- 1.2 ในการติดตั้งเส้นจราจรหรือเครื่องหมายจราจร บนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ให้ดำเนินการภายหลังจากการก่อสร้างผิวทางแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- 1.3 การเตรียมผิวจราจรโพลีเอสเตอร์ : เพื่อป้องกันมิให้พื้นเรียบ หรือเกิดการแตกปะทะของเทอร์โมพลาสติกเนื่องจาก ให้ความร้อนสูงเกินกว่าขีดจำกัดได้ ต้องใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติก ให้เพียงพอกับความร้อนในการหลอมที่มีผลกระทบอยู่ตลอดเวลาและจะต้องไม่ให้ความร้อนสูงกว่าที่ขีดจำกัดได้ ไม่ว่าขนาดใดเมื่อวัสดุหลวแล้ว ต้องรีบใช้ทันทีห้ามมิให้น้ำวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่หลอมเหลวอยู่นานเกิน 8 ชั่วโมงมาใช้งาน
- 1.4 การเตรียมเครื่องมือ : ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรขาด และอุปกรณ์ต่างๆ ตามลักษณะของวัสดุที่ใช้งาน บริเวณของวัสดุต้องอยู่ในกรอบขอบข่ายที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หากมีการกำหนดว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไป ต้องรอให้เย็นจนแห้งเสียก่อน

2. ชื่อสำนักงานคุณสมบัตินี้

- 2.1 สัญจร (Traffic Point) หมายถึง สัญจรที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรโดยวิธีทึบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 415 จจรจร ชนิดที่ 2
- 2.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรโดยวิธีทึบ รีด หรือเป่าลวก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 542 วัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติและอัตราส่วนของลูกแก้วในส่วนผสมไม่น้อยกว่า 20% โดยน้ำหนัก รวมทั้งใช้โพลีเอทิลีนเทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสงในอัตราส่วน 400 - 500 กรัมต่อตารางเมตร
- 2.3 ลูกแก้ว (Glass Beads) ที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 543 ไวท์ฟลูออเรสเซนต์
- 2.4 วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer) เป็นน้ำยาเคมี ใช้บนผิวทางก่อนทำเครื่องหมายจราจรเพื่อช่วยในการติดเกาะระหว่างวัสดุทำเครื่องหมายจราจรกับผิวทาง มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็วและยึดวัสดุเทอร์โมพลาสติกให้แน่น

3. การตรวจ วัดอุณหภูมิและเครื่องหายใจจรจร

- 3.1 ความหนา ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรในปริมาณงานไม่เกิน 100 ตารางเมตรอย่างน้อย 3 ค่า ต่อ 1 ครั้งโดยใช้แท่งโลหะตรวจสอบวางทับในแนวที่ เครื่องวัดจะผ่านเมื่อพบขีด หรือขาดการวัด ไปบนผิวโลหะนั้นแล้ว ให้บันทึกวัดความหนาของเครื่องหมายจราจรดังนี้
- (1) สีจราจร (Traffic Paint) ความหนาของเส้นจราจรเส้นเครื่องหมายจราจรเมื่อแห้งแล้วมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร
 - (2) วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ความหนาของเส้นจราจรเส้นเครื่องหมายจราจรเมื่อแห้งแล้วมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
- 3.2 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance Factor) ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจวัดค่าสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรในปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า 10 ตำแหน่งและตำแหน่งอย่างน้อย 3 ค่า และในทิศทางเวลา 1 ชั่วโมง ให้ตรวจวัดมาตรฐานเครื่องมือ (Standardization) และปรับค่าให้ถูกต้อง

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์กำหนดคุณลักษณะเครื่องทนายจราจร

รายการที่กำหนด	ปีงบประมาณ	วัตถุประสงค์ไม่ผลสำเร็จ
1. วัสดุ 1.1 ก่อทำถนน 1.2 การใช้งาน	งบ ร.บ. 45 - 2541 ปีที่ 2 พัน	งบ 542 - 2530 ปีที่ 1 พันหรือพันบางส่วน
2. การตรวจสอบคุณสมบัติของถนน 2.1 ความหนาแน่นแห้ง มีดิลลิตร พัน หรือ บาลกราก 2.2 อัตราการดูดน้ำโดยมวลร้อยละ	≥ 0.2 - ≥ 400	≥ 3.0 ≥ 3.0 ≥ 400
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของบดป่นหินที่หว่านลง 3.1 ความหนาแน่นแห้งมีดิลลิตร 3.2 การบดป่นในเวลากว่าสิบ 3.2.1 การสะท้อนแสง (Retroreflectivity) : $\text{mcd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ สีขาว สีเหลือง	≥ 0.2 ≥ 300 ≥ 200	≥ 3.0 ≥ 300 ≥ 200
4. การตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานระยะเวลาก่อ 4.1 การบดป่นในเวลากว่าสิบ 4.1.1 การสะท้อนแสง (Retroreflectivity) : $\text{mcd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ สีขาว สีเหลือง	0 เดือน 1 ครั้ง 12 เดือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100	12 เดือน 1 ครั้ง 24 เดือน 1 ครั้ง ≥ 150 ≥ 100
5. ระยะเวลาก่อ	12 เดือน	24 เดือน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบฝึกหัด 3

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

(ข้อกำหนดผลการเรียนรู้)

ชื่อ.....
นาย.....

๖๓๖๖
 (นายสมชาย น. น.)
 ๖๓๖๖

นาย [Name] (Signature)
[Title]

PT-19 
(นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์)

(ต่อหน้า)
H N 70/0
(นานาชาติ สยาม)

Signature: _____

เพิ่มเติม

(นายอภัยสิทธิ์ หิตะ)

รองนายก อบจ.น่าน

๑๒ มิ.

(นายสมคิด จันทิมา)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับเงิน
เลขที่บัญชี	วันที่ชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
www.ppac.go.th



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบแสดง

แบบมาตรฐาน
การตี RUMBLE STRIPS

เขียนแบบ
(นายพิษณุศักดิ์ ปานเมณี)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

วิศวกร
(นายศุภราช แสงเกิด)
วิศวกรโยธาชำนาญกลาง

ตรวจ
(นายบุญฤทธิ์ ศรีมงคล)
หัวหน้างานสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
(นายบุญชูชาติ ศิริบุญพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายวิชัยนาท สิริชนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ โขวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


เห็นชอบ
(นายอัครวิทย์ ชื่นชม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อนุมัติ
(นายสมชาย วิวัฒน์ธนาถ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบแสดง
มาตรฐาน

เลขที่แบบ
วันเดือนปี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
www.opso.go.th

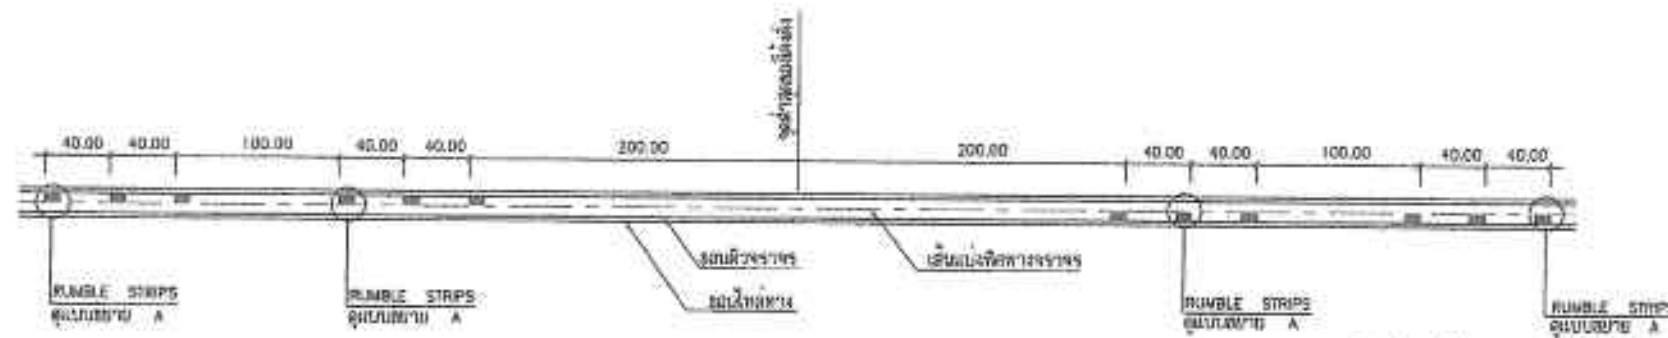

แบบ RUMBLE STRIPS บนทางตรง
ไม่ติดทางรถไฟ




แบบ RUMBLE STRIPS บริเวณทางแยก
ไม่ติดทางรถไฟ

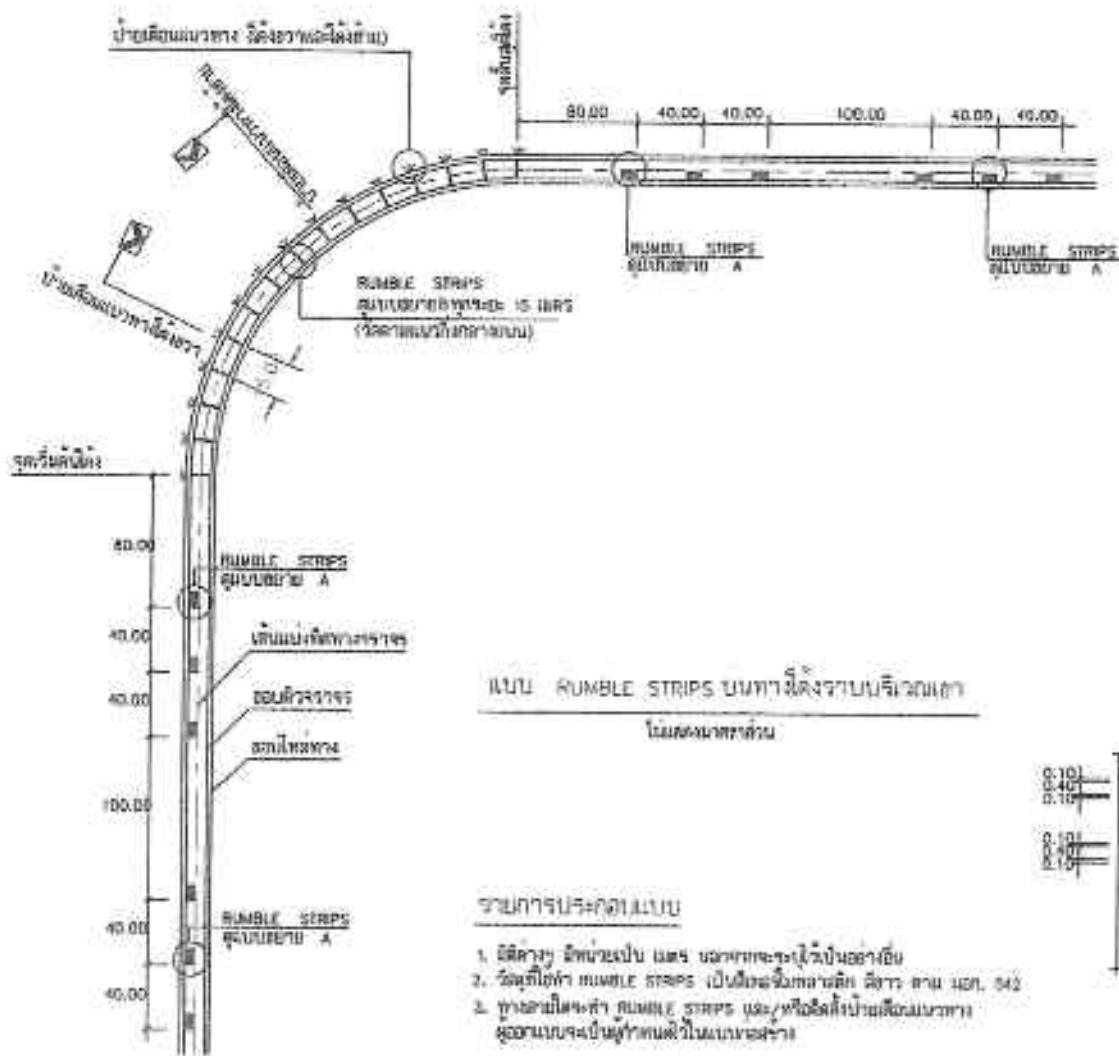

แบบ RUMBLE STRIPS บนทางโค้งราบบริเวณแยก
ไม่ติดทางรถไฟ

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุผิวจราจร เป็นแบบมาตรฐาน
2. วัสดุผิวจราจร เป็นแบบมาตรฐาน
3. วัสดุผิวจราจร เป็นแบบมาตรฐาน

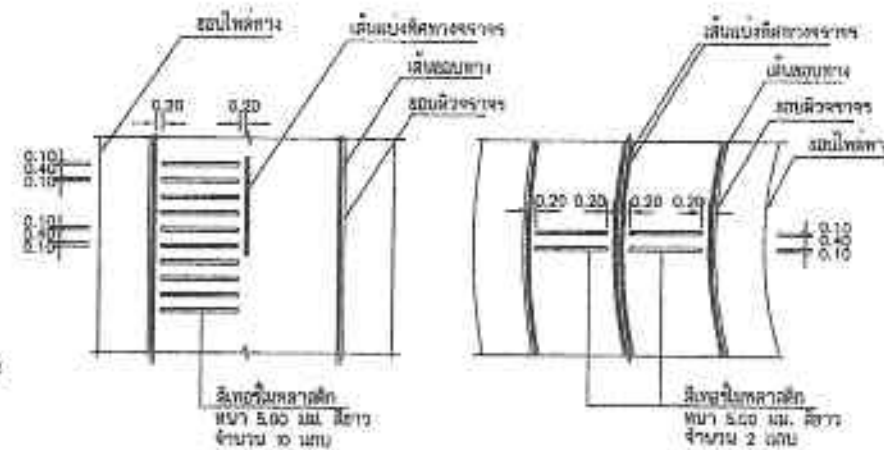

แบบขยาย A
RUMBLE STRIPS
ไม่ติดทางรถไฟ

แบบขยาย B
RUMBLE STRIPS
ไม่ติดทางรถไฟ

หมายเหตุ
คัดลอก อ้างอิง จากแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับ อบท. โดยกรมทางหลวงชนบท

32
/41

U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12
U-13	U-14	U-15	U-16	U-17	U-18	U-19	U-20	U-21	U-22	U-23	U-24
U-25	U-26	U-27	U-28	U-29	U-30	U-31	U-32	U-33	U-34	U-35	U-36
U-37	U-38	U-39	U-40	U-41	U-42	U-43	U-44	U-45	U-46	U-47	U-48
U-49	U-50	U-51	U-52	U-53	U-54	U-55					

R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-11	R-12
R-13	R-14	R-15	R-16	R-17	R-18	R-19	R-20	R-21	R-22	R-23	R-24
R-25	R-26	R-27	R-28	R-29	R-30	R-31	R-32	R-33	R-34	R-35	R-36
R-37	R-38	R-39	R-40	R-41	R-42	R-43	R-44	R-45	R-46	R-47	R-48
R-49	R-50	R-51	R-52	R-53	R-54	R-55	R-56	R-57	R-58	R-59	R-60
R-61	R-62	R-63	R-64	R-65	R-66	R-67	R-68	R-69	R-70	R-71	R-72
R-73	R-74	R-75	R-76	R-77	R-78	R-79	R-80	R-81	R-82	R-83	R-84
R-85	R-86	R-87	R-88	R-89	R-90	R-91	R-92	R-93	R-94	R-95	R-96
R-97	R-98	R-99	R-100	R-101	R-102	R-103	R-104	R-105	R-106	R-107	R-108
R-109	R-110	R-111	R-112	R-113	R-114	R-115	R-116	R-117	R-118	R-119	R-120

[illegible]

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1-10	ทางหลวงต่าง ๆ	ด-1 ถึง ด-10
11-20	ทางแยกต่าง ๆ	ด-11 ถึง ด-20
21	วงเวียนต่าง ๆ	ด-21
22	ทางแยกสี่แยก	ด-22
23	ทางแยกสามแยก	ด-23
24	ทางแยกคานางา	ด-24
25	สะพานต่าง ๆ	ด-25
26	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-26
27	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-27
28	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-28
29	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-29
30	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-30
31	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-31
32	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-32
33	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-33
34	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-34
35	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-35
36	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-36
37	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-37
38	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-38
39	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-39
40	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-40
41	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-41
42-43	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-42 ถึง ด-43
44	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-44
45	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-45
46-47	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-46 ถึง ด-47
48	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-48
49	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-49
50-51	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-50 ถึง ด-51
52	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-52
53	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-53
54	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-54
55	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-55
56	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-56
57	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-57
58	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-58
59	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-59
60	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-60
61	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-61
62-73	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-62 ถึง ด-73
74	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-74
75	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-75
76	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-76
77	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-77
78	ทางหลวงพิเศษต่าง ๆ	ด-78

[illegible]

1. ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
2. ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจประเมินผลงานมีมติก่อนนำไปติดตั้ง ณ สถานที่ ที่ อบจ. พิษณุโลกกำหนดไว้



ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
กาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลกาญจนาภิเษก

ALLURE

แบบมาตรฐาน ป้ายราคา
 ระบายป้ายราคาบังคับ ป้ายสี
 และ ป้ายแนะนำ

15/04/2019

(นายจิระศักดิ์ ปานมณี
มีชื่อรวมอยู่ในรายชื่อผู้ลงนาม)

word:

(นายพิเชษฐ คิมปากสิง
สหภาพนิคมปากน้ำ)

Spiral

(นารองสีวงษ์ ฉบับสมบูรณ์)
โครงการพัฒนาระบบงาน

วิศกร

(นายศรวิทย์ แสงทอง)
 1. นายศรวิทย์ แสงทอง วิชาเอกในชั้นเรียน
 วิชาเอกในชั้นเรียน

8574

(นายอภิสิทธิ์ จงภักดาพณ
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองอาชญา

449

(น.ส.กนิช ธิราชกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

WILEY
Publishers since 1807

(นายอภิสิทธิ์ ไชยชม)
 อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1997年12月

(นางสีดา ไกลธรรม) ๑
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์จังหวัดอุทัย

1144

(น.ส.ราชกฤษี ฉายะภักดิ์)
 มาองค์การส่วนวิเทศสัมพันธ์

100



10

นายมนตรีชัย วัฒนวิธนาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป


STAFF

74	अनु ७	
----	-------	--


มาตรฐานเครื่องหมายควบคุมการจราจร

(แบบพิมพ์ 2566)


การติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน

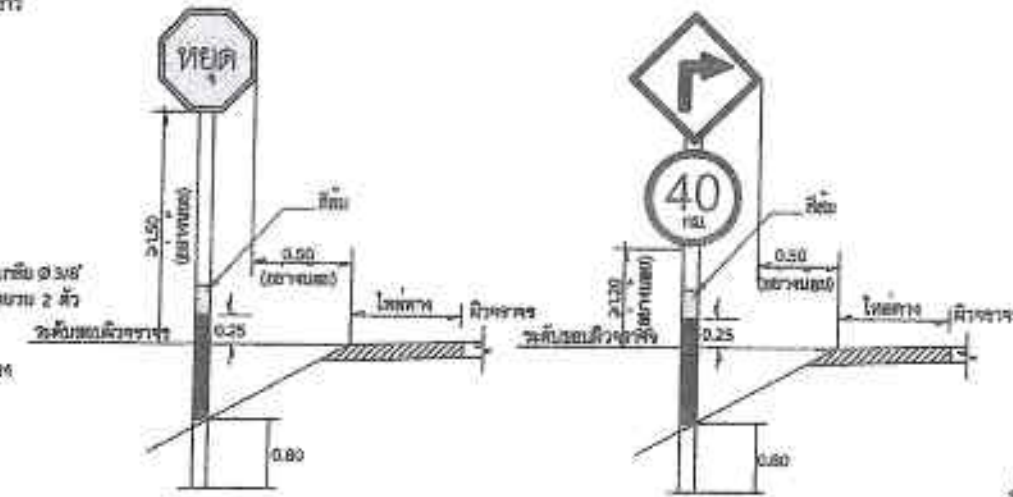

ชนิดและขนาดเสาป้ายจราจร

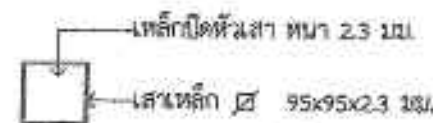


เสาป้ายเหล็ก ขนาด 95x95x2.3 มม. โดยทำสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม
เสาป้าย ทาสีกันสนิมสองชั้น แล้วจึง ทนหรือทาสีน้ำมันสีขาว ทับหน้า 2 ชั้น
บริเวณโคน เสาทาสีน้ำมันสีดำและติดสีกันเกอร์ 3M สีกันสะท้อนแสง
เกณฑ์สำหรับงานจราจรตามแบบ
ส่วนบนสุดของเสาเหล็กให้ติดด้วยแผ่นเหล็กหนา 2.3 มม. (เพื่อปิดโดยรอบ)

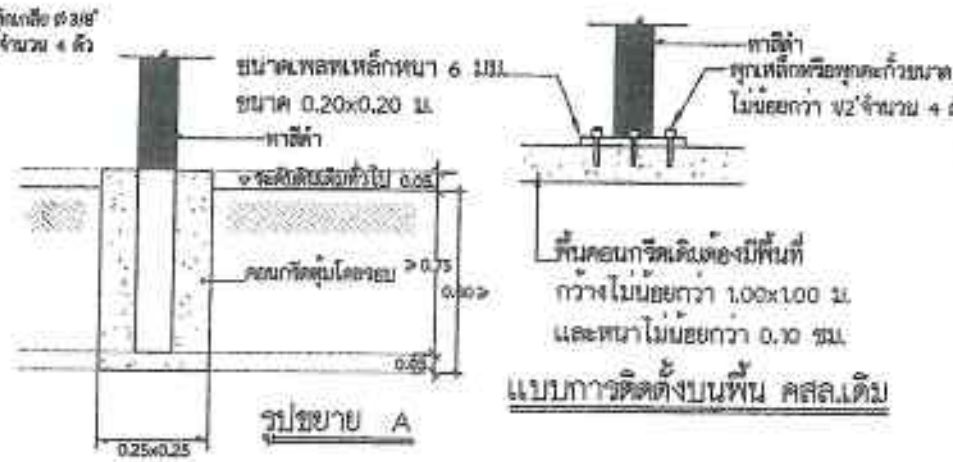

แบบการติดตั้งบนพื้น คสล.เดิม

หมายเหตุ ขนาดของเสาเหล็ก 95x95 มม. เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนยอมให้ ± 1.5 มม.

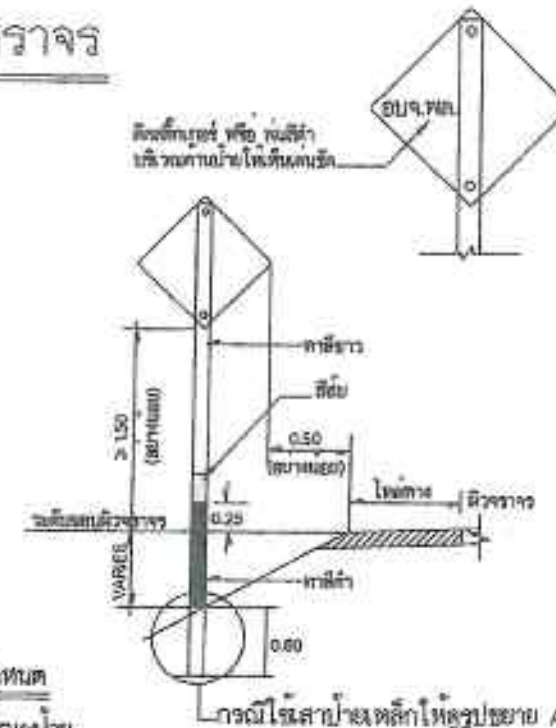

ข้อกำหนด ลักษณะป้าย

- โดยทั่วไป ป้ายบังคับมีรูปร่างแผ่นกลมโดยมีเครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษรเป็นสีทึบอยู่บนพื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายและขีดกลางเป็นสีแดง นอกจาก
 - ป้ายหยุด (STOP SIGN) เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า ตัวอักษรสีขาวบนพื้นป้ายสีแดงขอบป้ายสีขาว
 - ป้ายให้ทาง (GIVEWAY SIGN) เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมชี้ลง ตัวอักษรสีดำ ขอบป้ายสีแดง
 - ป้ายห้ามจอดและป้ายห้ามหยุดรถ เป็นรูปแผ่นกลม พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายและขีดกลางสีแดง
 - ป้ายสุดเขตบังคับ เป็นรูปแผ่นกลม พื้นป้ายสีขาว ไม่มีเส้นขอบป้าย และมีขีดสีดำจำนวน 7 ขีด ทำมุม 45 กับแนวระดับ จากทางขวาของป้ายมาทางซ้ายของป้าย
- ป้ายเตือน โดยทั่วไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น โดยมีเครื่องหมาย สัญญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษรสีดำ พื้นป้ายสีเหลือง
 - แผ่นสี่เหลี่ยมสีเหลือง มอก.50-2561 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม.
 - สี่เหลี่ยมสีเหลือง 3M ชนิด สะท้อนแสง เกณฑ์สำหรับงานจราจร มอก.606-2563

ข้อกำหนดติดตั้งป้ายจราจรและการตรวจสอบคุณภาพ

- ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
- ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติก่อนนำไปติดตั้ง ณ สถานที่ ที่ อบจ.พท กำหนดไว้




องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กองช่าง
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

แบบแสดง

แบบมาตรฐาน ป้ายจราจร
ประเภทป้ายจราจรบังคับ ป้ายเตือน
และ ป้ายแนะนำ

เขียนแบบ	(นายสุภากร เรืองศิริ) ผู้อำนวยการเขียนแบบ
สถาปนิก	(นายพิรพัฒน์ คัมภักดี) สถาปนิกผู้ปฏิบัติงาน
วิศวกร	(นายสุภากร แสงสุ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
วิศวกร	(นายสุวิทย์ อภิเษกวงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจ	(นายอภิสิทธิ์ จงกลาง) หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ
ตรวจ	(นายอภิสิทธิ์ ปรื่องฤทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ให้หมาย	(นายภัทร ใจงาม) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เก็บแบบ	(นางสาววิภา ใจงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ให้หมาย	(นายสุภากร แสงสุ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
อนุมัติ	(นายสุภากร แสงสุ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แบบแสดง	นายสุภากร แสงสุ
ลงนาม	วัน เดือน ปี

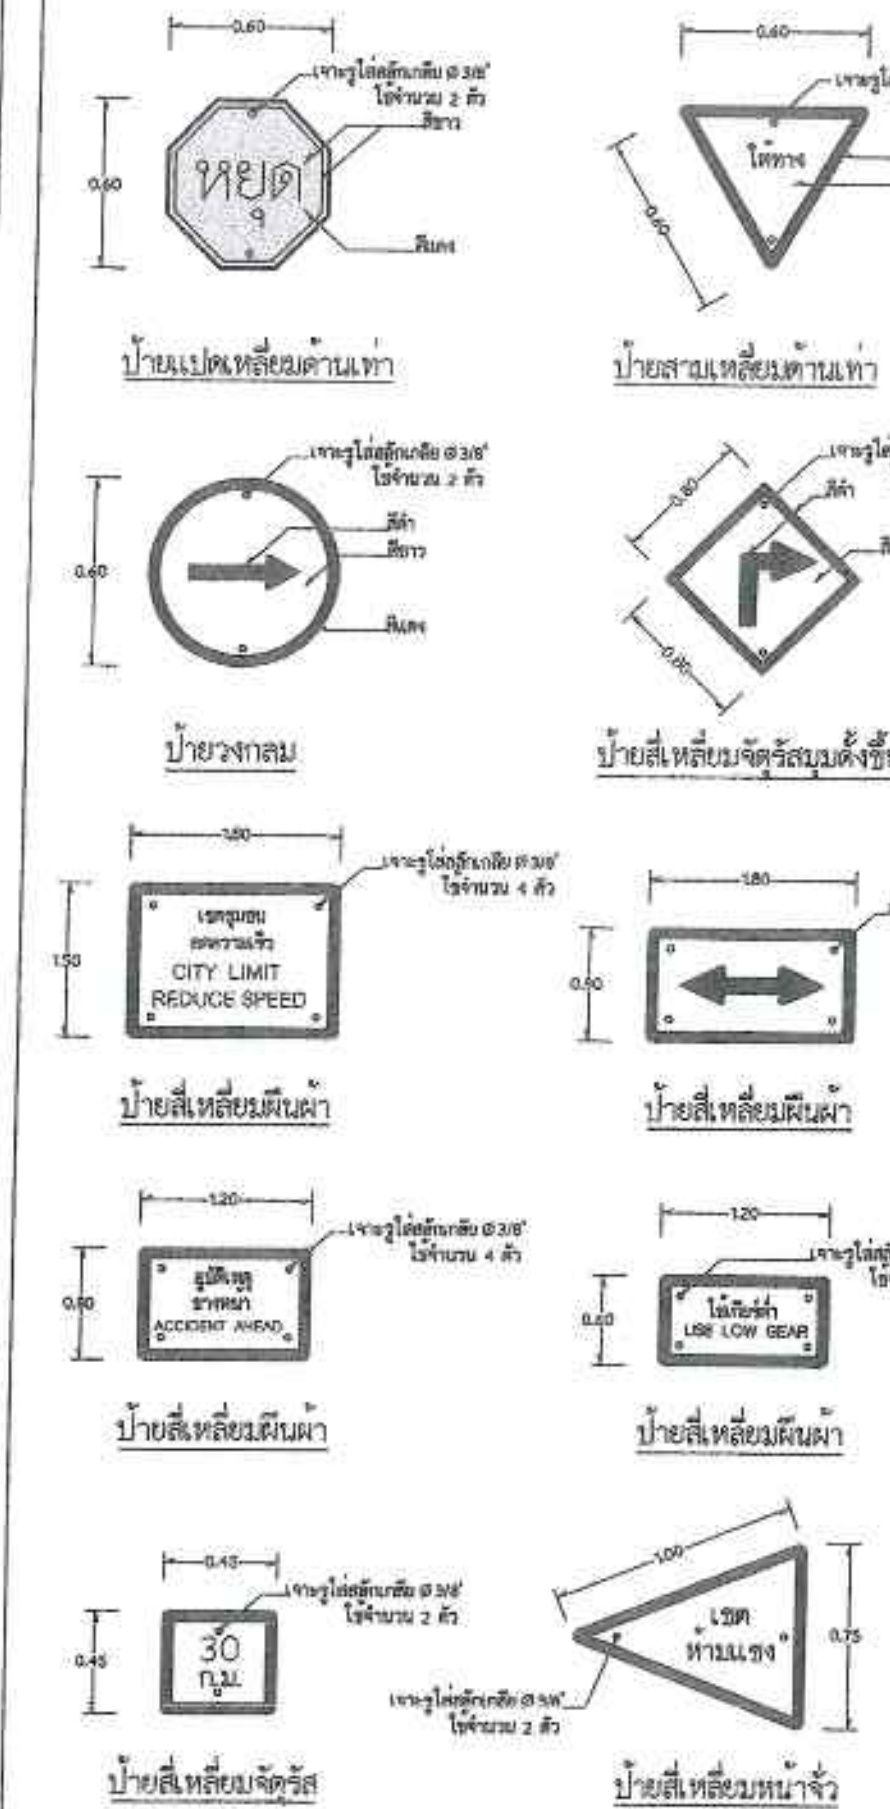

- หมายเหตุ 1. เส้นขอบป้าย สัญญลักษณ์ และ อักษรข้อความ บนป้ายใช้สีกันเกอร์ 3M ชนิด สะท้อนแสง หรือทึบแสง (ตามชนิดของป้าย) เกณฑ์สำหรับงานจราจร มอก. 606-2563
2. พื้นป้ายใช้ สีกันเกอร์ 3M ชนิดสะท้อนแสง เกณฑ์สำหรับงานจราจร มอก. 606-2563
3. เสาป้าย ทาสีกันสนิมสองชั้น แล้วจึง ทนหรือทาสีน้ำมันสีขาว ทับหน้า 2 ชั้น บริเวณโคน เสาทาสีน้ำมันสีดำและติดสีกันเกอร์ 3M สีกันสะท้อนแสง เกณฑ์สำหรับงานจราจรตามแบบ

ข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาณไฟกระพริบ

- มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- เลนส์ของโคมไฟกระพริบ มีขนาด ๑300 มม. ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแสงหรือวัสดุอะคริลิก โปร่งแสง ทนความร้อนสูง ไม่แตกง่าย และไม่ไหม้ขึ้นคราบน้ำมันหรือคราบน้ำมัน
- หลอดเป็นหลอด LED๕ ชนิดที่ใช้สำหรับงานสัญญาณจราจร สีเหลือง จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีรายละเอียดดังนี้
 - สำหรับโคมขนาด ๑300 มม. จำนวนหลอด LED๕ ไม่น้อยกว่า 230 หลอด และมีความเข้มส่องสว่างโดยรวมของดวงโคมไม่น้อยกว่า 1,000,000 mcd.
- รูปแบบตัวโคมไฟสามารถปรับเปลี่ยนได้จากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อบจ.พล และต้องมีกระบังหน้าติดประกบกับตัวดวงโคมเพื่อป้องกันแสงแดดในเวลากลางวันและสำหรับรวมแสงในเวลากลางคืน
- การกระพริบของหลอด LED๕ ต้องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันทุกหลอด และสามารถปรับตั้งจังหวะการกระพริบไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง/นาฬิกา แต่ไม่เกิน 80 ครั้ง/นาฬิกา สัญญาณใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 100,000 ชม.
- แหล่งพลังงานเป็นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตจากวัสดุ MONO-CRYSTAL SILICON สามารถผลิตพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ รูปแผงเซลล์แสงอาทิตย์และรูปแบบการติดตั้งแผงเซลล์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยต้องสามารถปรับทิศทางเพื่อรับแสงอาทิตย์ได้รอบด้าน ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารที่แสดงการซื้อหรือการได้มาซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งออกให้โดยโรงงานหรือผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ให้ อบจ.พล พิจารณานุมัติ
- อุปกรณ์เก็บพลังงานเป็นแบตเตอรี่แบบ SEALED LEAD ACID หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า มีความทนทานไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ ความจุ 12 AMPERE-HOUR โดยสามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงขณะที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง
- เสาเป็นเสาเหล็กกลมชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPE) ขนาดไม่เล็กกว่า ๑100 มม. หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม. ตาม มอก.276-2562 ทาสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วทาสีดำสับขาว (ระยะสามแบบ) อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง
- ผู้รับจ้างจะต้องประกันคุณภาพของหลอดไฟสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอื่น ๆ มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ อบจ.พล ตรวจรับการติดตั้งไฟสัญญาณงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป ถ้าปรากฏว่าหลอดไฟสัญญาณหรือส่วนที่ติดตั้งอื่นๆ เสื่อมคุณภาพในระยะประกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยตามสภาพเดิมภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่รับแจ้งจาก อบจ.พล ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้แต่เพียงผู้เดียว
- ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใช้วัสดุ โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณานุมัติ ก่อนดำเนินการติดตั้ง

รายละเอียดคุณสมบัติ (Technical data)

แผงโซลาร์เซลล์ Solar cell panel	แบบ (Type)	ชนิด Silicon ชี้นเดียว
	ผลิตพลังงาน (Power)	10 วัตต์ (W)
	แรงดัน (Voltage)	ไม่ต่ำกว่า 15 (V)
แบตเตอรี่ Battery	แบบ (Type)	Free Maintenance
	แรงดัน (Voltage)	12 โวลต์/12 แอมป์
	กระแส (Current)	12 แอมป์
อุปกรณ์ส่องสว่าง LEDs (Light Emitting Diode)	สี (Color)	เหลือง (Yellow)
	จำนวน (Quantity)	230 (Pcs)
	ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous intensity)	1,000,000 mcd.
	อายุการใช้งาน (Life time)	มากกว่า 100,000 ชม. (Hours.)
	อัตราการกระพริบ (Flashing rate)	40 ถึง 80 ครั้ง/นาฬิกา (+/- 4 ครั้ง/นาฬิกา)
	ระยะเวลา (Operation time)	มากกว่า 48 ชม. (Hours.)
ขนาดของโคม	ขนาด (Size)	๑ 300 มม.(mm.)
โคม (Body)	สี (Color)	ดำ (Black)
	แบบ (Type)	ABS or Polycarbonate



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กองช่าง

ฝ่ายช่างเทคนิค

แบบแสดง

แบบมาตรฐาน
สัญญาณไฟจราจร
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เขียนแบบ
(นายศิริศักดิ์ ปานนที)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิค
(นายพิเชษฐ์ ติบปาทะ)
สถาปนิกปฏิบัติงาน

วิศวกร
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรปฏิบัติงาน

วิศวกร
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโครงการ

วิศวกร
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโครงการ

วิศวกร
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโครงการ

วิศวกร
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโครงการ





เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

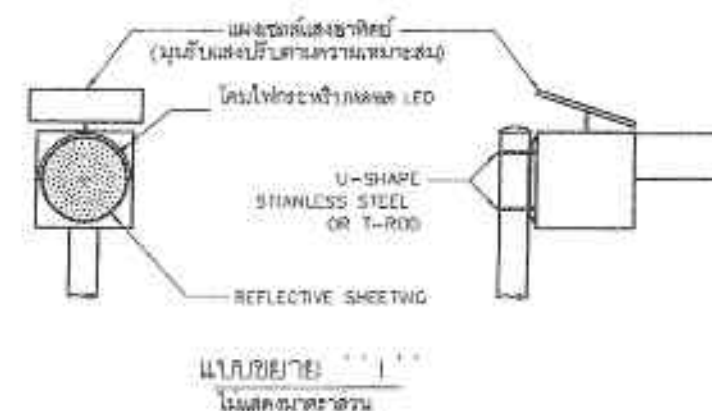

หน้าที่ และข้อปฏิบัติของผู้รับจ้างระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่หน้างาน จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง หากพบอุปสรรคปัญหาให้แจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานตามสัญญาโดยละเอียด และส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาและแผนงานนี้จะต้องแสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนและหมวดงานต่างๆ ในสัญญาอย่างสมควรแก่เหตุผล เพื่อให้ผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการตามสัญญา โดยเป็นไปตามแผนงานและบรรลุผลให้งานเสร็จสิ้นจนผ่านกระบวนการทดสอบและตรวจรับงานตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งตัวแทนที่สามารถประสานงานก่อสร้างทั้งหมดประจำอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสามารถติดต่อสั่งการได้ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงาน (สาขาวิศวกรรมโยธา) หรือสถาปนิก (กรณีงานสถาปัตยกรรม) โดยกำหนดให้เป็นไปตาม ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งยังไม่หมดอายุ ถูกพักการใช้หรือเพิกถอนการใช้ใบอนุญาต อย่างน้อย 1 คน และช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษา อย่างน้อย 1 คน พร้อมรับรองสำเนาโดยเจ้าตัว และผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับจ้างและประทับตรา
4. วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 ออกตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการแห่งสัญญาจ้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องลงนามรับรองการปฏิบัติงานที่ในบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ หากไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ได้ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างก็ต้องจัดหาสถาปนิกควบคุมงานมาทดแทนโดยมีให้ขาดช่วง โดยวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีสิทธิขาดที่จะแจ้งมูลเหตุต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ สภาวิศวกร เพื่อดำเนินการลงโทษต่อไป
5. (กรณีงานสถาปัตยกรรม) สถาปนิกควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ออกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มีหน้าที่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการแห่งสัญญาจ้าง ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม และวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สถาปนิกควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องลงนามรับรองการปฏิบัติงานที่ในบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ หากไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ได้ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างก็ต้องจัดหาสถาปนิกควบคุมงานมาทดแทนโดยมีให้ขาดช่วง โดยสถาปนิกควบคุมงานของผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติงานอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปนิก และการประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีสิทธิขาดที่จะแจ้งมูลเหตุต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ สภาสถาปนิก เพื่อดำเนินการลงโทษต่อไป
6. เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเป็นไปตามกำหนดเวลา และแก้ไขปัญหายุ่งยากต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานทั้งสองฝั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาจ้างฯ เพื่อติดตามงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์
7. การควบคุมคุณภาพงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างก็ต้องดำเนินการจัดส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบคุณภาพโดยผ่านการควบคุมผู้ควบคุมงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการทดสอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หรือ หน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเห็นสมควร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการทดสอบวัสดุดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องให้สิทธิและความร่วมมืออันดีแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าเก็บตัวอย่างวัสดุ ทดสอบคุณภาพของงาน และส่งวนสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการสุ่มตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหา หรือดำเนินการที่หน้างานหากไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ ผู้ควบคุมงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีสิทธิขาดที่จะสั่งการให้ผู้รับจ้างรับดำเนินการนำวัสดุอุปกรณ์นั้นกลับโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายให้แก่ประการใดทั้งสิ้น
8. ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสนอขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหามาเพื่อดำเนินการก่อสร้างผ่านทางผู้ควบคุมงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นไปตามตามรายละเอียดเงื่อนไข หากตรวจสอบพบภายหลังว่าวัสดุที่นำมาติดตั้งหรือใช้งานไม่ตรงตามที่เสนอขออนุมัติใช้ ผู้ควบคุมงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีสิทธิขาดที่จะสั่งการให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการนำวัสดุอุปกรณ์นั้นกลับโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายให้แก่ประการใดทั้งสิ้น
9. รายละเอียดแบบรูปและปริมาณงานในการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากมิได้เป็นสาระสำคัญ ที่มิได้ทำให้ มิติ ระยะ รูปลักษณะ หรือความมั่นคงแข็งแรงเปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการพิจารณา หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบทำให้ทำให้ มิติ ระยะ รูปลักษณะ หรือความมั่นคงแข็งแรงเปลี่ยนแปลงไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
10. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในกิจการก่อสร้างรวมทั้งป้องกันอันตรายแก่บุคคลภายในและภายนอก และต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการปฏิบัติงาน อันประมาทเห็นแก่ของของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมไปถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ ปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566

 <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กองช่าง</p>	แบบแสดง หน้าที่ และข้อปฏิบัติของผู้รับจ้างระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายจิระศักดิ์ ปานอแป	 <p>ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก</p>	ตรวจ	นายปิโยภ พุฒบุญฤทธิ์	 <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	วันเดือนปี
		สถาปนิก	นายพิรพงษ์ พันปากตัง		เก็บชอบ	นายทิว ใจอม		
		วิศวกร	นายพิรภักดิ์ คงคำ		เก็บชอบ	นางสีพร ไกรธรรม		
		วิศวกร	นายสุวัฒน์ อนันดาธรรม		เก็บชอบ	นายพรชัย ทองแท้		
		วิศวกร	นายศราวุธ แสงมฤ		ตรวจสอบ	นายณณศักดิ์ วิวัฒน์นาคย์		
		ตรวจ	นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ		อนุมัติ			

ข้อกำหนดตามกฎหมายว่า ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
3. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
4. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
5. ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรณีที่วัสดุผลิตในประเทศ
ถ้าไม่มีเอกสารการรับรองให้ติดฉลากของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้ชัดเจน



กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบแสดง
ข้อกำหนดตามกฎหมายว่า

เขียนแบบ
(นายสุรารักษ์ เมืองชัยศิริ)
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ

วิศวกร
(นายวิวัฒน์ อนันดาภรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายศราวุธ แสงเกตุ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจ
(นายอภิสิทธิ์ จงกลานาญ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจ
(นายบุญชู ทิมจูปั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสีพร ไกรธรรม)
ปลัดกองการบริการส่วนวิศวกรรมโยธา

อนุมัติ
(นายมนตรี วิวัฒนธนาภย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี 07/04/2565

มาตราส่วน -

แผ่นที่/จำนวน 01/01

หน้า